


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 02-03.11.2024)

Исх. № 1676-2-4-1 от 02.11.2024

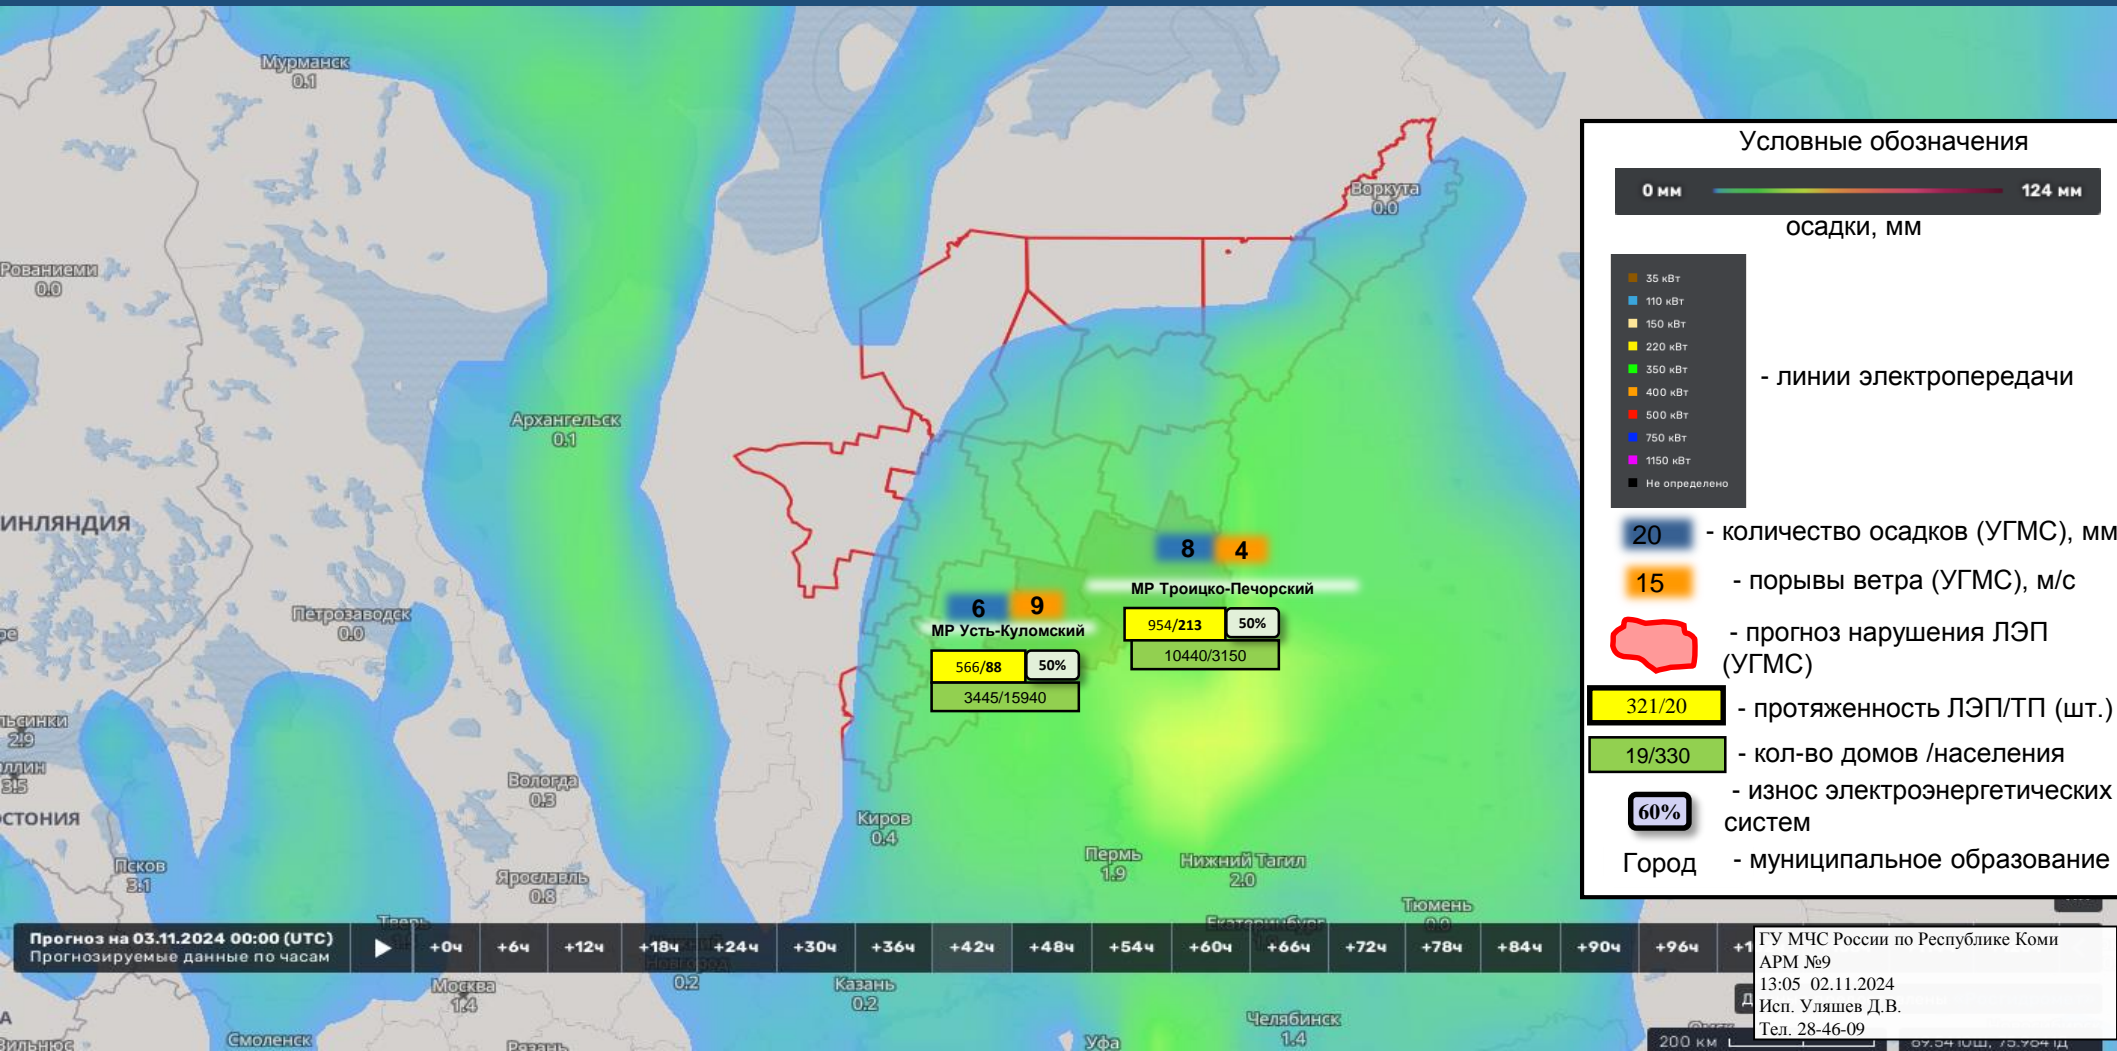

Условные обозначения

0 мм — **124 мм**
осадки, мм

- 35 кВт
- 110 кВт
- 150 кВт
- 220 кВт
- 350 кВт
- 400 кВт
- 500 кВт
- 750 кВт
- 1150 кВт
- Не определено

- линии электропередачи

20 - количество осадков (УГМС), мм
15 - порывы ветра (УГМС), м/с

60% - прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование


Прогноз на 03.11.2024 00:00 (UTC)

Прогнозируемые данные по часам	+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч	+60ч	+66ч	+72ч	+78ч	+84ч	+90ч	+96ч	+102ч
--------------------------------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
13:05 02.11.2024
Исп. Уляшев Д.В.
Тел. 28-46-09


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 02-03.11.2024)

Исх. № 1676-2-4-1 от 02.11.2024

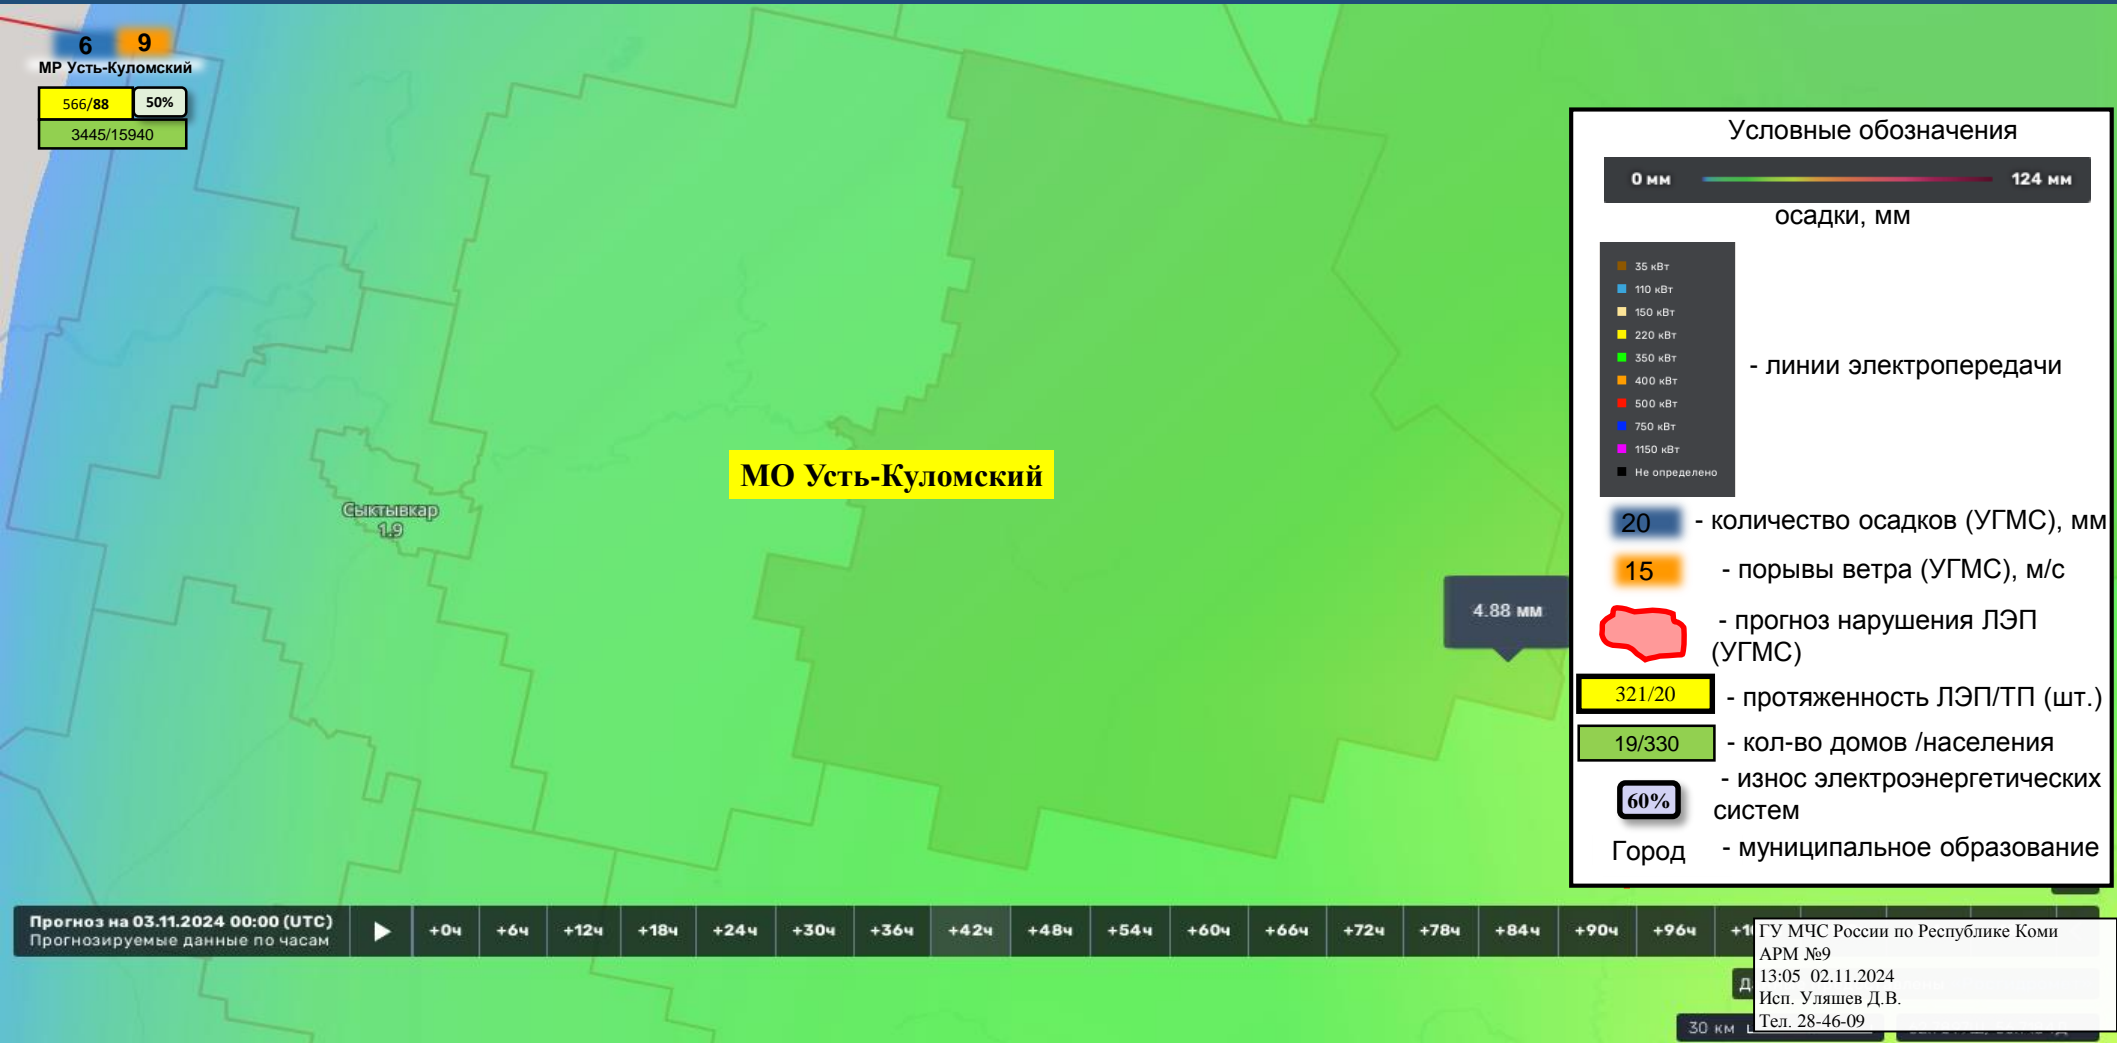

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 02-03.11.2024)

Исх. № 1676-2-4-1 от 02.11.2024

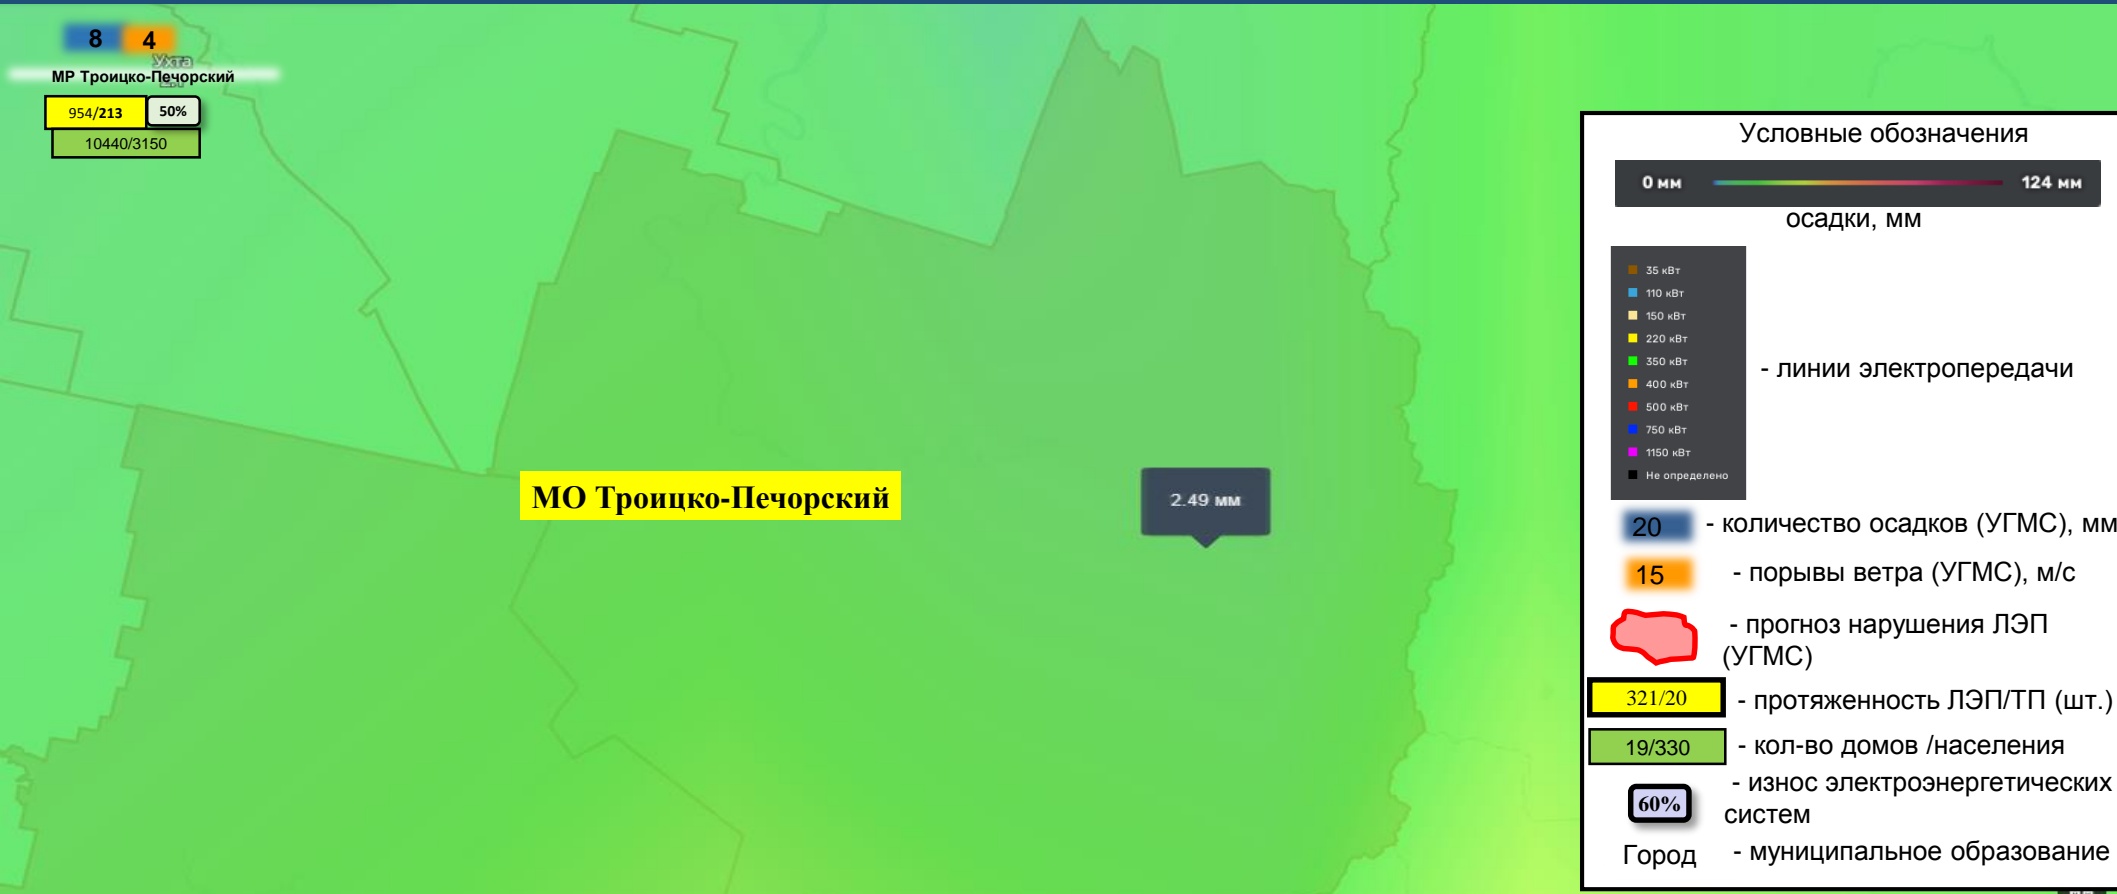

8 4
Ухта
МР Троицко-Печорский
954/213 50%
10440/3150

МО Троицко-Печорский

2.49 мм

Прогноз на 03.11.2024 00:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

▶ +0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч +48ч +54ч +60ч +66ч +72ч +78ч +84ч +90ч +96ч +102ч

ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
13:05 02.11.2024
Исп. Уляшев Д.В.
Тел. 28-46-09

30 км