


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

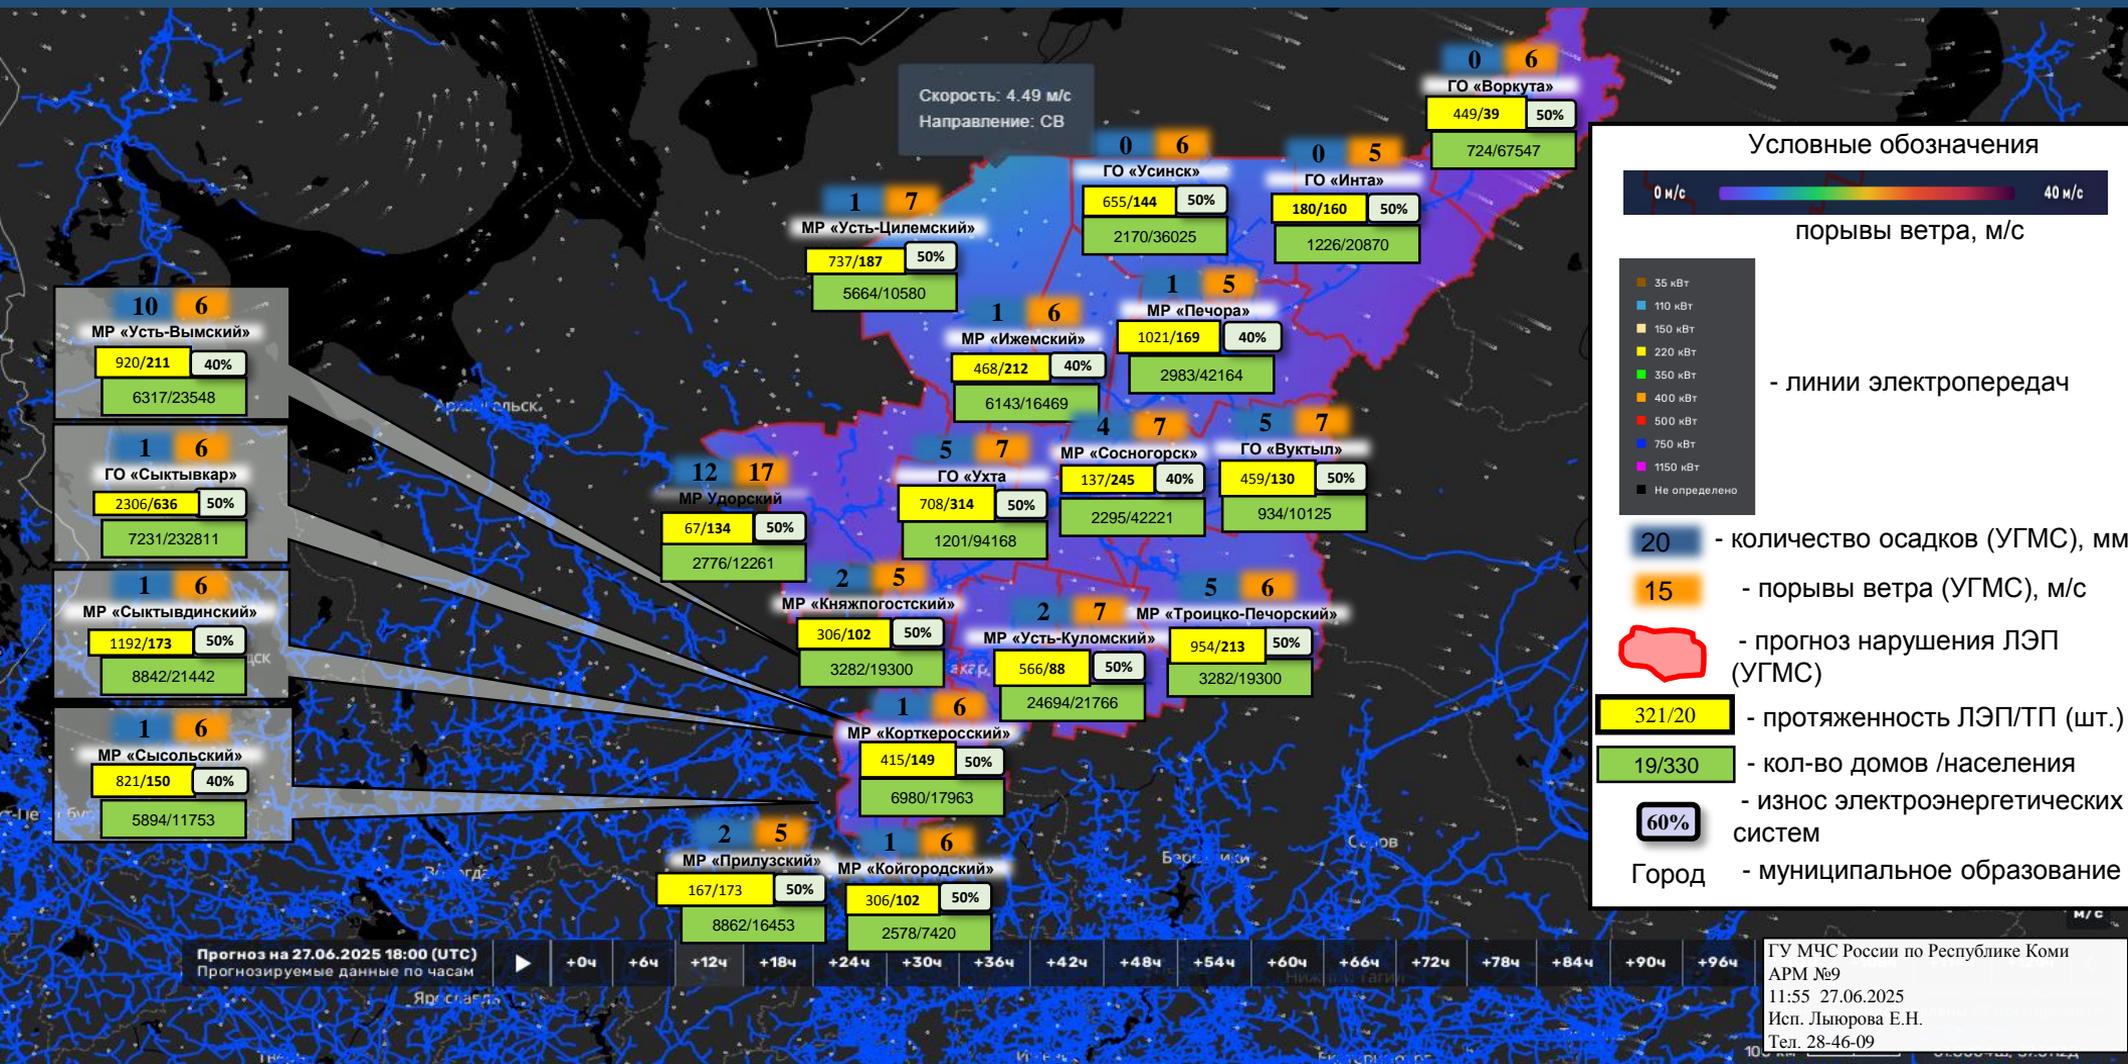

10 6
MP «Усть-Вымский»
920/211 40%
6317/23548

1 6
ГО «Сыктывкар»
2306/636 50%
7231/232811

1 6
MP «Сыктывдинский»
1192/173 50%
8842/21442

1 6
MP «Сысольский»
821/150 40%
5894/11753

1 7
MP «Усть-Цилемский»
737/187 50%
5664/10580

Скорость: 4.49 м/с
Направление: СВ

0 6
ГО «Усинск»
655/144 50%
2170/36025

0 5
ГО «Инта»
180/160 50%
1226/20870

0 6
ГО «Воркута»
449/39 50%
724/67547

1 6
MP «Ижемский»
468/212 40%
6143/16469

1 5
MP «Печора»
1021/169 40%
2983/42164

12 17
MP Удорский
67/134 50%
2776/12261

5 7
ГО «Ухта»
708/314 50%
1201/94168

4 7
MP «Сосногорск»
137/245 40%
2295/42221

5 7
ГО «Вуктыл»
459/130 50%
934/10125

2 5
MP «Княжпогостский»
306/102 50%
3282/19300

2 7
MP «Усть-Куломский»
566/88 50%
24694/21766

5 6
MP «Троицко-Печорский»
954/213 50%
3282/19300


1 6
MP «Корткеросский»
415/149 50%
6980/17963

2 5
MP «Прилузский»
167/173 50%
8862/16453

1 6
MP «Койгородский»
306/102 50%
2578/7420

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

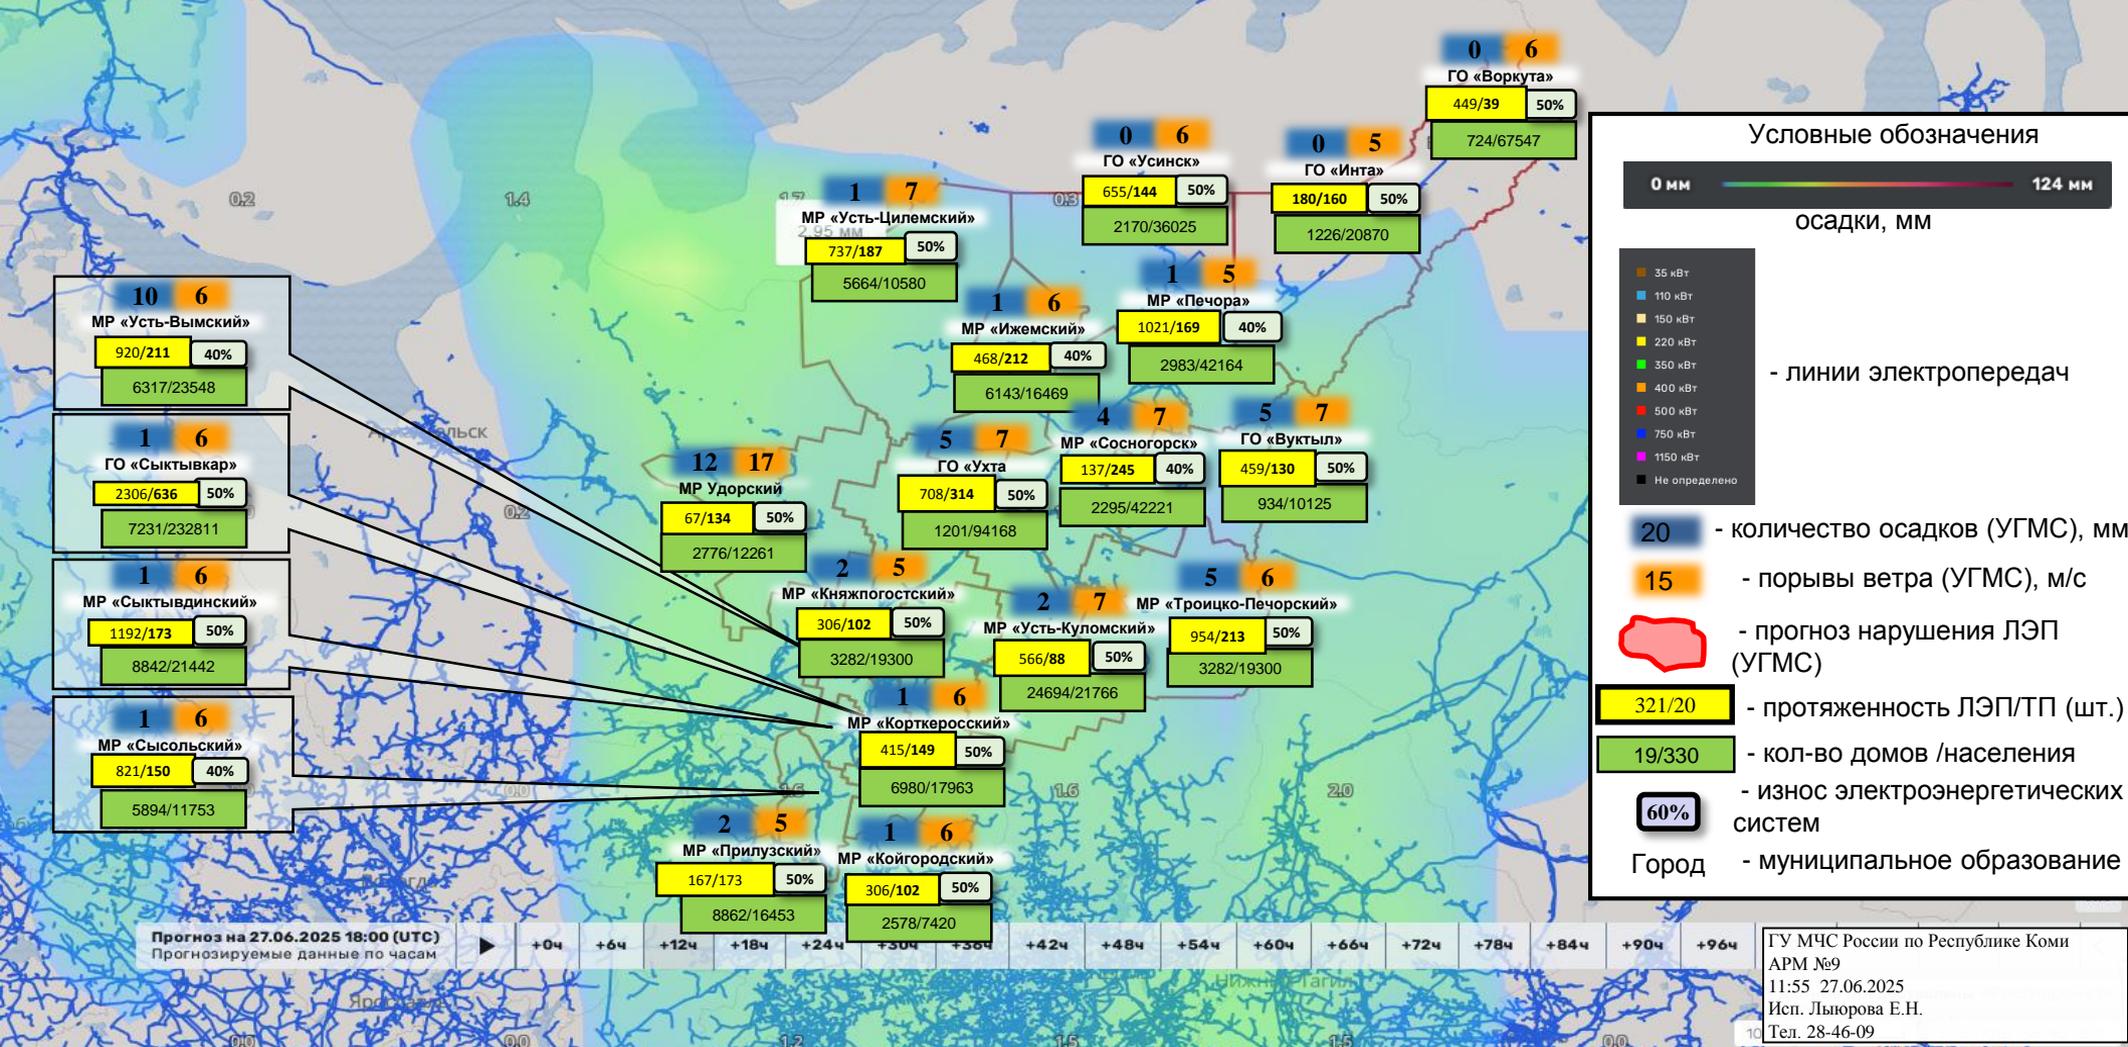

10 6
MP «Усть-Вымский»
920/211 40%
6317/23548

1 6
ГО «Сыктывкар»
2306/636 50%
7231/232811

1 6
MP «Сыктывдинский»
1192/173 50%
8842/21442

1 6
MP «Сысольский»
821/150 40%
5894/11753

1 7
MP «Усть-Цилемский»
737/187 50%
5664/10580

1 6
MP «Ижемский»
468/212 40%
6143/16469

0 6
ГО «Усинск»
655/144 50%
2170/36025

1 5
MP «Печора»
1021/169 40%
2983/42164

0 5
ГО «Инта»
180/160 50%
1226/20870

0 6
ГО «Воркута»
449/39 50%
724/67547

12 17
MP Удорский
67/134 50%
2776/12261

5 7
ГО «Ухта»
708/314 50%
1201/94168

4 7
MP «Сосногорск»
137/245 40%
2295/42221

5 7
ГО «Вуктыл»
459/130 50%
934/10125

2 5
MP «Княжпогостский»
306/102 50%
3282/19300

2 7
MP «Усть-Куломский»
566/88 50%
24694/21766

5 6
MP «Троицко-Печорский»
954/213 50%
3282/19300


1 6
MP «Корткеросский»
415/149 50%
6980/17963

2 5
MP «Прилузский»
167/173 50%
8862/16453

1 6
MP «Койгородский»
306/102 50%
2578/7420

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ВОРКУТА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

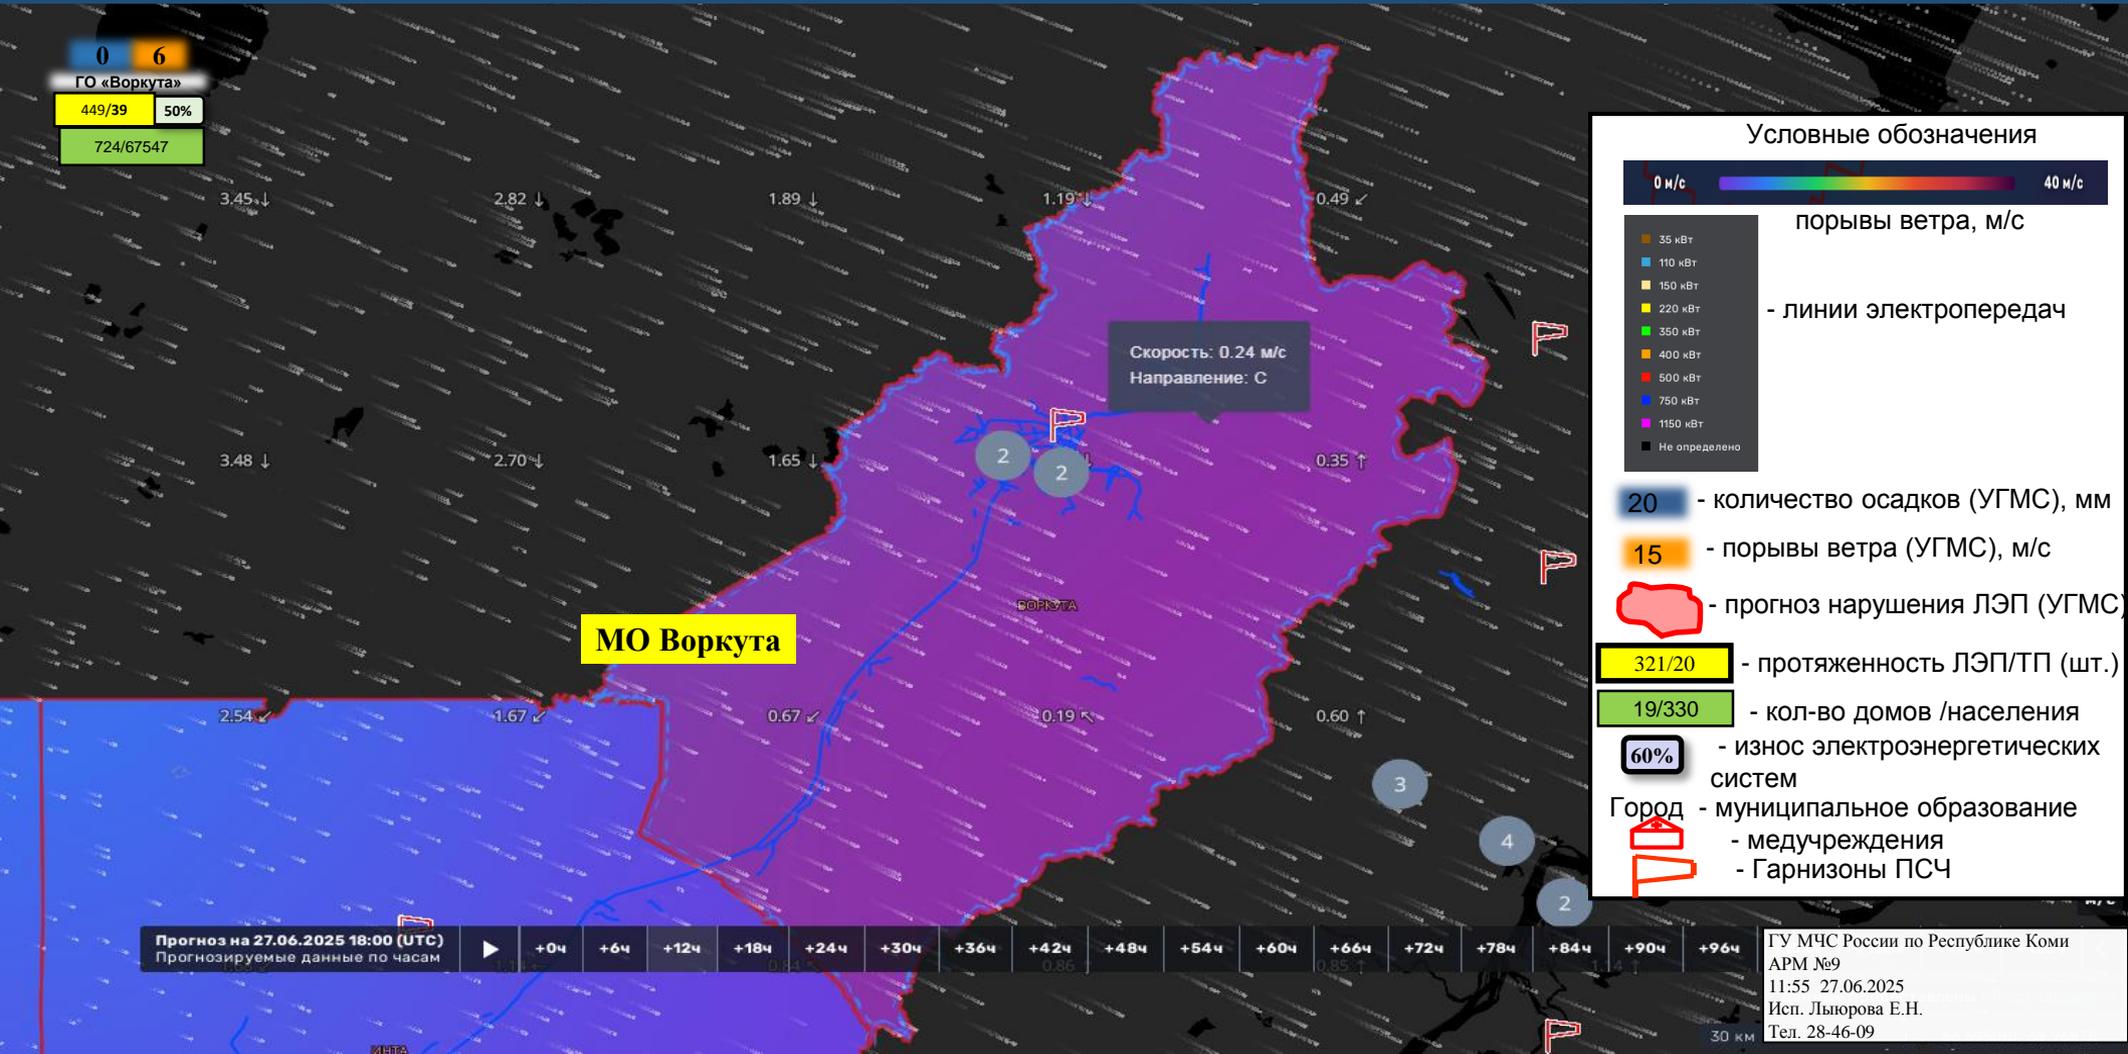

0 6
ГО «Воркута»
449/39 50%
724/67547

МО Воркута

Скорость: 0.24 м/с
Направление: С

Условные обозначения

0 м/с — 40 м/с (wind speed scale)

порывы ветра, м/с

- 35 кВт
- 110 кВт
- 150 кВт
- 220 кВт
- 350 кВт
- 400 кВт
- 500 кВт
- 750 кВт
- 1150 кВт
- Не определено

- линии электропередач

20 - количество осадков (УГМС), мм

15 - порывы ветра (УГМС), м/с

прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

медучреждения

Гарнизоны ПСЧ

Прогноз на 27.06.2025 18:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч	+60ч	+66ч	+72ч	+78ч	+84ч	+90ч	+96ч
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
11:55 27.06.2025
Исп. Льюрова Е.Н.
Тел. 28-46-09

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ВОРКУТА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

0 6
ГО «Воркута»
449/39 50%
724/67547

МО Воркута

0.09 мм

Воркута

ВОРКУТА

Условные обозначения

0 мм ————— 124 мм

осадки, мм

- 35 кВт
- 110 кВт
- 150 кВт
- 220 кВт
- 350 кВт
- 400 кВт
- 500 кВт
- 750 кВт
- 1150 кВт
- Не определено

- линии электропередач

20 - количество осадков (УГМС), мм

15 - порывы ветра (УГМС), м/с

Р - прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

Прогноз на 27.06.2025 12:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам


- +0ч
- +3ч
- +6ч
- +9ч
- +12ч
- +15ч
- +18ч
- +21ч
- +24ч
- +27ч
- +30ч
- +33ч
- +36ч
- +39ч
- +42ч
- +45ч
- +48ч
- +51ч
- +54ч
- +57ч

ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
11:55 27.06.2025
Исп. Льюрова Е.Н.
Тел. 28-46-09

30 км


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ИНТА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

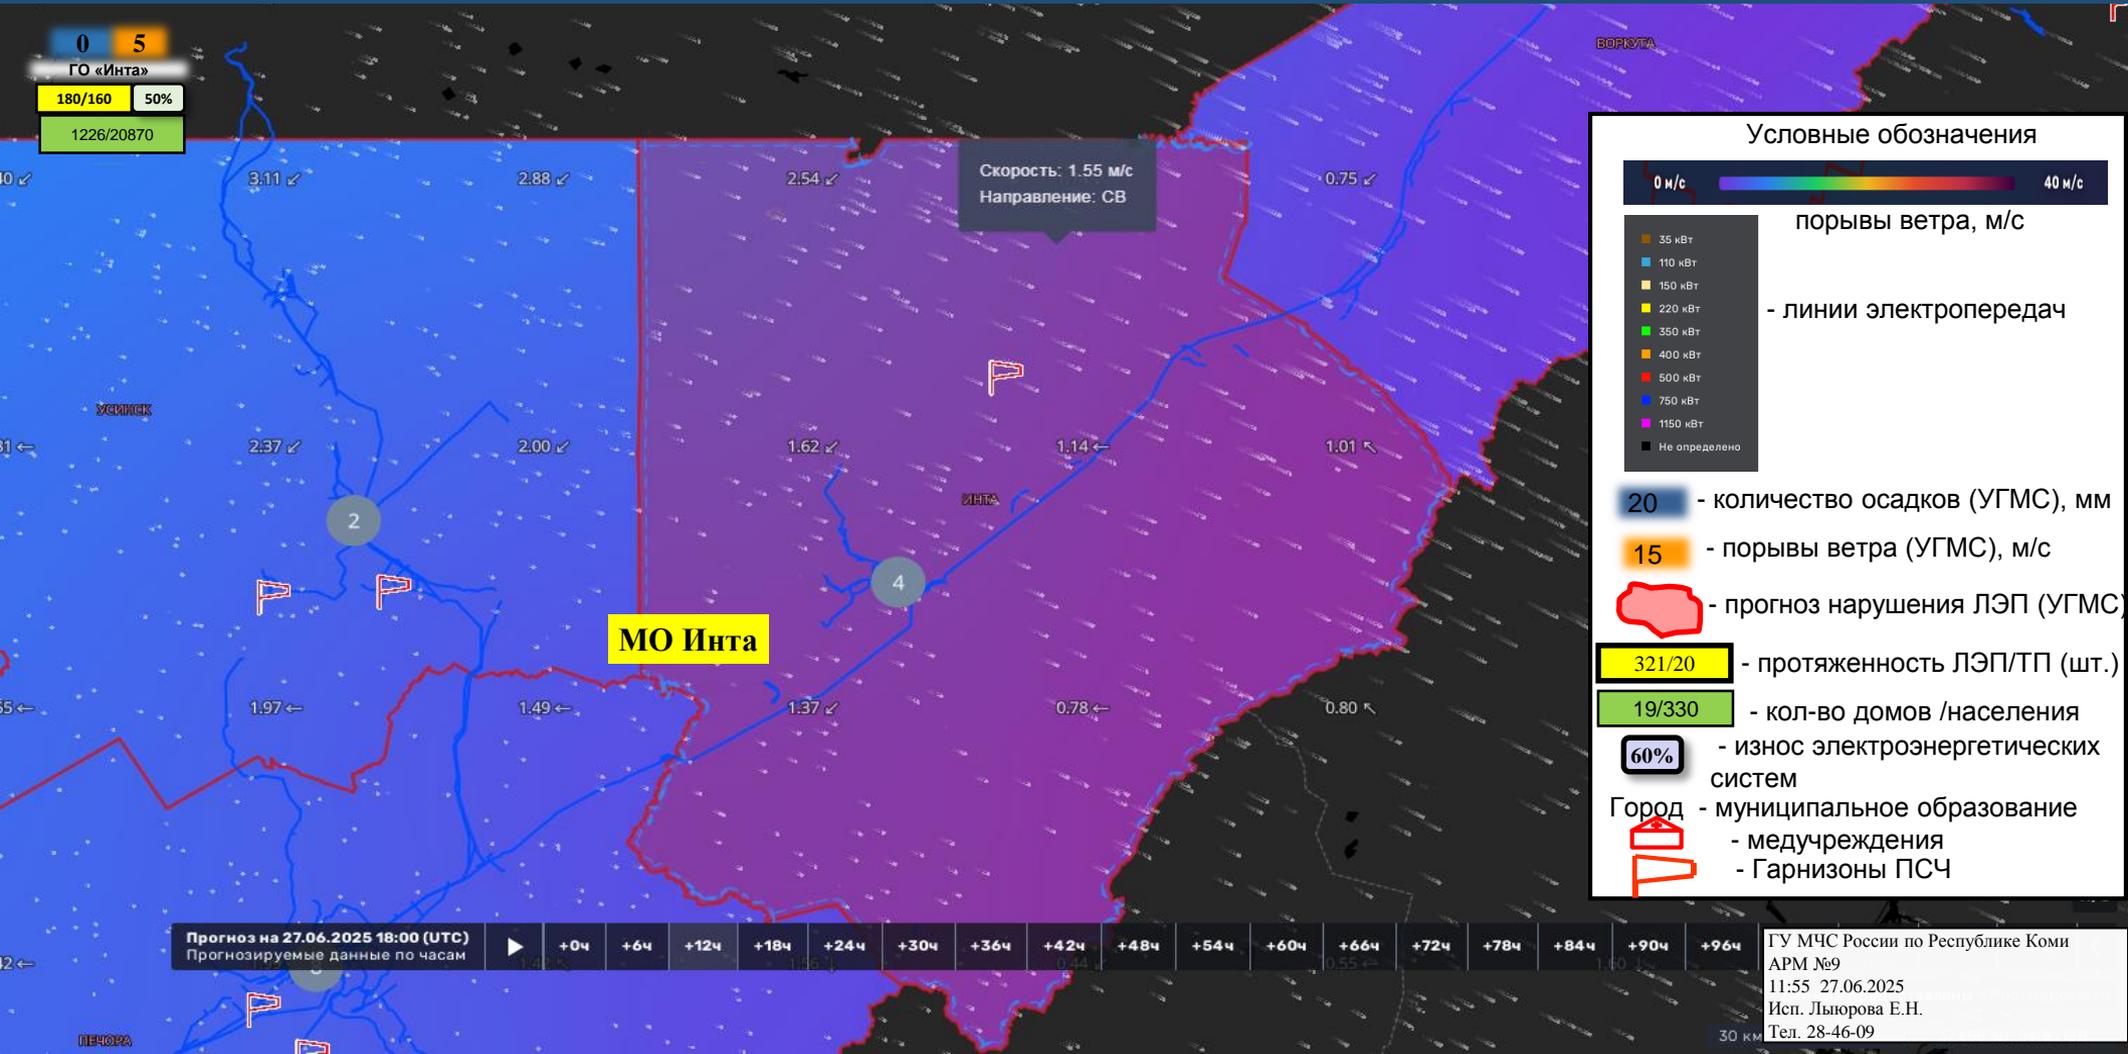


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ИНТА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

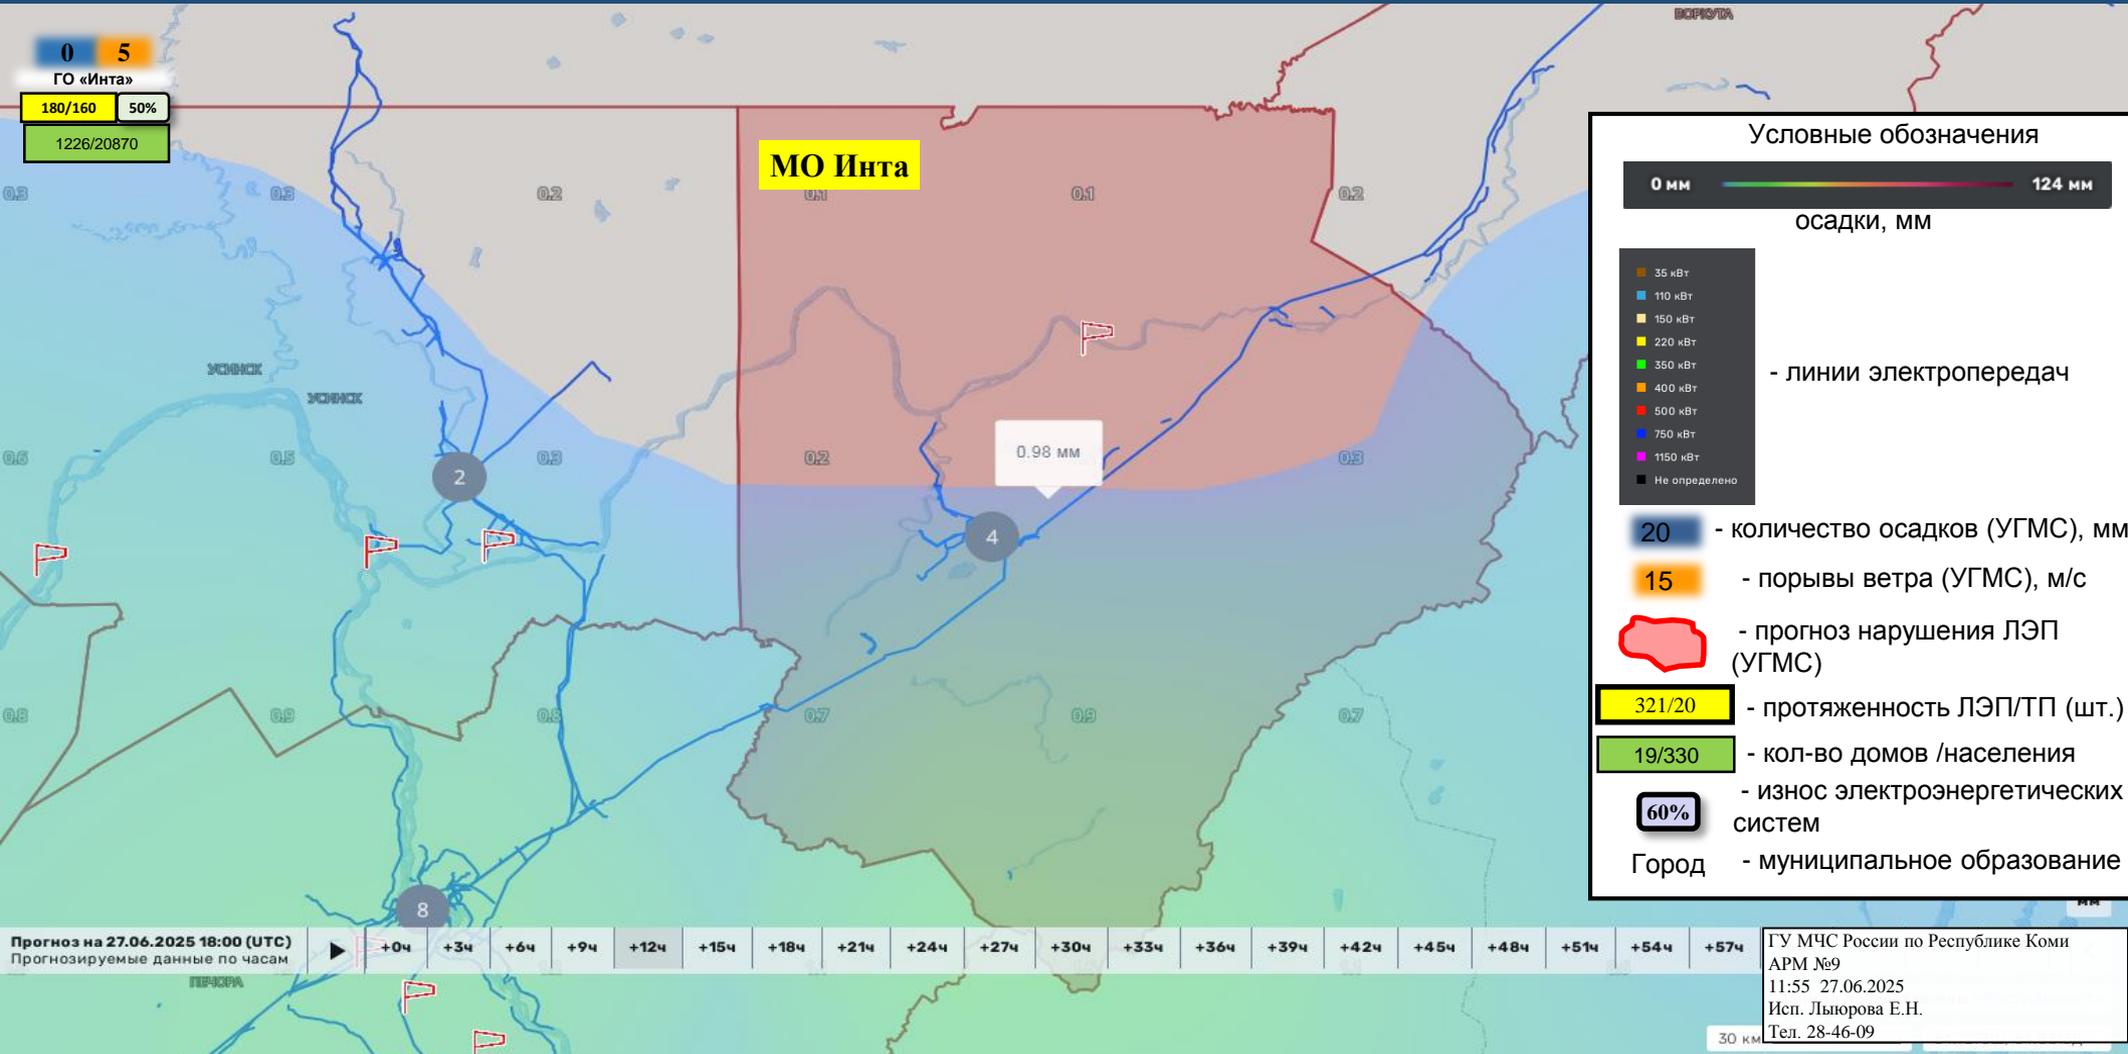

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСИНСК» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

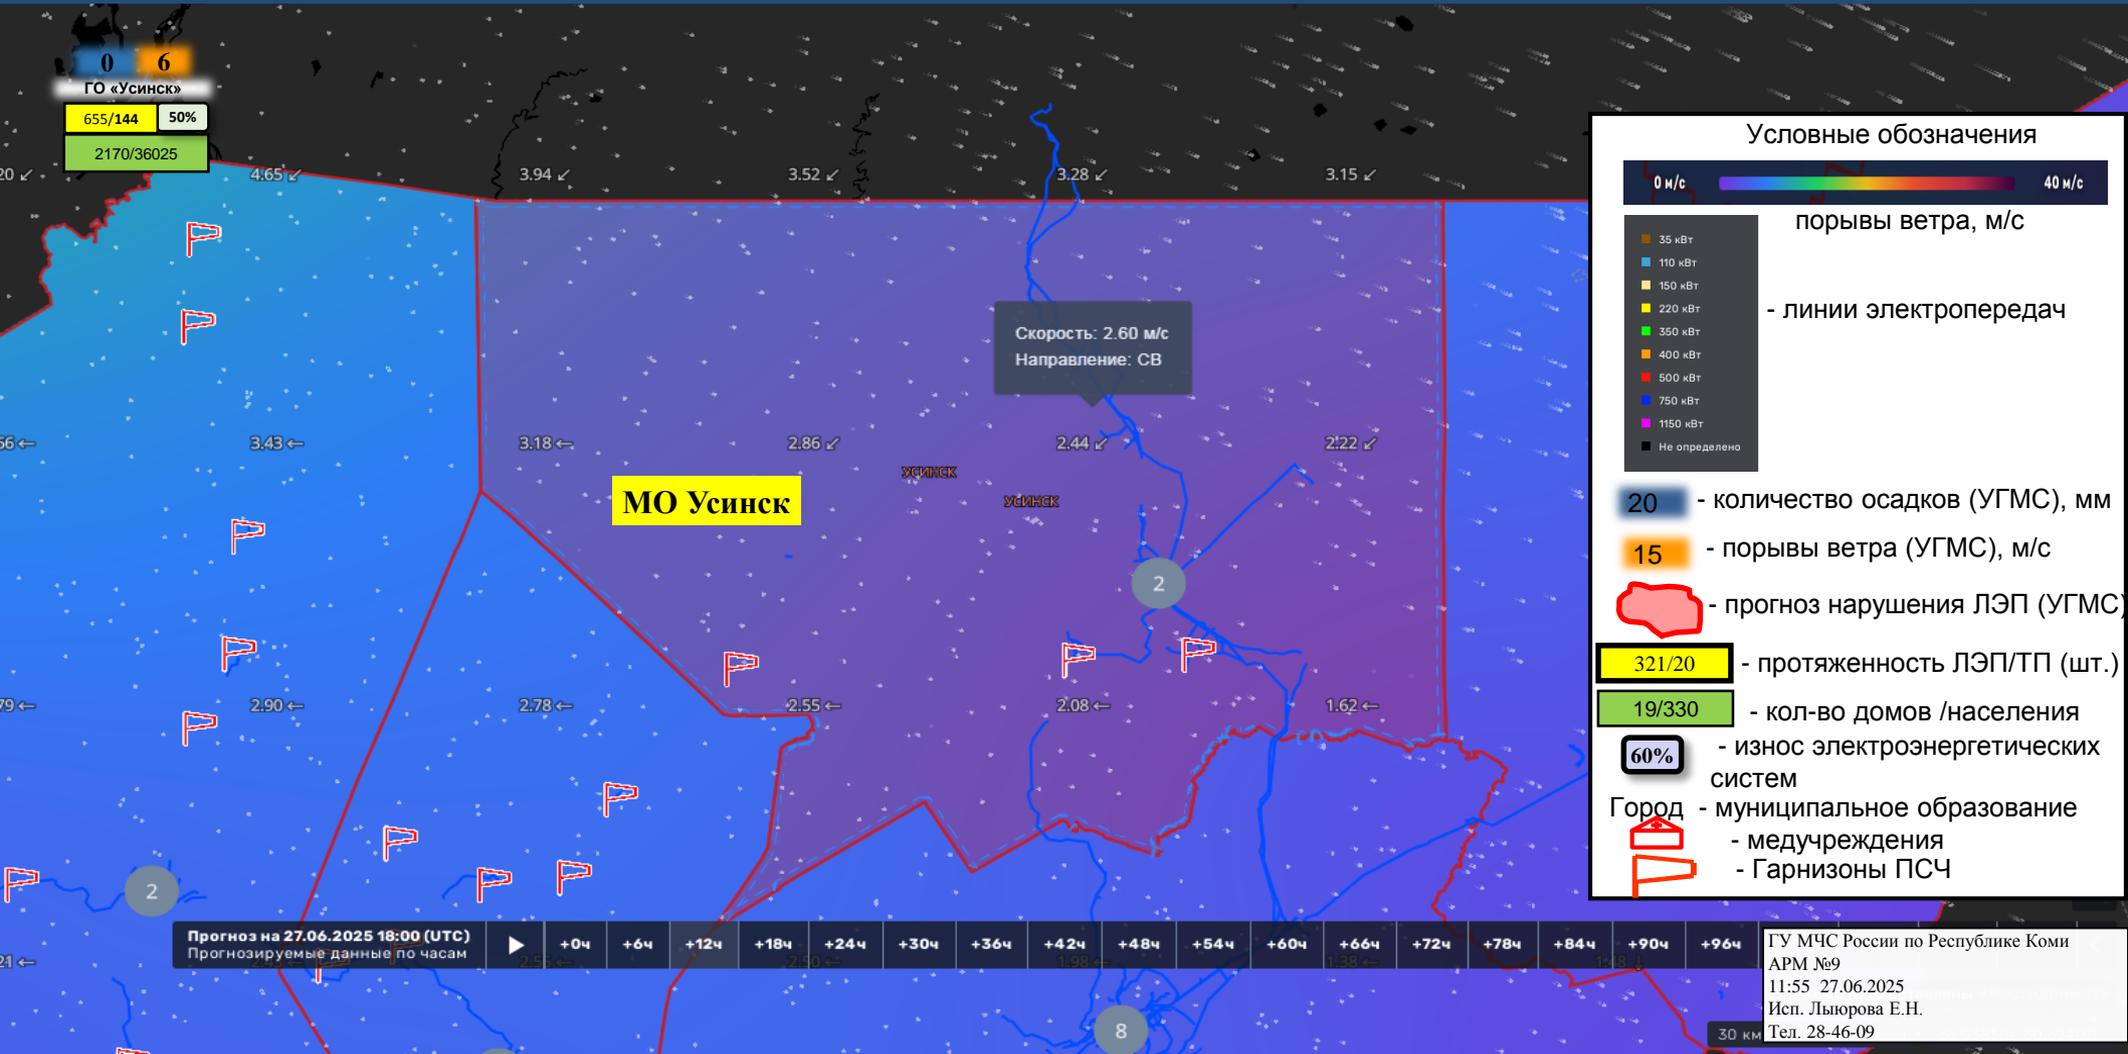

0 6
ГО «Усинск»
655/144 50%
2170/36025

Условные обозначения

0 м/с 40 м/с

порывы ветра, м/с

- 35 кВт
- 110 кВт
- 150 кВт
- 220 кВт
- 350 кВт
- 400 кВт
- 500 кВт
- 750 кВт
- 1150 кВт
- Не определено

- линии электропередач

20 - количество осадков (УГМС), мм

15 - порывы ветра (УГМС), м/с

- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

- медучреждения

- Гарнизоны ПСЧ


Прогноз на 27.06.2025 18:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч	+60ч	+66ч	+72ч	+78ч	+84ч	+90ч	+96ч
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
11:55 27.06.2025
Исп. Лыжорова Е.Н.
Тел. 28-46-09

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСИНСК» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

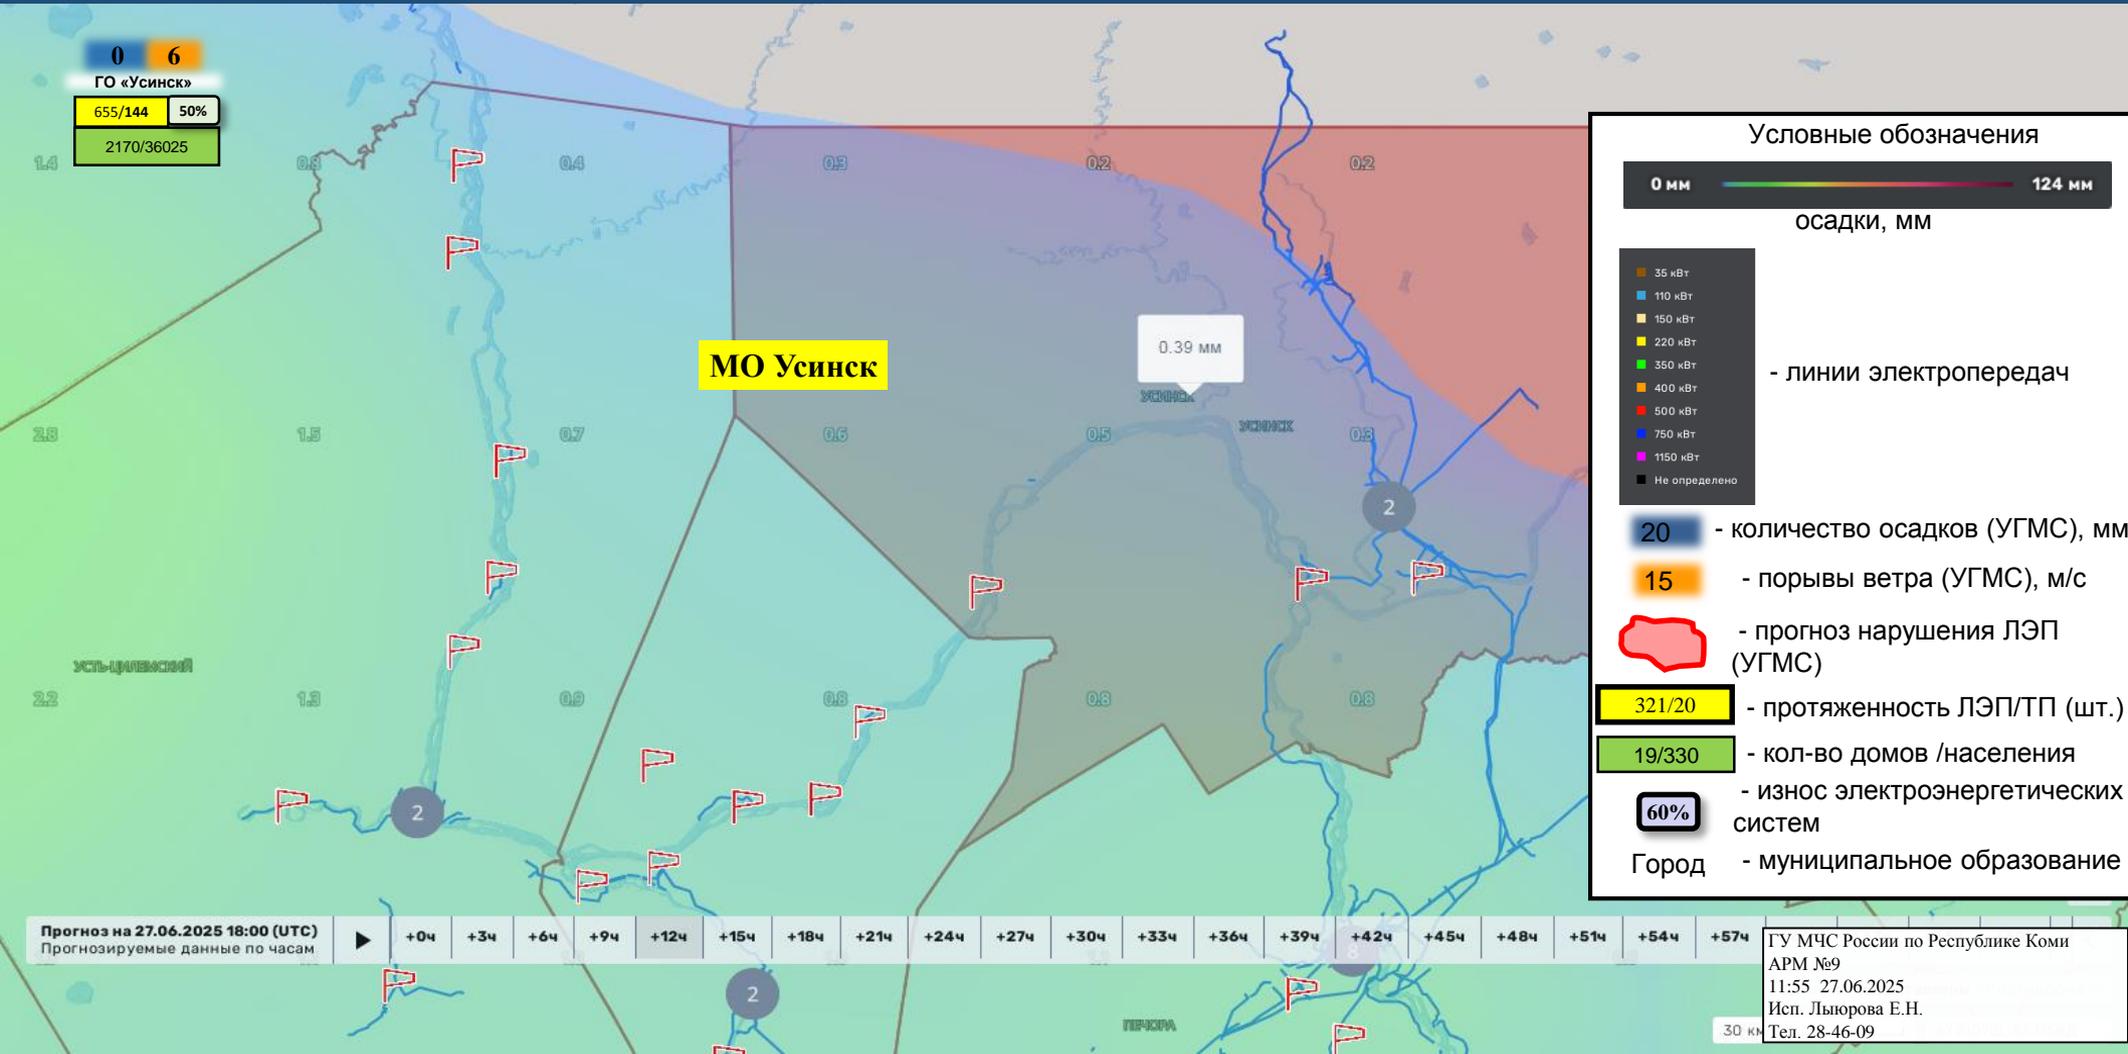

0 6
ГО «Усинск»
655/144 50%
2170/36025

МО Усинск

0.39 мм

Условные обозначения

0 мм — **124 мм**
осадки, мм

- 35 кВт
- 110 кВт
- 150 кВт
- 220 кВт
- 350 кВт
- 400 кВт
- 500 кВт
- 750 кВт
- 1150 кВт
- Не определено

- линии электропередач

20 - количество осадков (УГМС), мм
15 - порывы ветра (УГМС), м/с

Red outline - прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование


Прогноз на 27.06.2025 18:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч	+3ч	+6ч	+9ч	+12ч	+15ч	+18ч	+21ч	+24ч	+27ч	+30ч	+33ч	+36ч	+39ч	+42ч	+45ч	+48ч	+51ч	+54ч	+57ч
-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
11:55 27.06.2025
Исп. Льюрова Е.Н.
Тел. 28-46-09


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

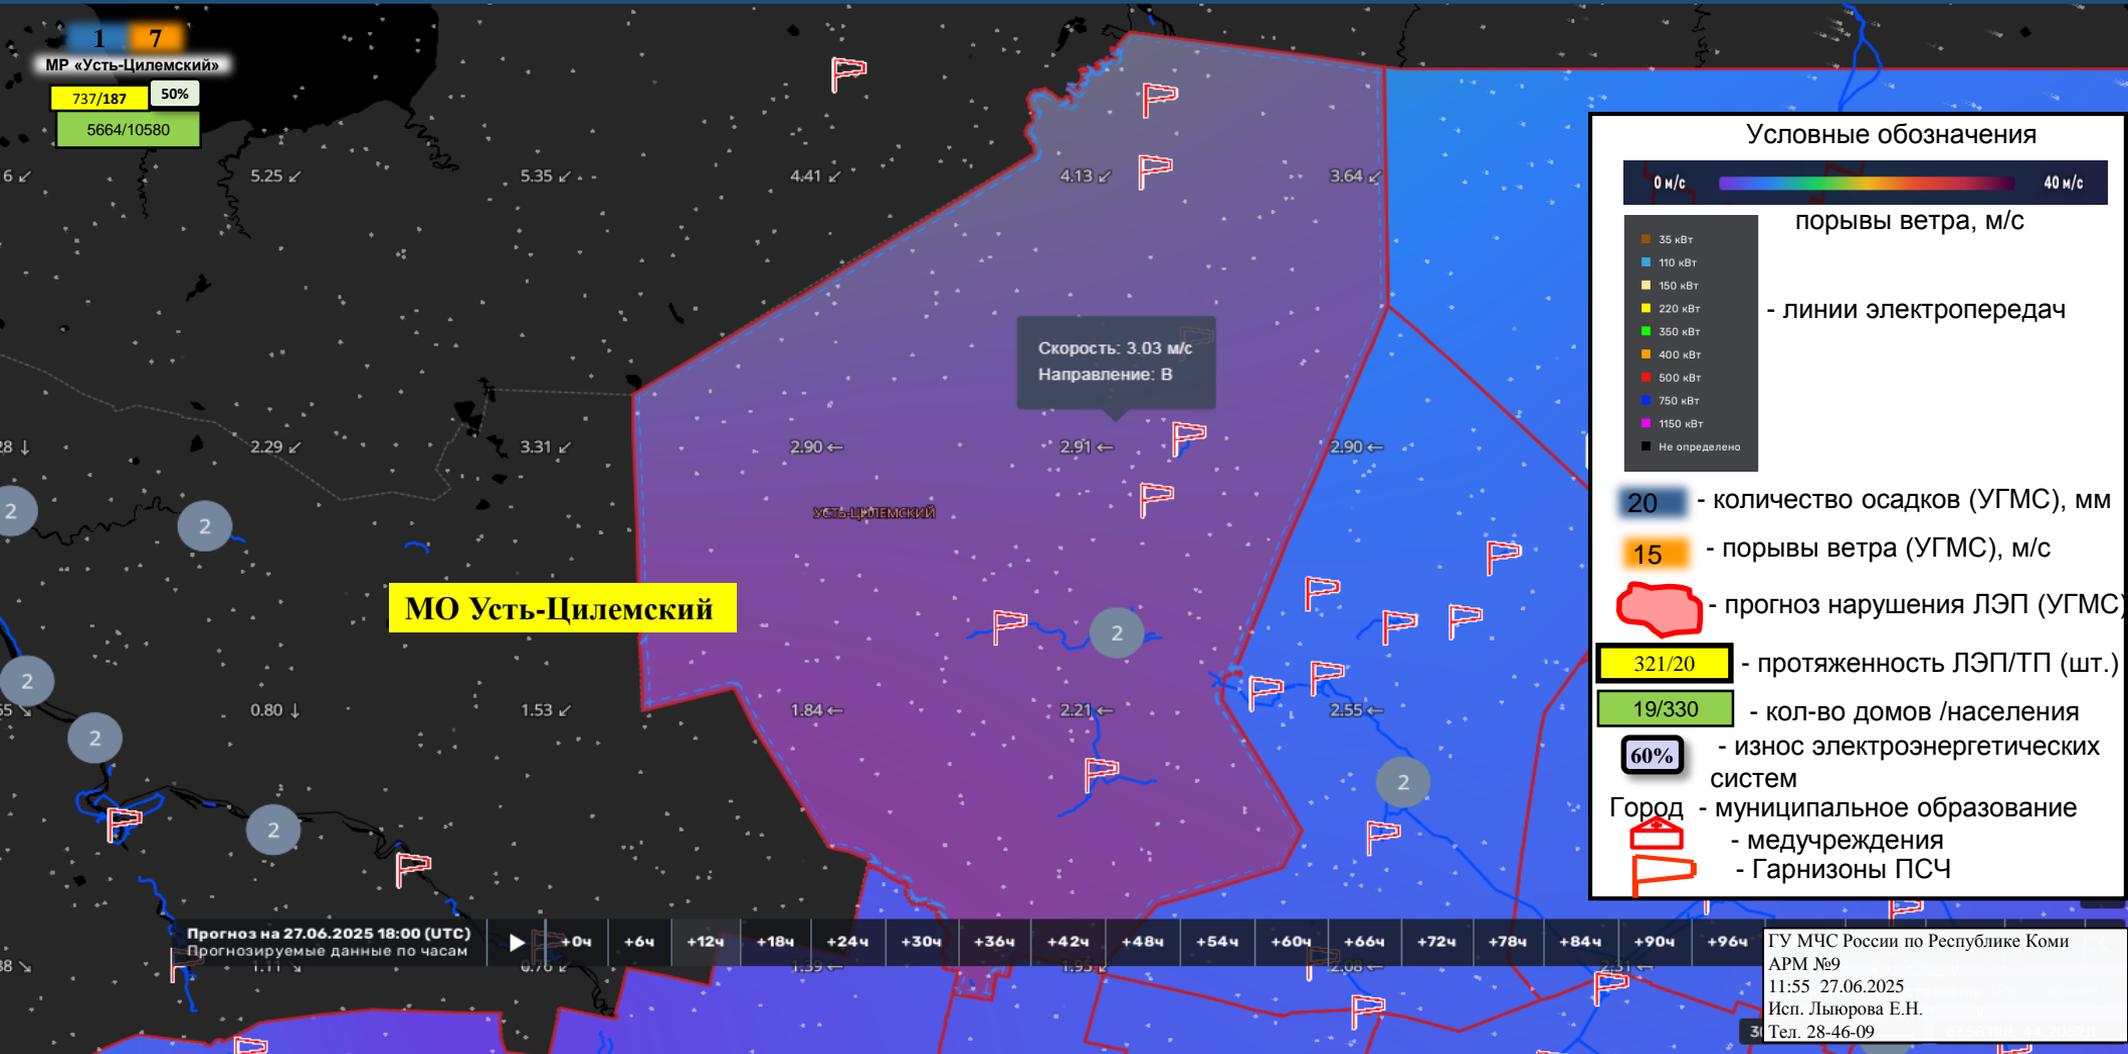

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

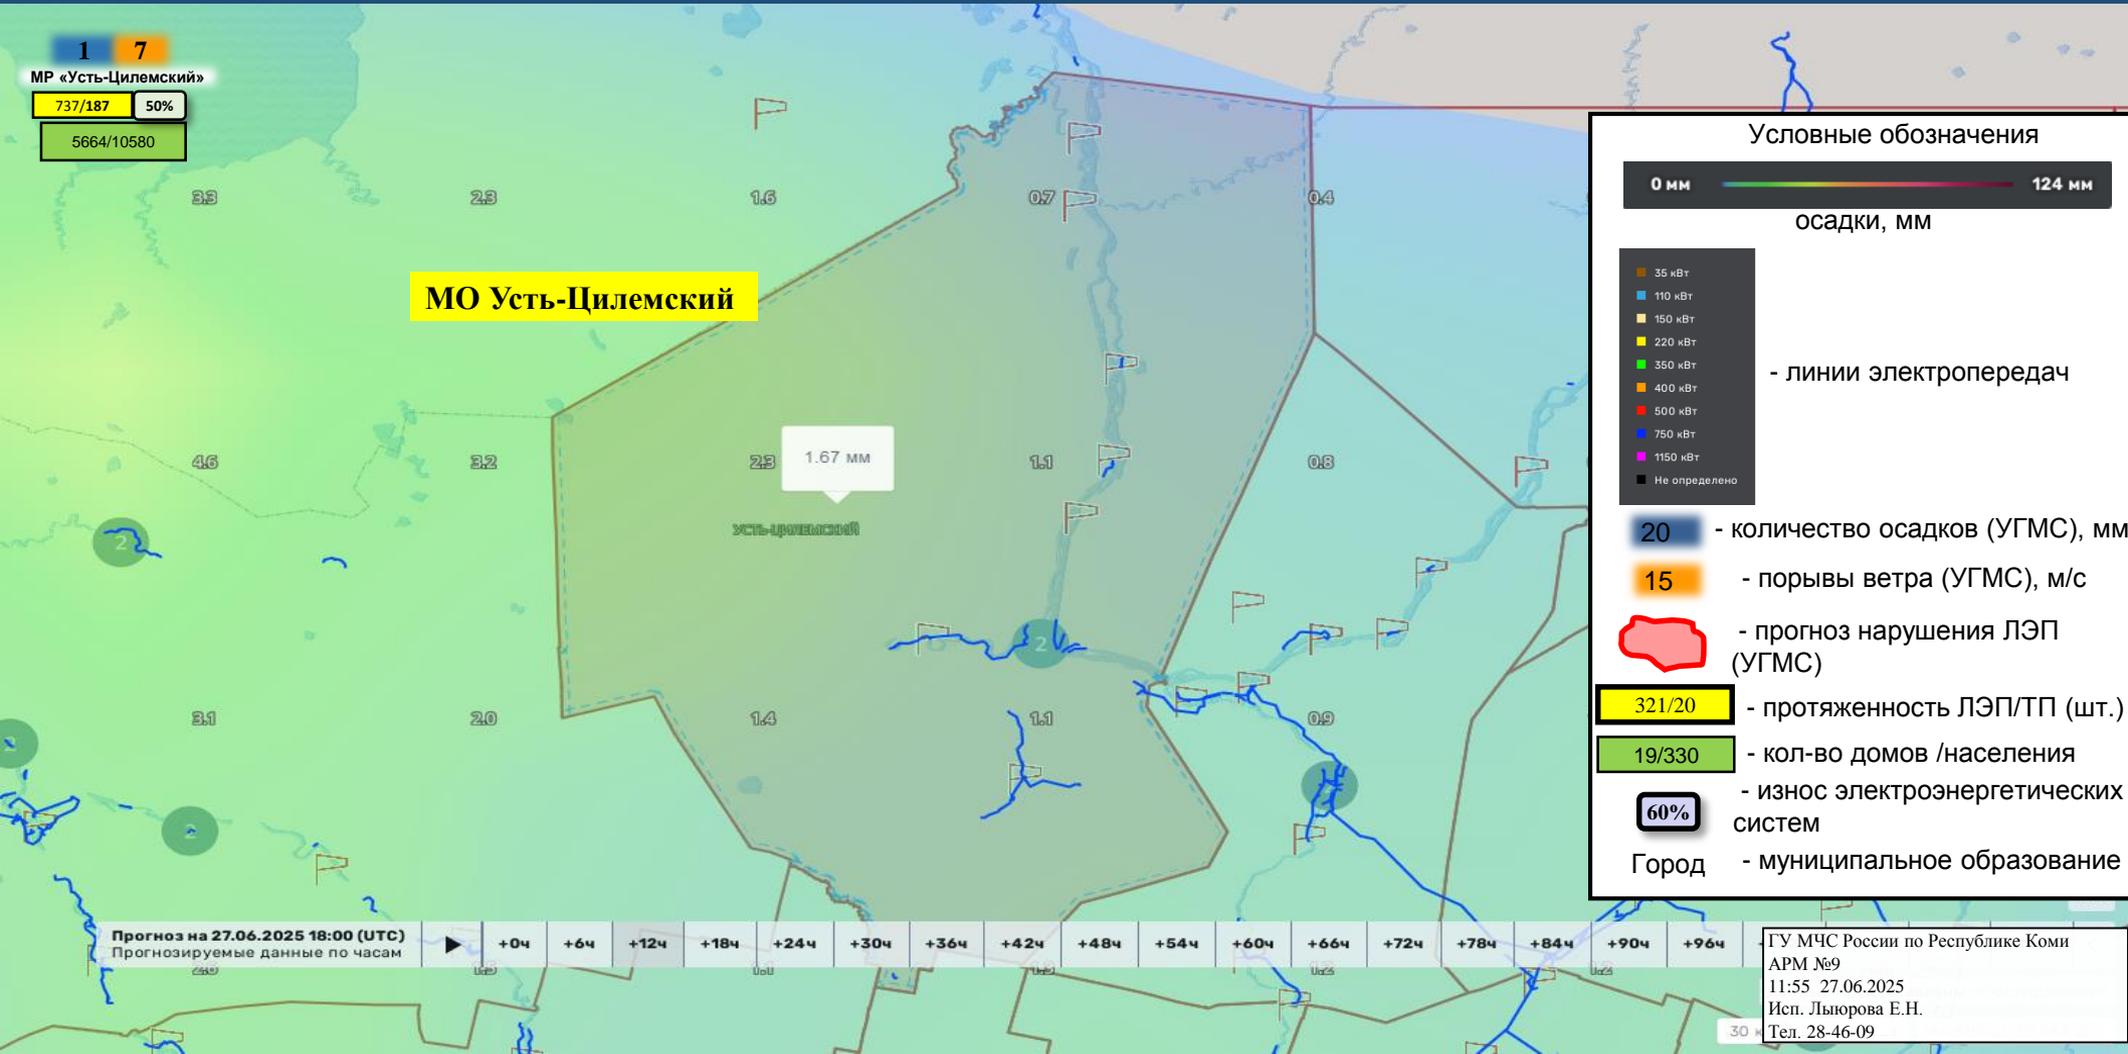


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ИЖЕМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025




ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ИЖЕМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

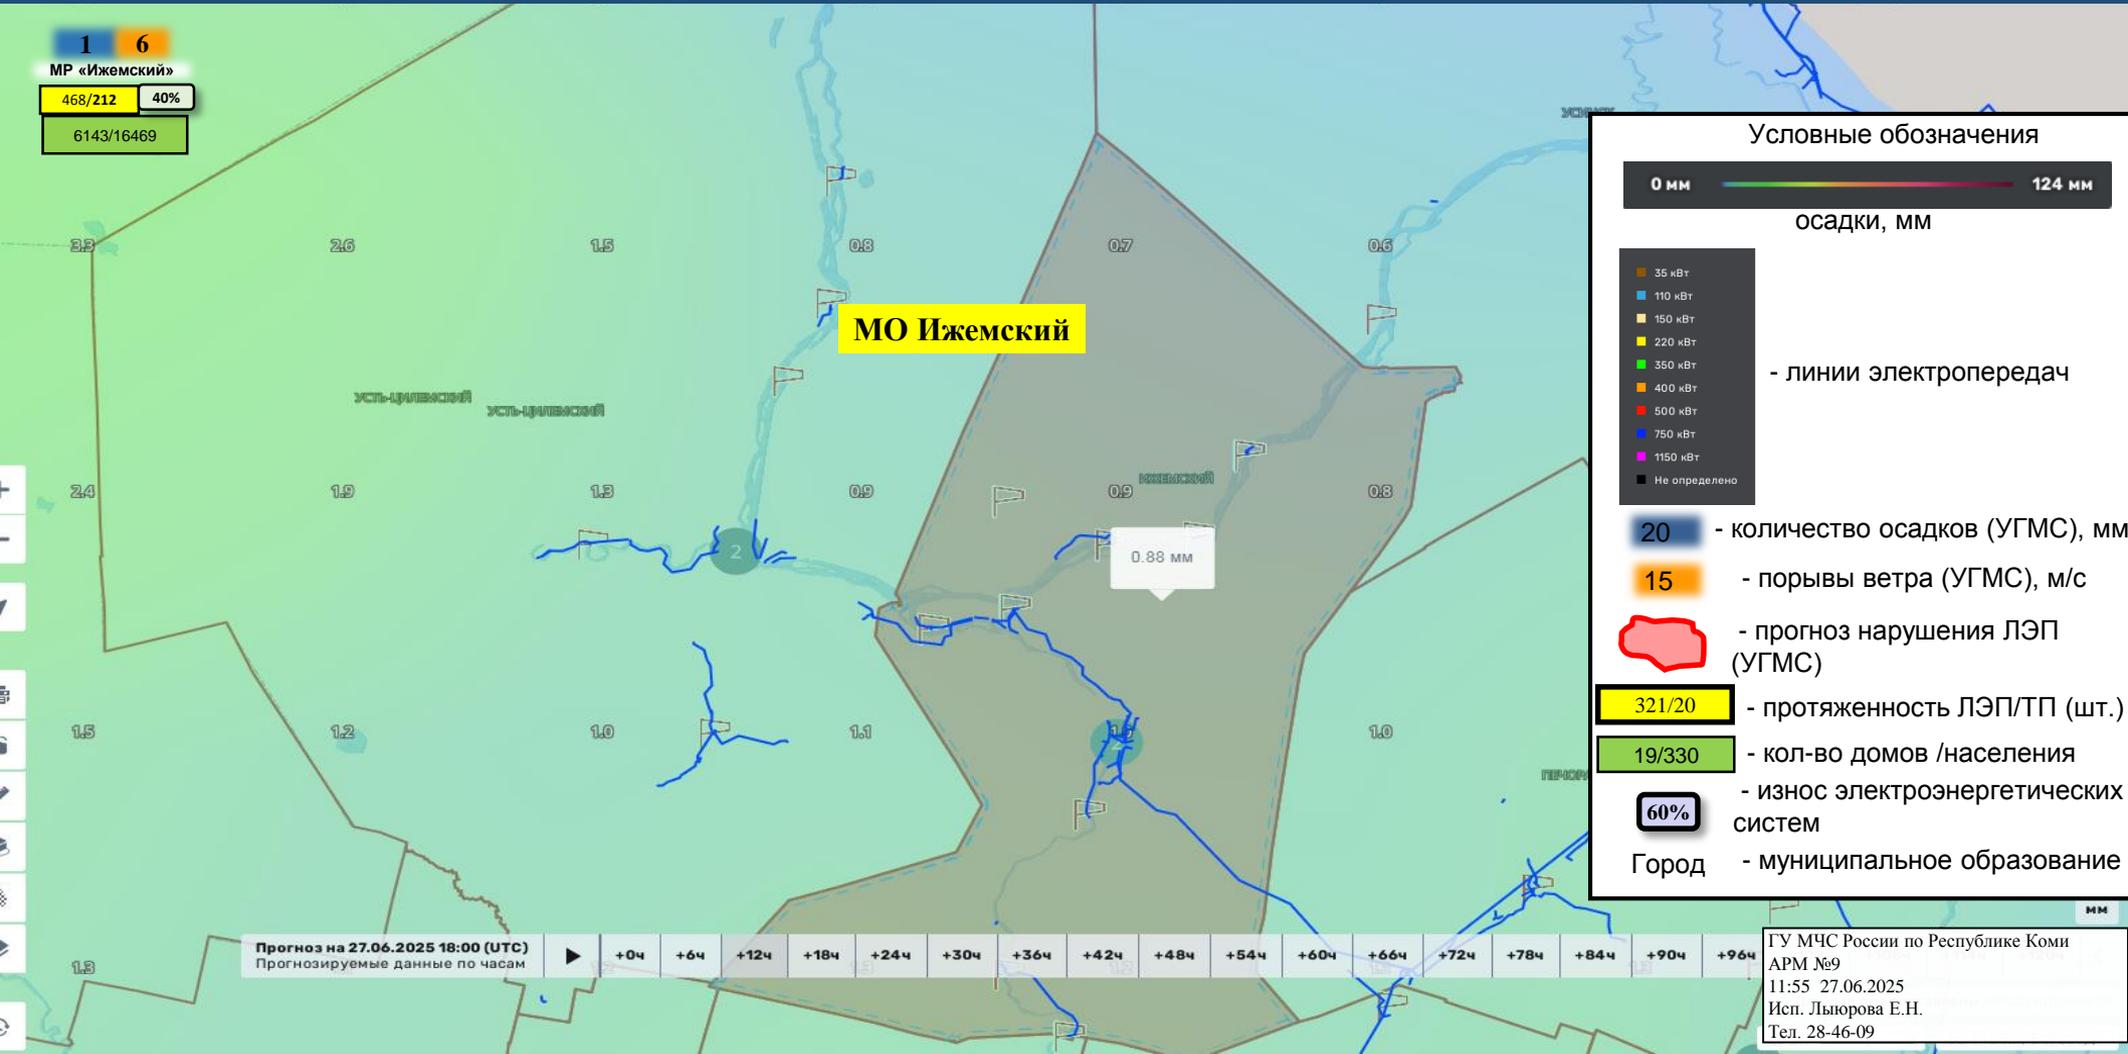

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПЕЧОРА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

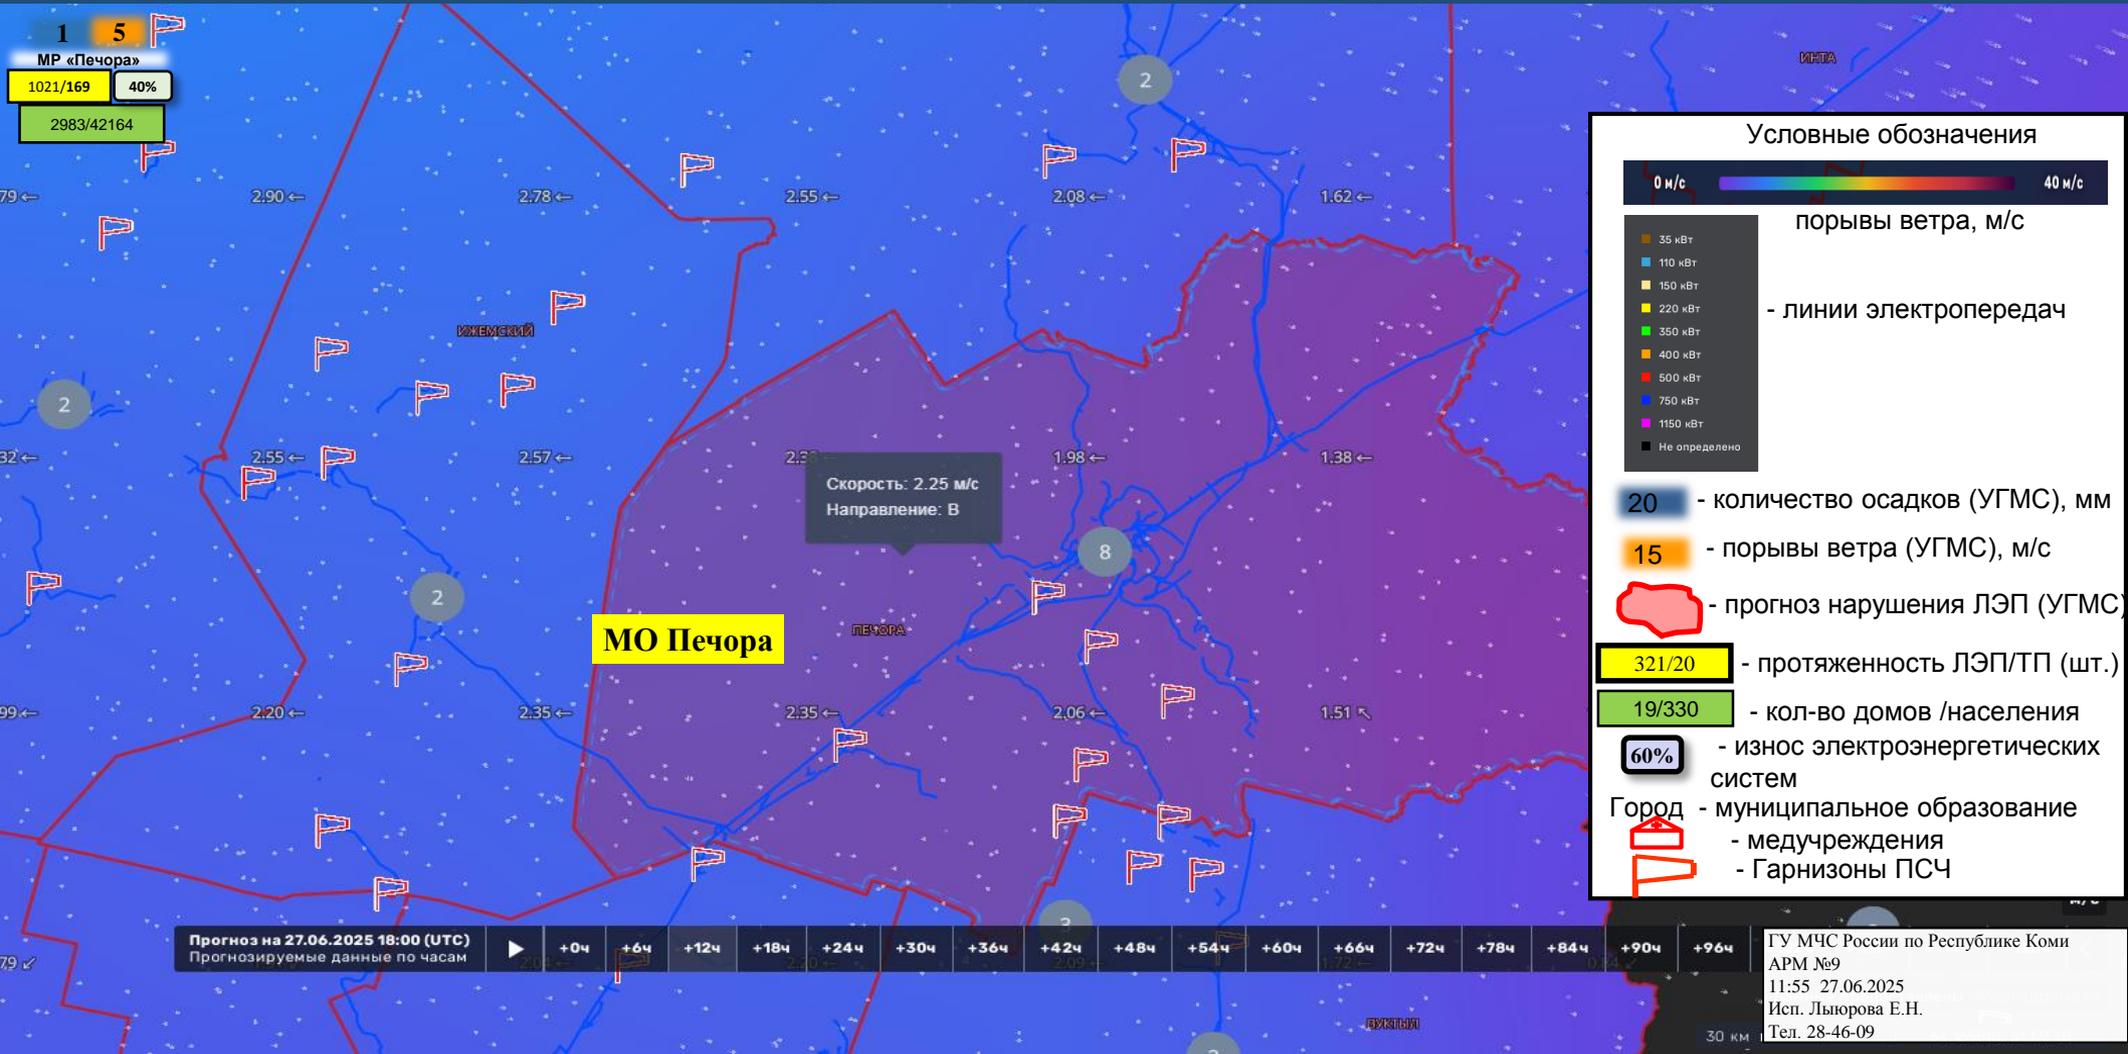

1 5
МО «Печора»
 1021/169 40%
 2983/42164

Условные обозначения

0 м/с 40 м/с

порывы ветра, м/с

- 35 кВТ
- 110 кВТ
- 150 кВТ
- 220 кВТ
- 350 кВТ
- 400 кВТ
- 500 кВТ
- 750 кВТ
- 1150 кВТ
- Не определено

- линии электропередач

20 - количество осадков (УГМС), мм

15 - порывы ветра (УГМС), м/с

- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

- медучреждения

- Гарнизоны ПСЧ


Прогноз на 27.06.2025 18:00 (UTC)
 Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч +48ч +54ч +60ч +66ч +72ч +78ч +84ч +90ч +96ч

ГУ МЧС России по Республике Коми
 АРМ №9
 11:55 27.06.2025
 Исп. Лыжорова Е.Н.
 Тел. 28-46-09


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПЕЧОРА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

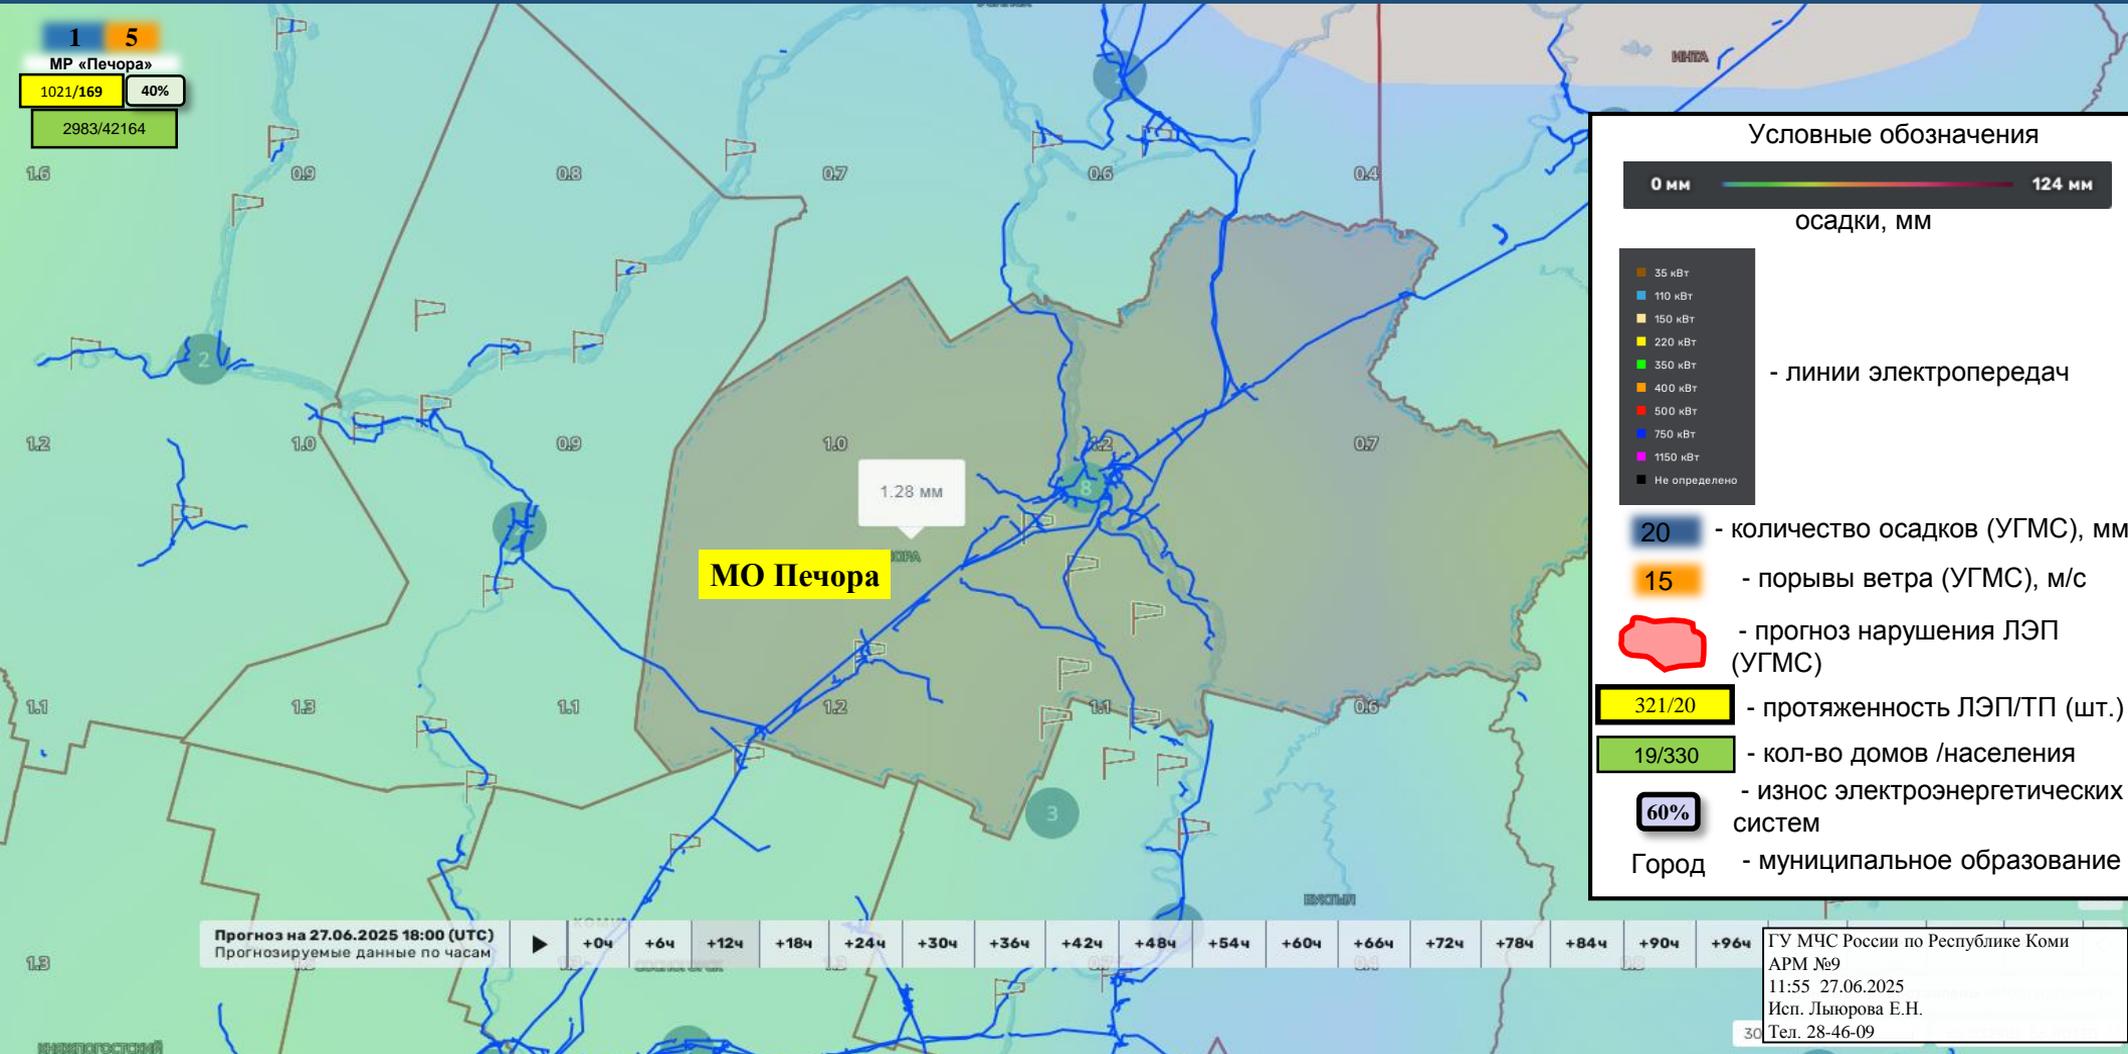

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ВУКТЫЛ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

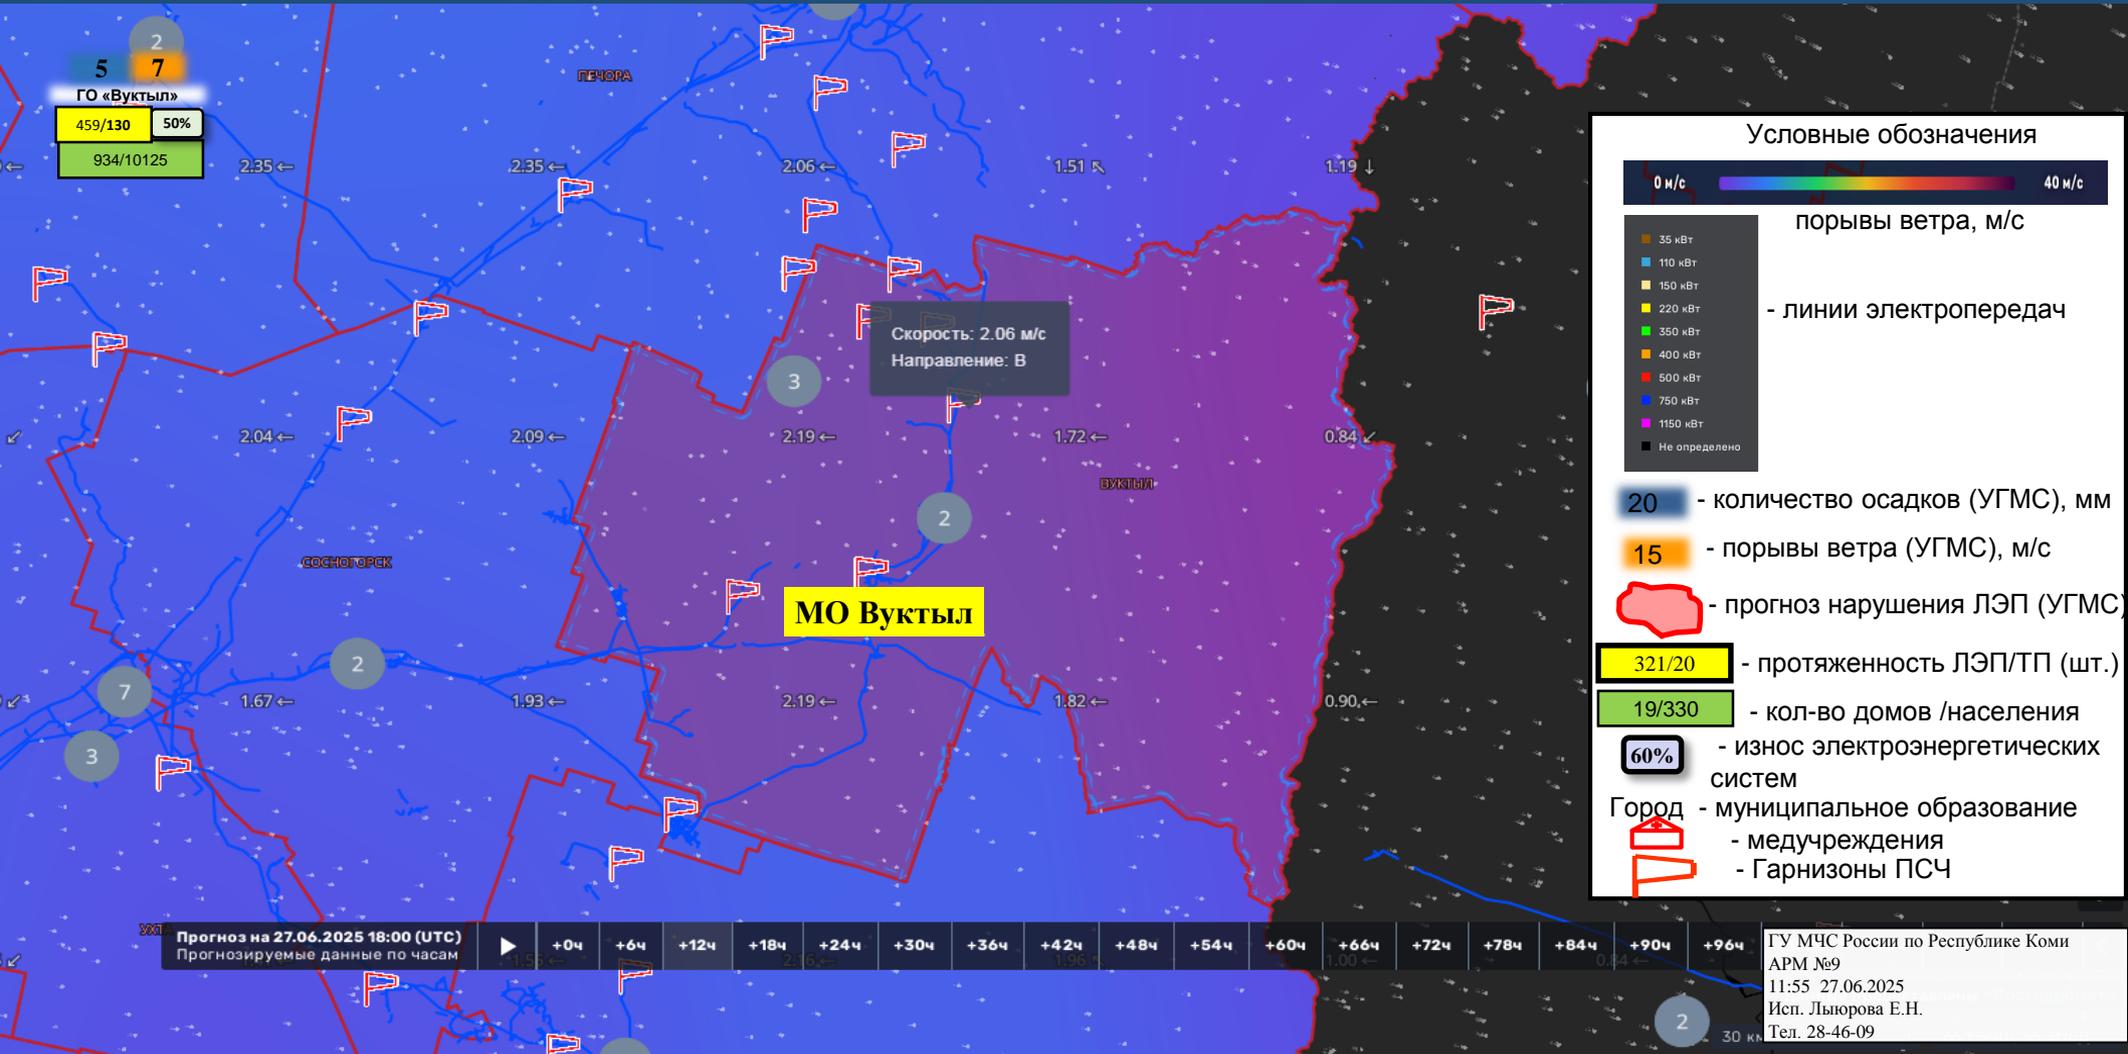

ГО «Вуктыл»

459/130 50%

934/10125

Скорость: 2.06 м/с
Направление: В

МО Вуктыл

Условные обозначения

0 м/с — 40 м/с (цветовая шкала скорости ветра)

порывы ветра, м/с

- 35 кВт
- 110 кВт
- 150 кВт
- 220 кВт
- 350 кВт
- 400 кВт
- 500 кВт
- 750 кВт
- 1150 кВт
- Не определено

- линии электропередач

20 - количество осадков (УГМС), мм

15 - порывы ветра (УГМС), м/с

прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

медучреждения

Гарнизоны ПСЧ

Прогноз на 27.06.2025 18:00 (UTC)


Прогнозируемые данные по часам

+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч	+60ч	+66ч	+72ч	+78ч	+84ч	+90ч	+96ч
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
11:55 27.06.2025
Исп. Лыжорова Е.Н.
Тел. 28-46-09


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ВУКТЫЛ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

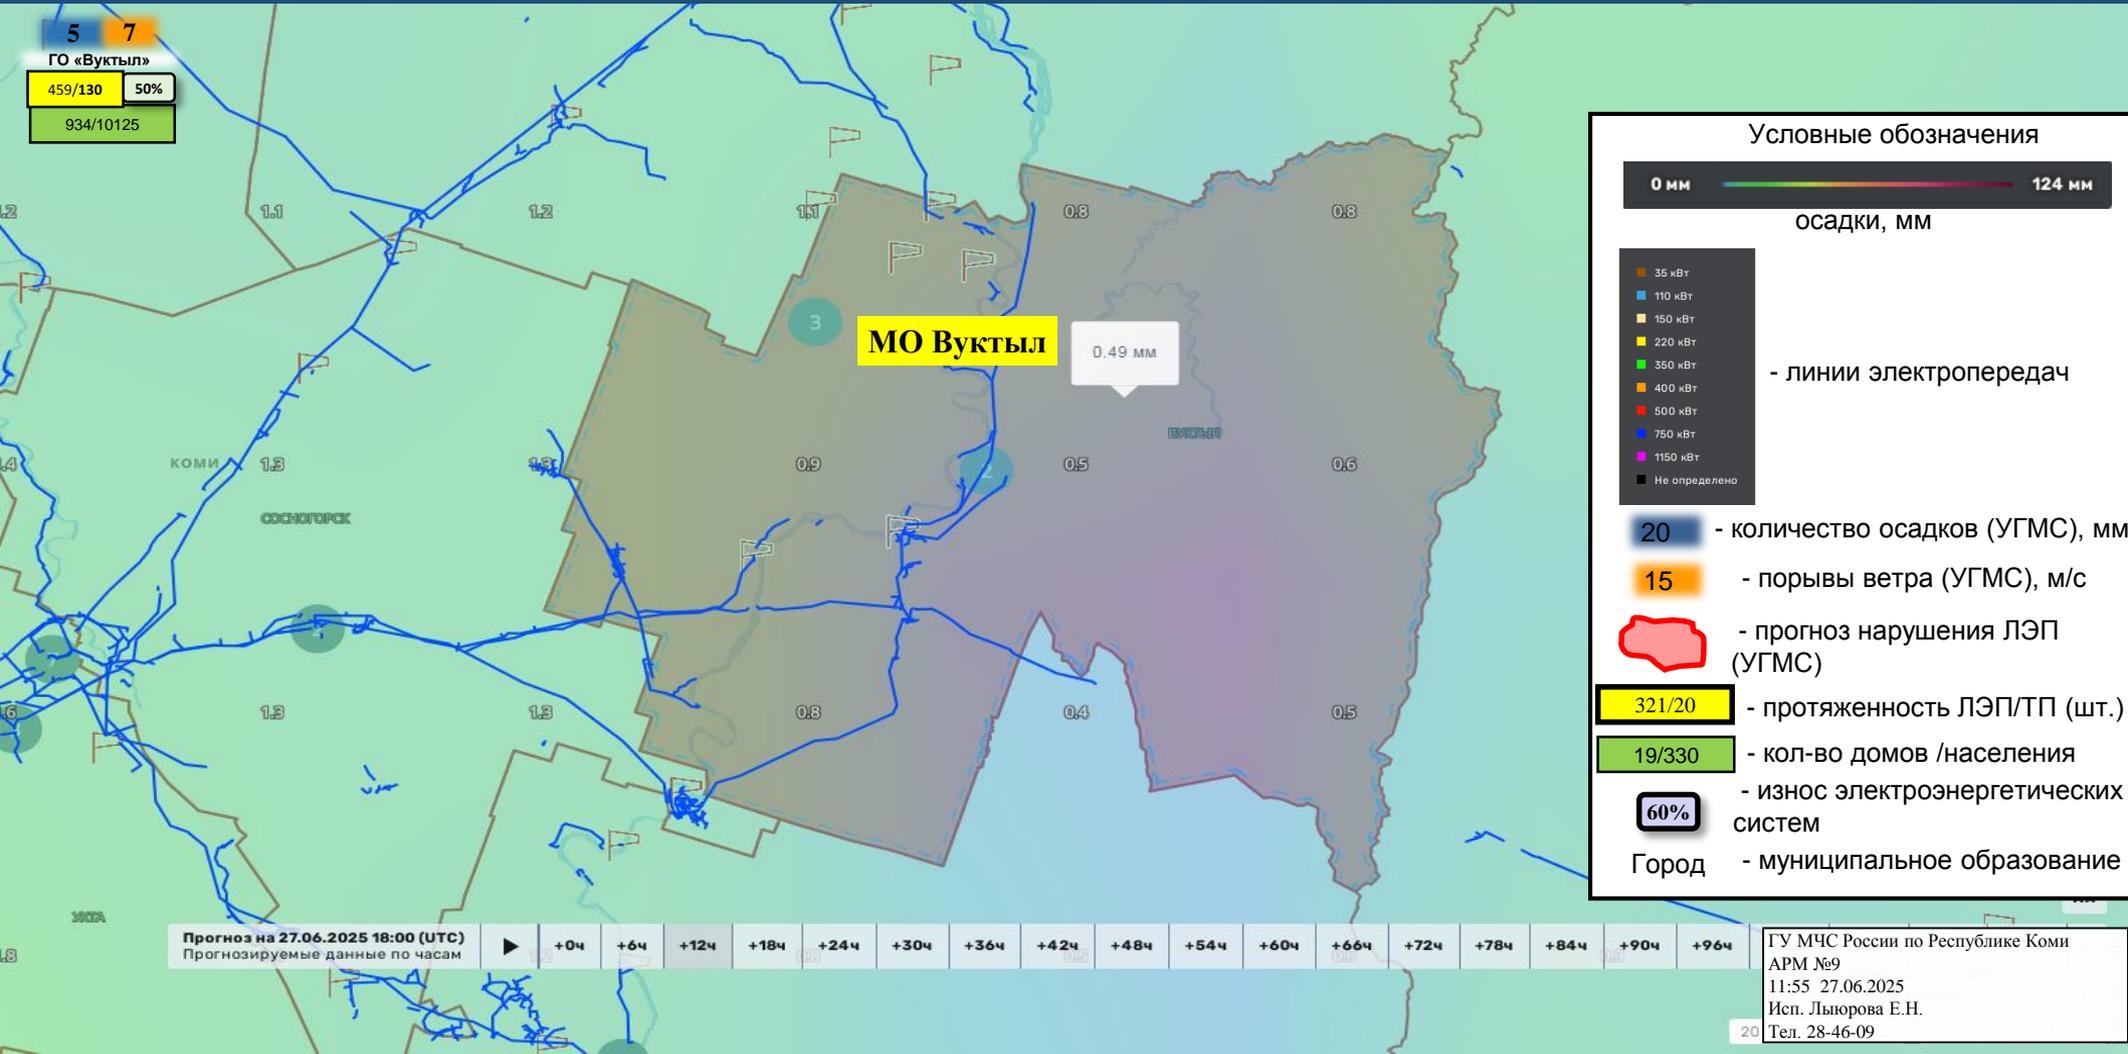


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «СОСНОГОРСК» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

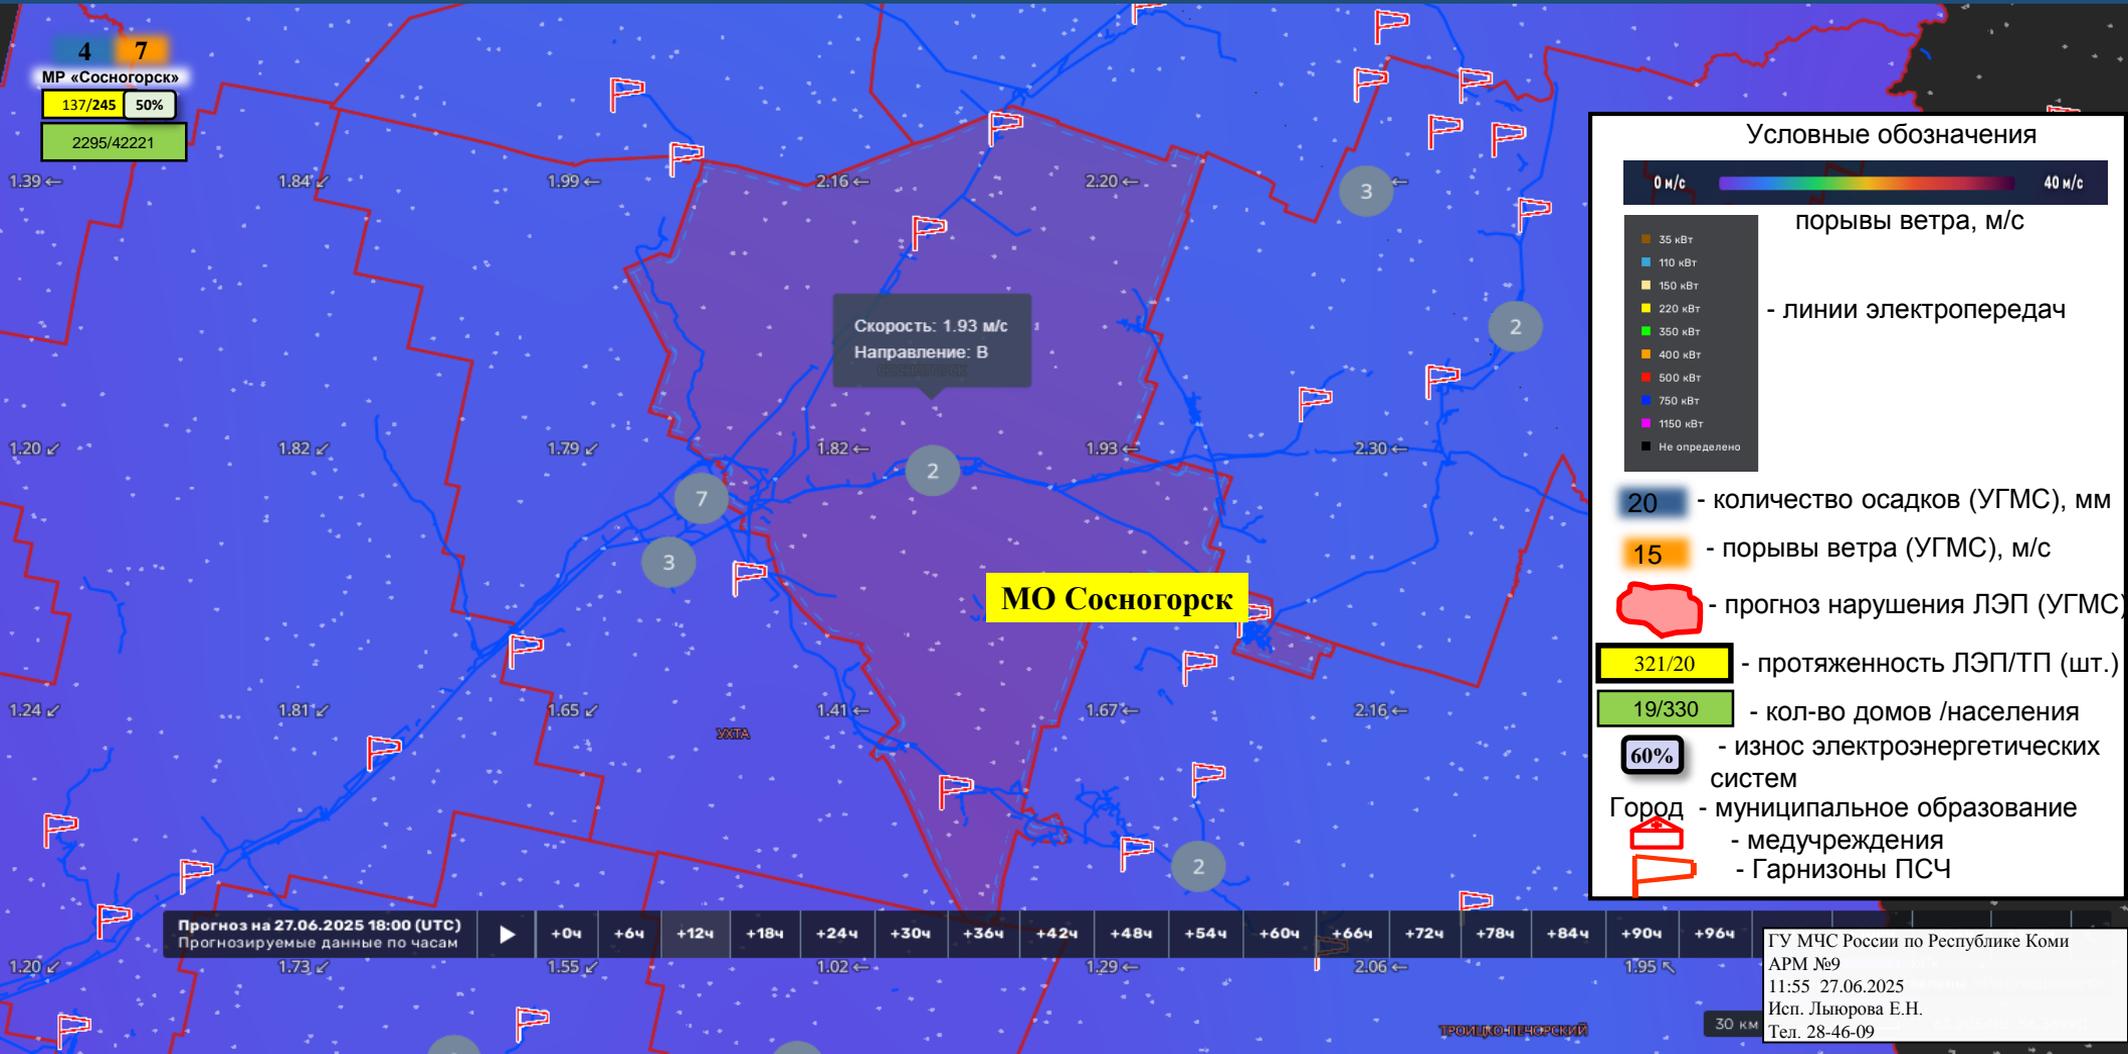


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СОСНОГОРСК» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

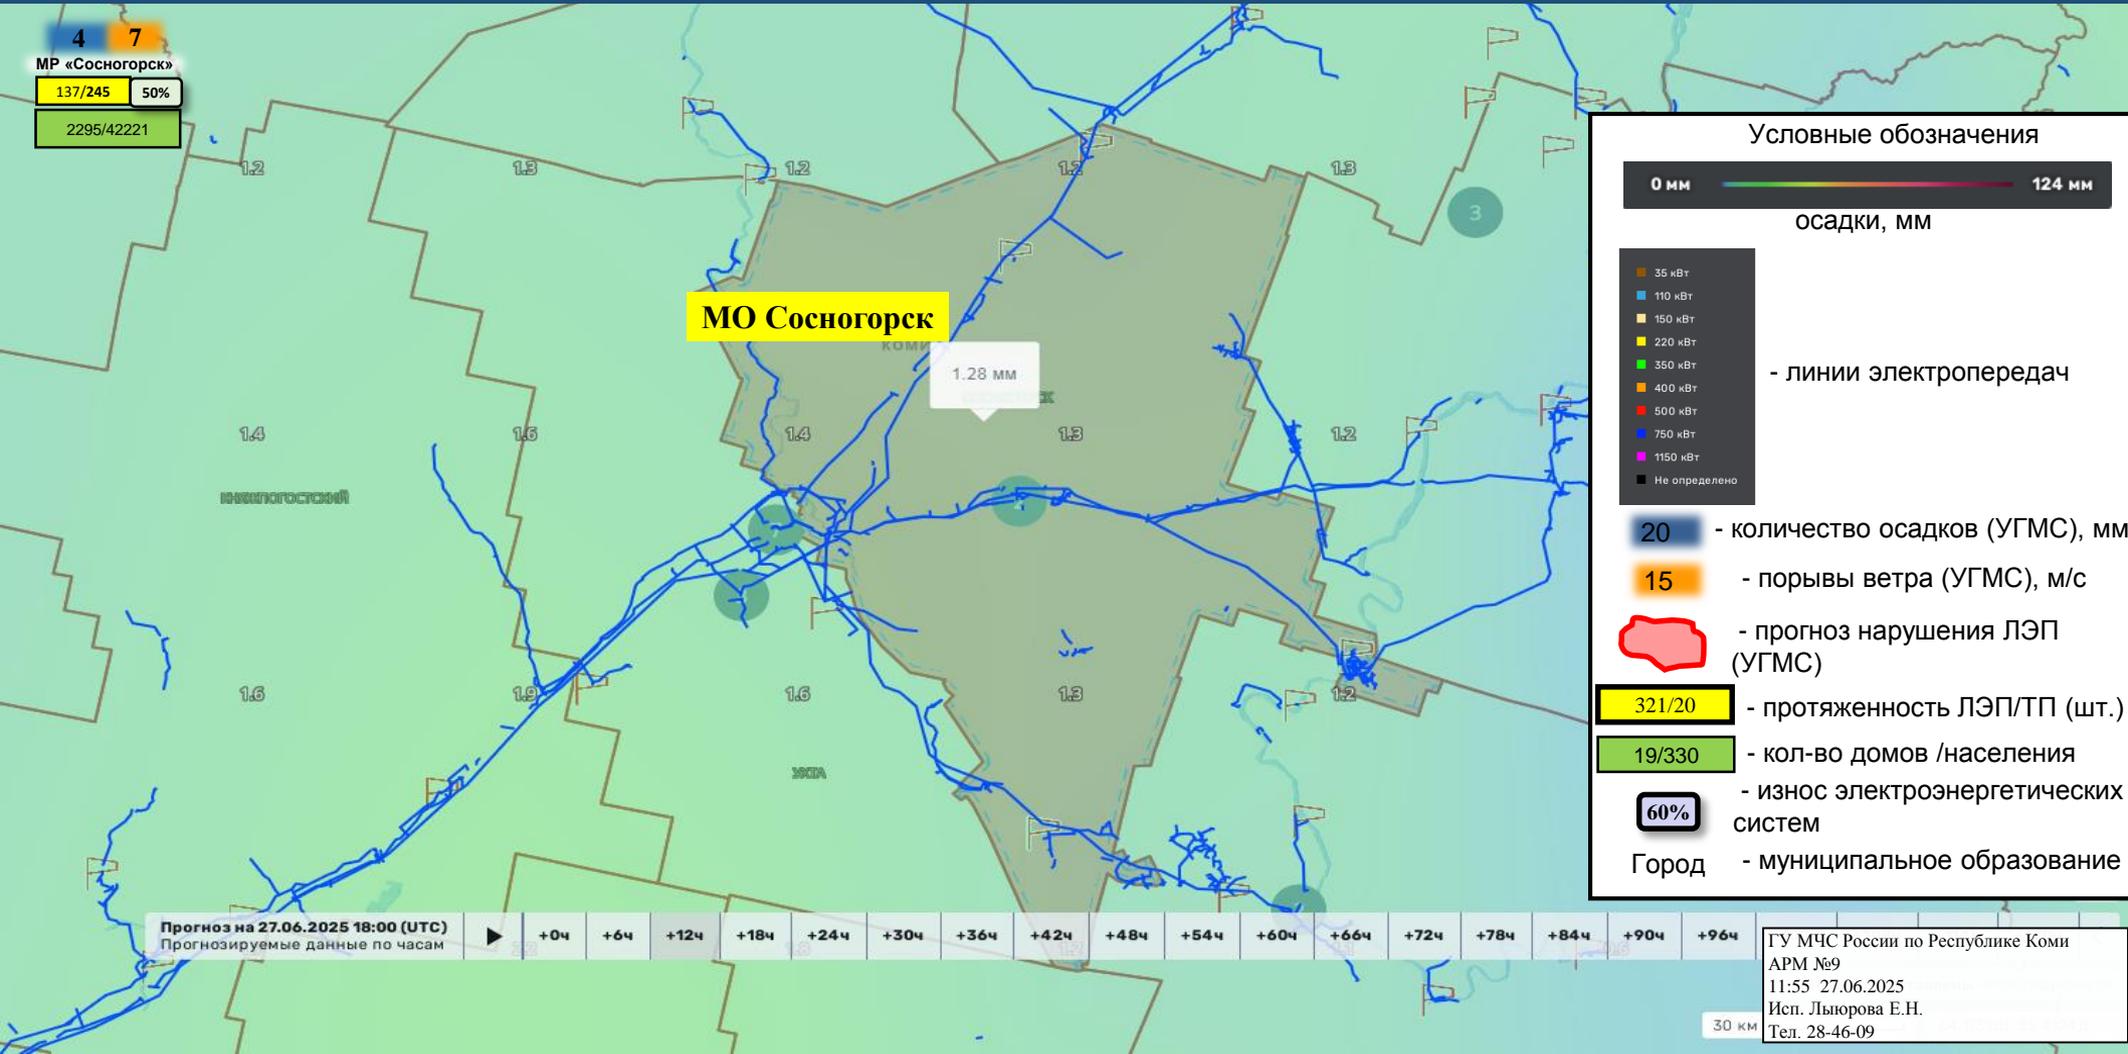

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «УХТА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

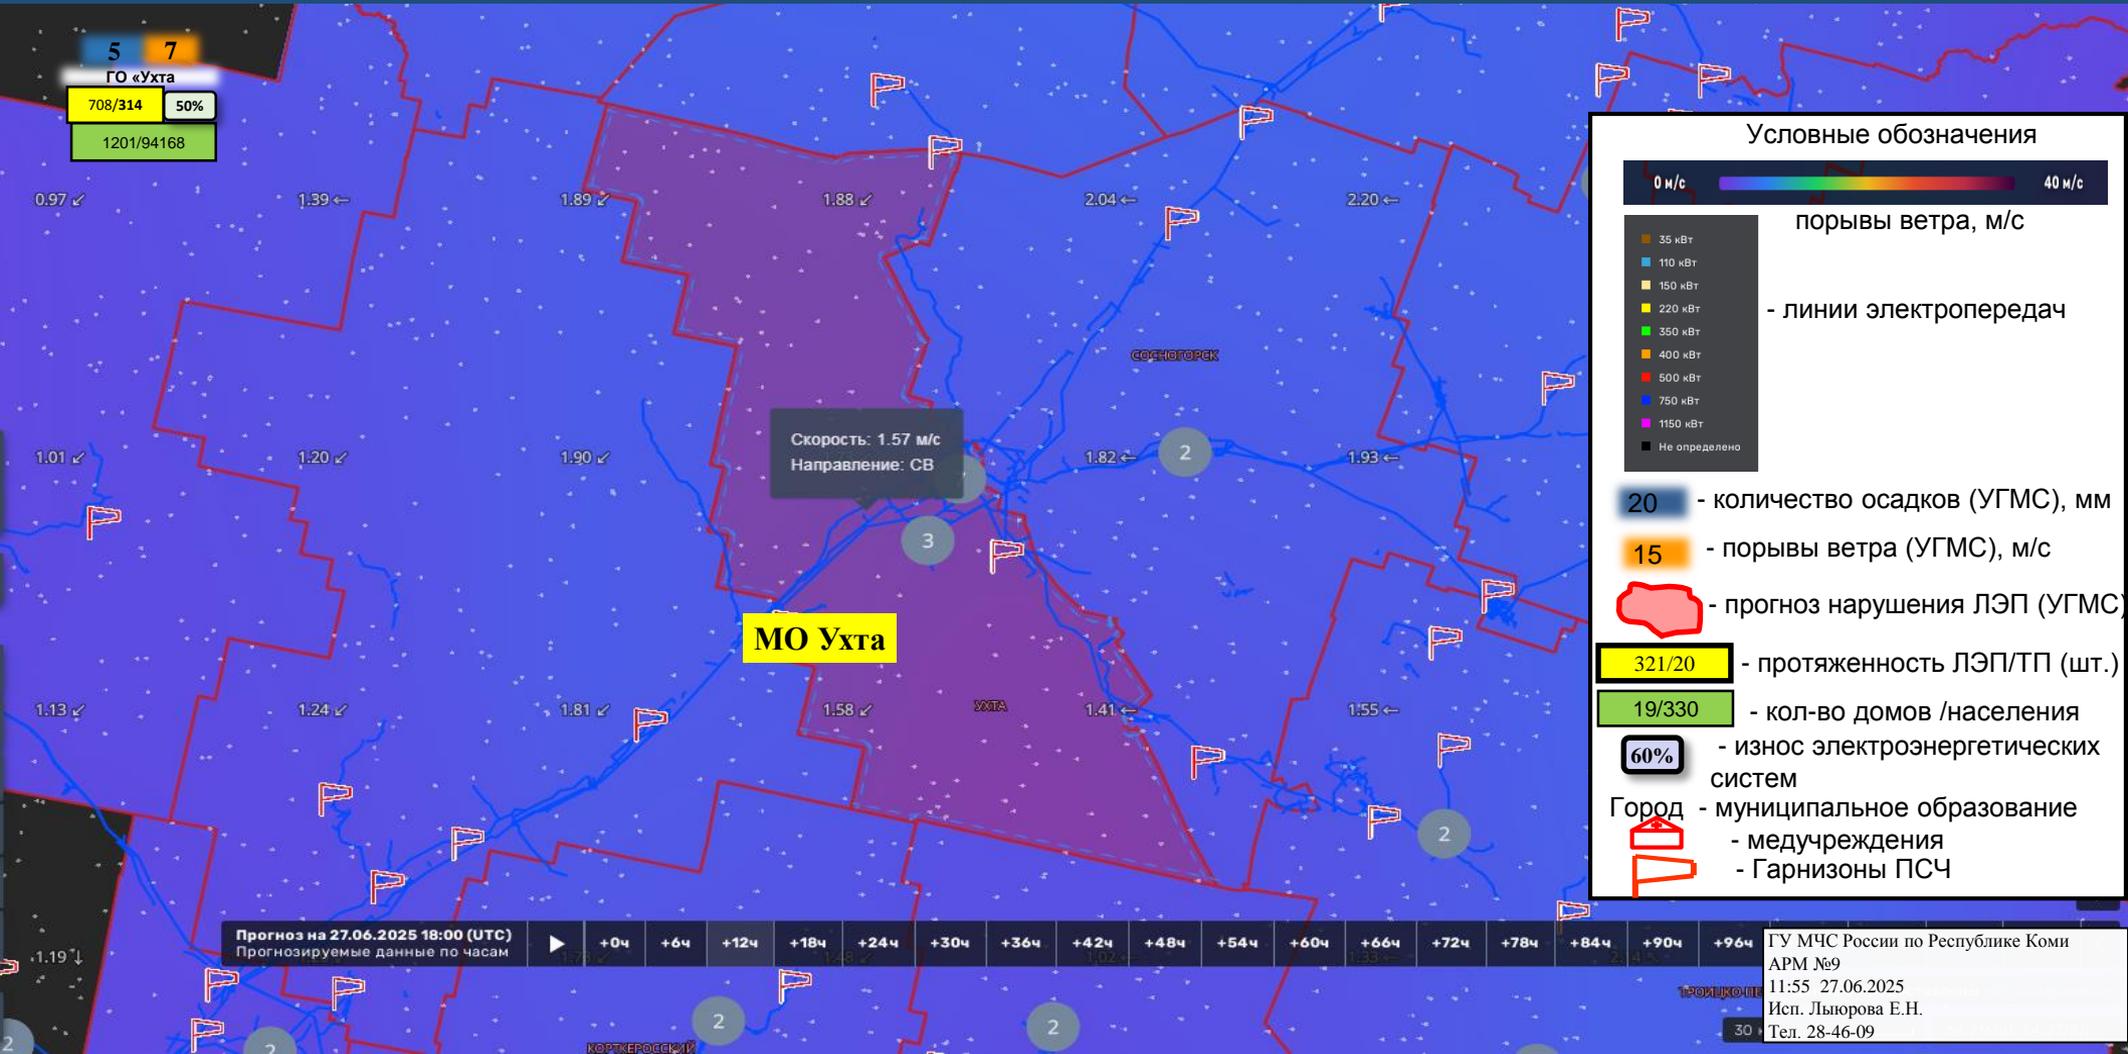

5 7
ГО «Ухта»
708/314 50%
1201/94168

Скорость: 1.57 м/с
Направление: СВ

МО Ухта

Условные обозначения

0 м/с — 40 м/с (wind speed scale)

порывы ветра, м/с

- 35 кВт
- 110 кВт
- 150 кВт
- 220 кВт
- 350 кВт
- 400 кВт
- 500 кВт
- 750 кВт
- 1150 кВт
- Не определено

- линии электропередач

20 - количество осадков (УГМС), мм

15 - порывы ветра (УГМС), м/с

прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

медучреждения

Гарнизоны ПСЧ


Прогноз на 27.06.2025 18:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам


+0ч	+6ч	+12ч	+18ч	+24ч	+30ч	+36ч	+42ч	+48ч	+54ч	+60ч	+66ч	+72ч	+78ч	+84ч	+90ч	+96ч
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
11:55 27.06.2025
Исп. Лыжорова Е.Н.
Тел. 28-46-09

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «УХТА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

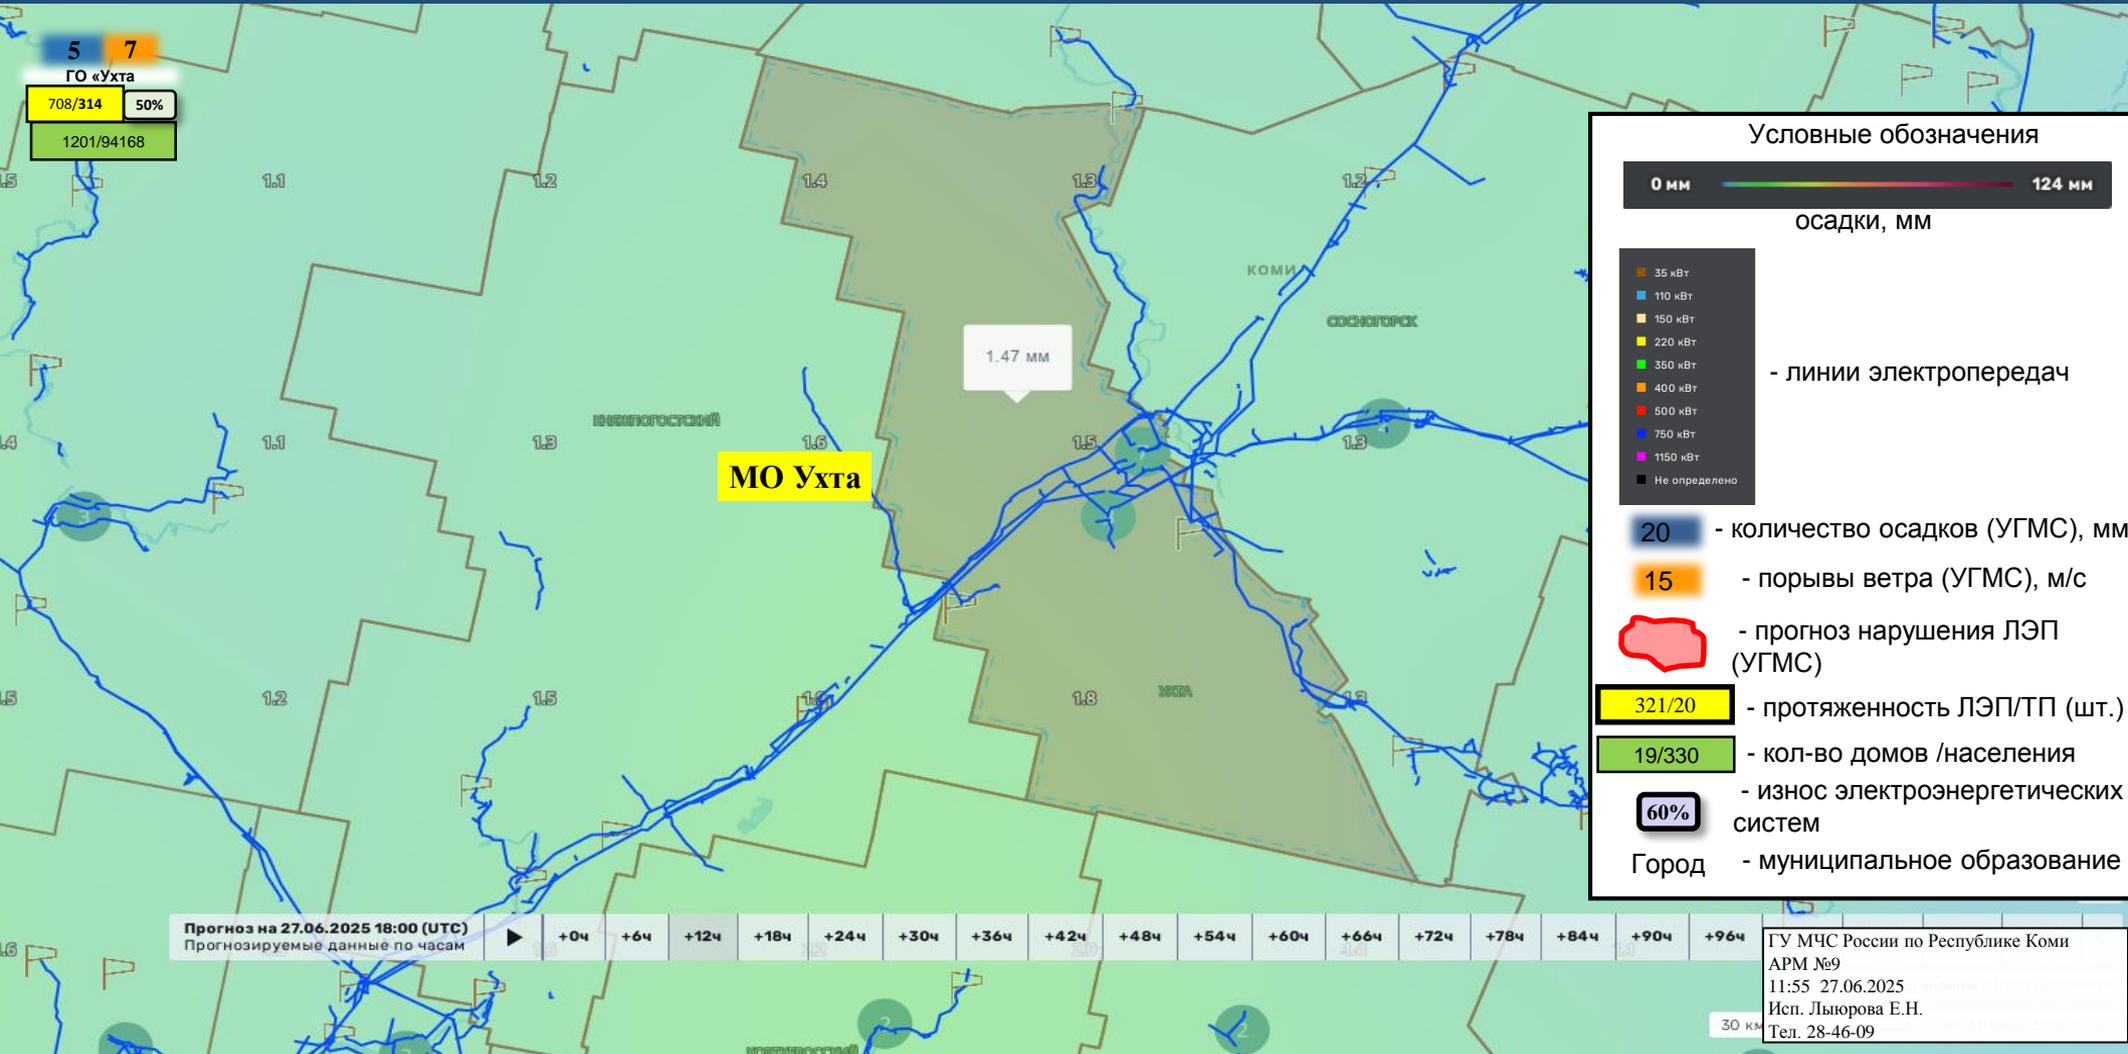

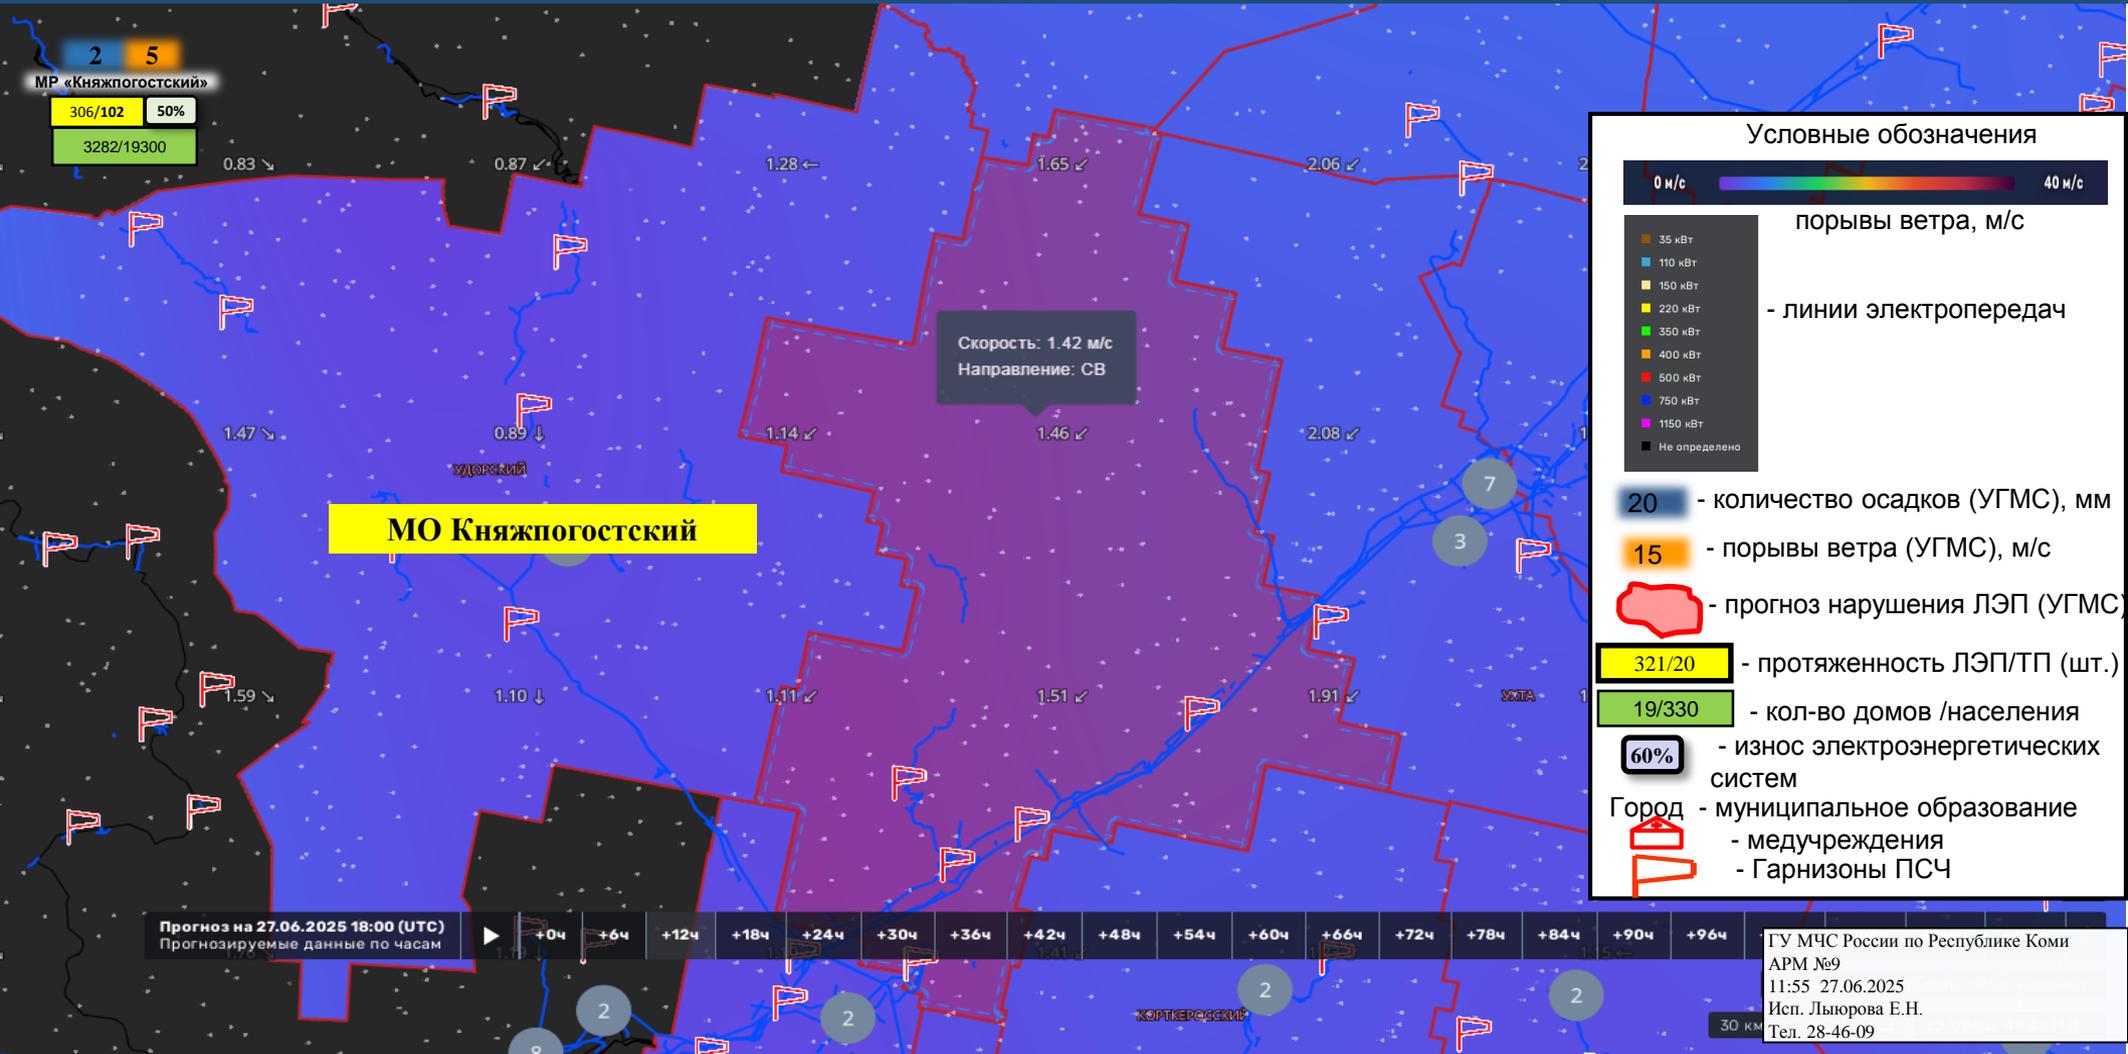

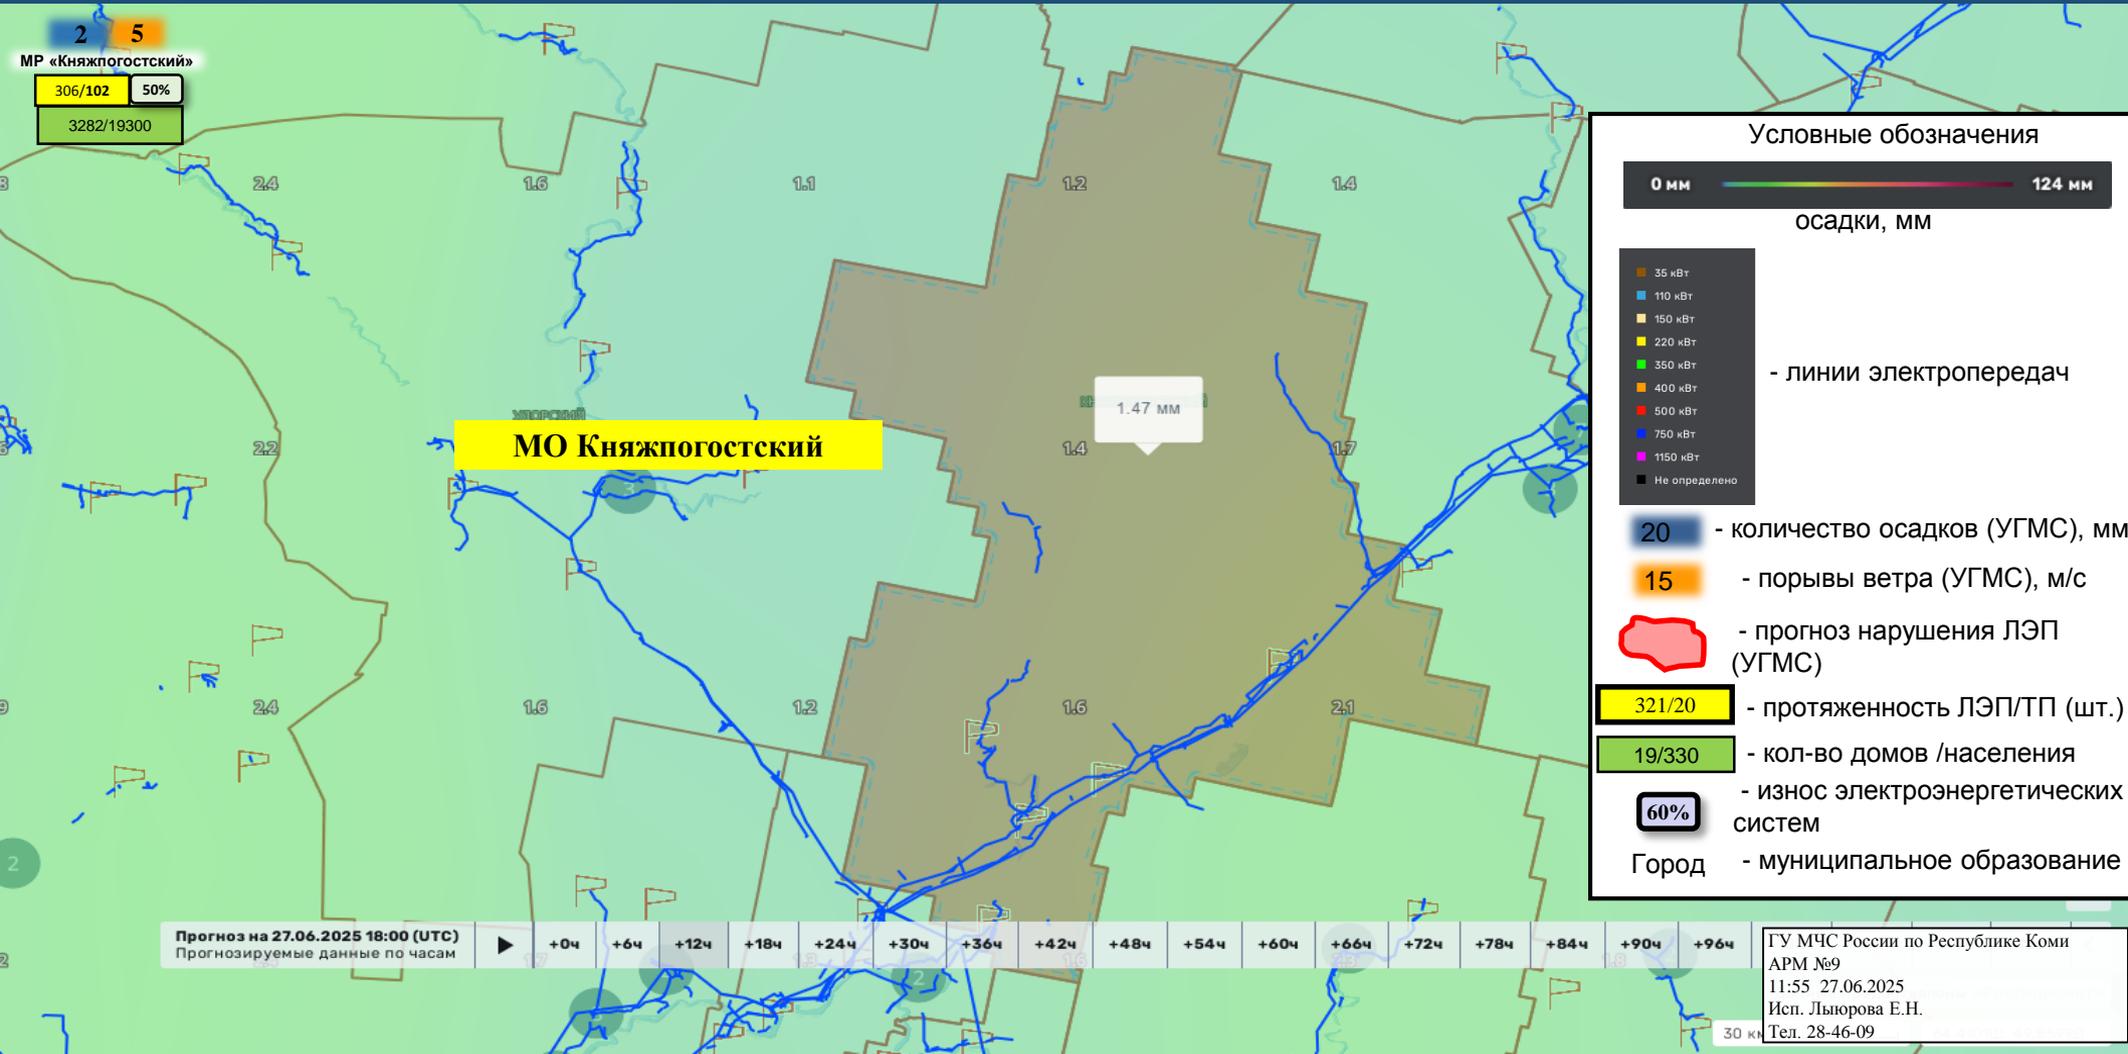

2 5
 МР «Княжпогостский»
 306/102 50%
 3282/19300

МО Княжпогостский

1.47 мм

Условные обозначения

0 мм ————— 124 мм
 осадки, мм

- 35 кВт
- 110 кВт
- 150 кВт
- 220 кВт
- 350 кВт
- 400 кВт
- 500 кВт
- 750 кВт
- 1150 кВт
- Не определено

- линии электропередач

- 20 - количество осадков (УГМС), мм
- 15 - порывы ветра (УГМС), м/с
- - прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)
- 321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
- 19/330 - кол-во домов /населения
- 60% - износ электроэнергетических систем
- Город - муниципальное образование


Прогноз на 27.06.2025 18:00 (UTC)
 Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч +48ч +54ч +60ч +66ч +72ч +78ч +84ч +90ч +96ч

ГУ МЧС России по Республике Коми
 АРМ №9
 11:55 27.06.2025
 Исп. Льюрова Е.Н.
 Тел. 28-46-09

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «УДОРСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

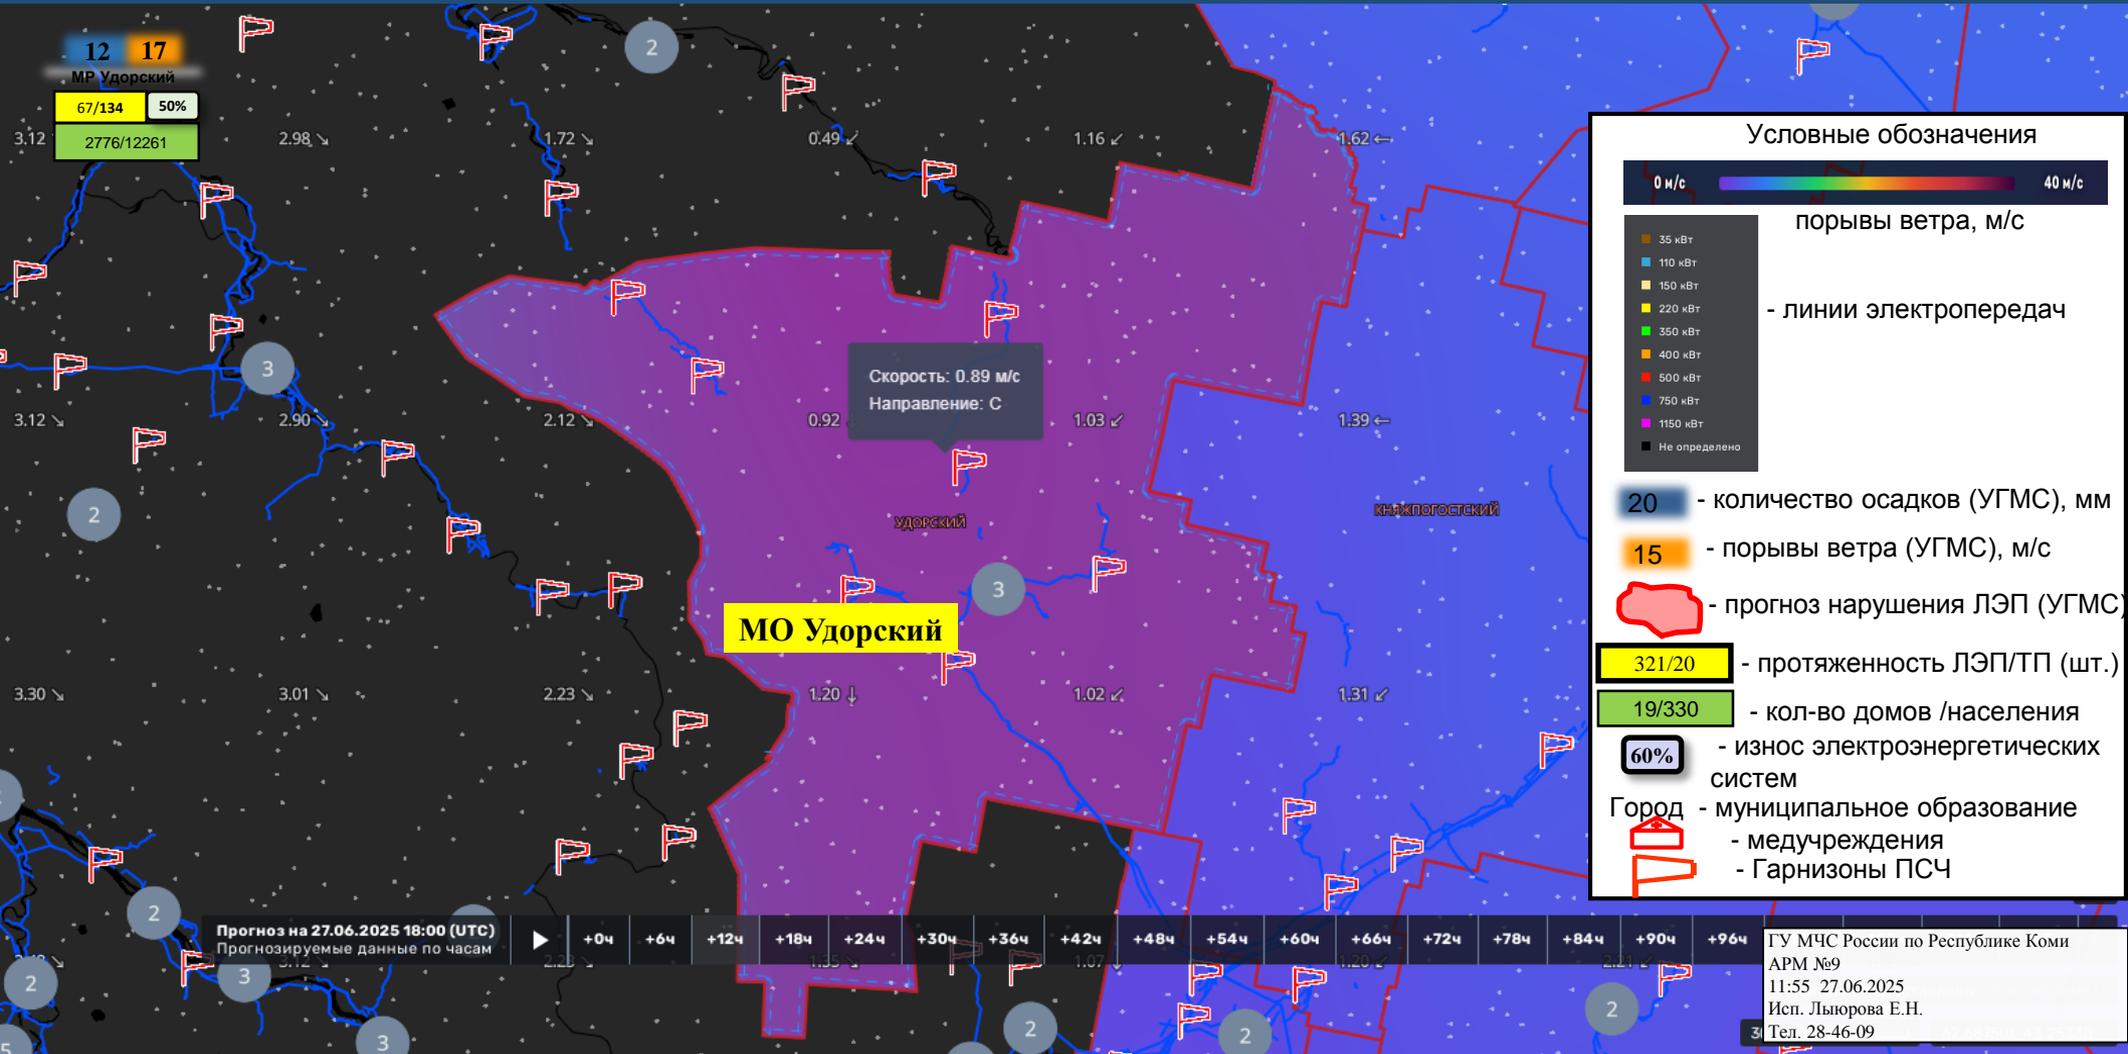

Условные обозначения

0 м/с — 40 м/с
порывы ветра, м/с


35 кВт
110 кВт
150 кВт
220 кВт
350 кВт
400 кВт
500 кВт
750 кВт
1150 кВт
— линии электропередач

20 - количество осадков (УГМС), мм
15 - порывы ветра (УГМС), м/с
- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)


321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
19/330 - кол-во домов /населения
60% - износ электроэнергетических систем
Город - муниципальное образование
- медучреждения
- Гарнизоны ПСЧ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «УДОРСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

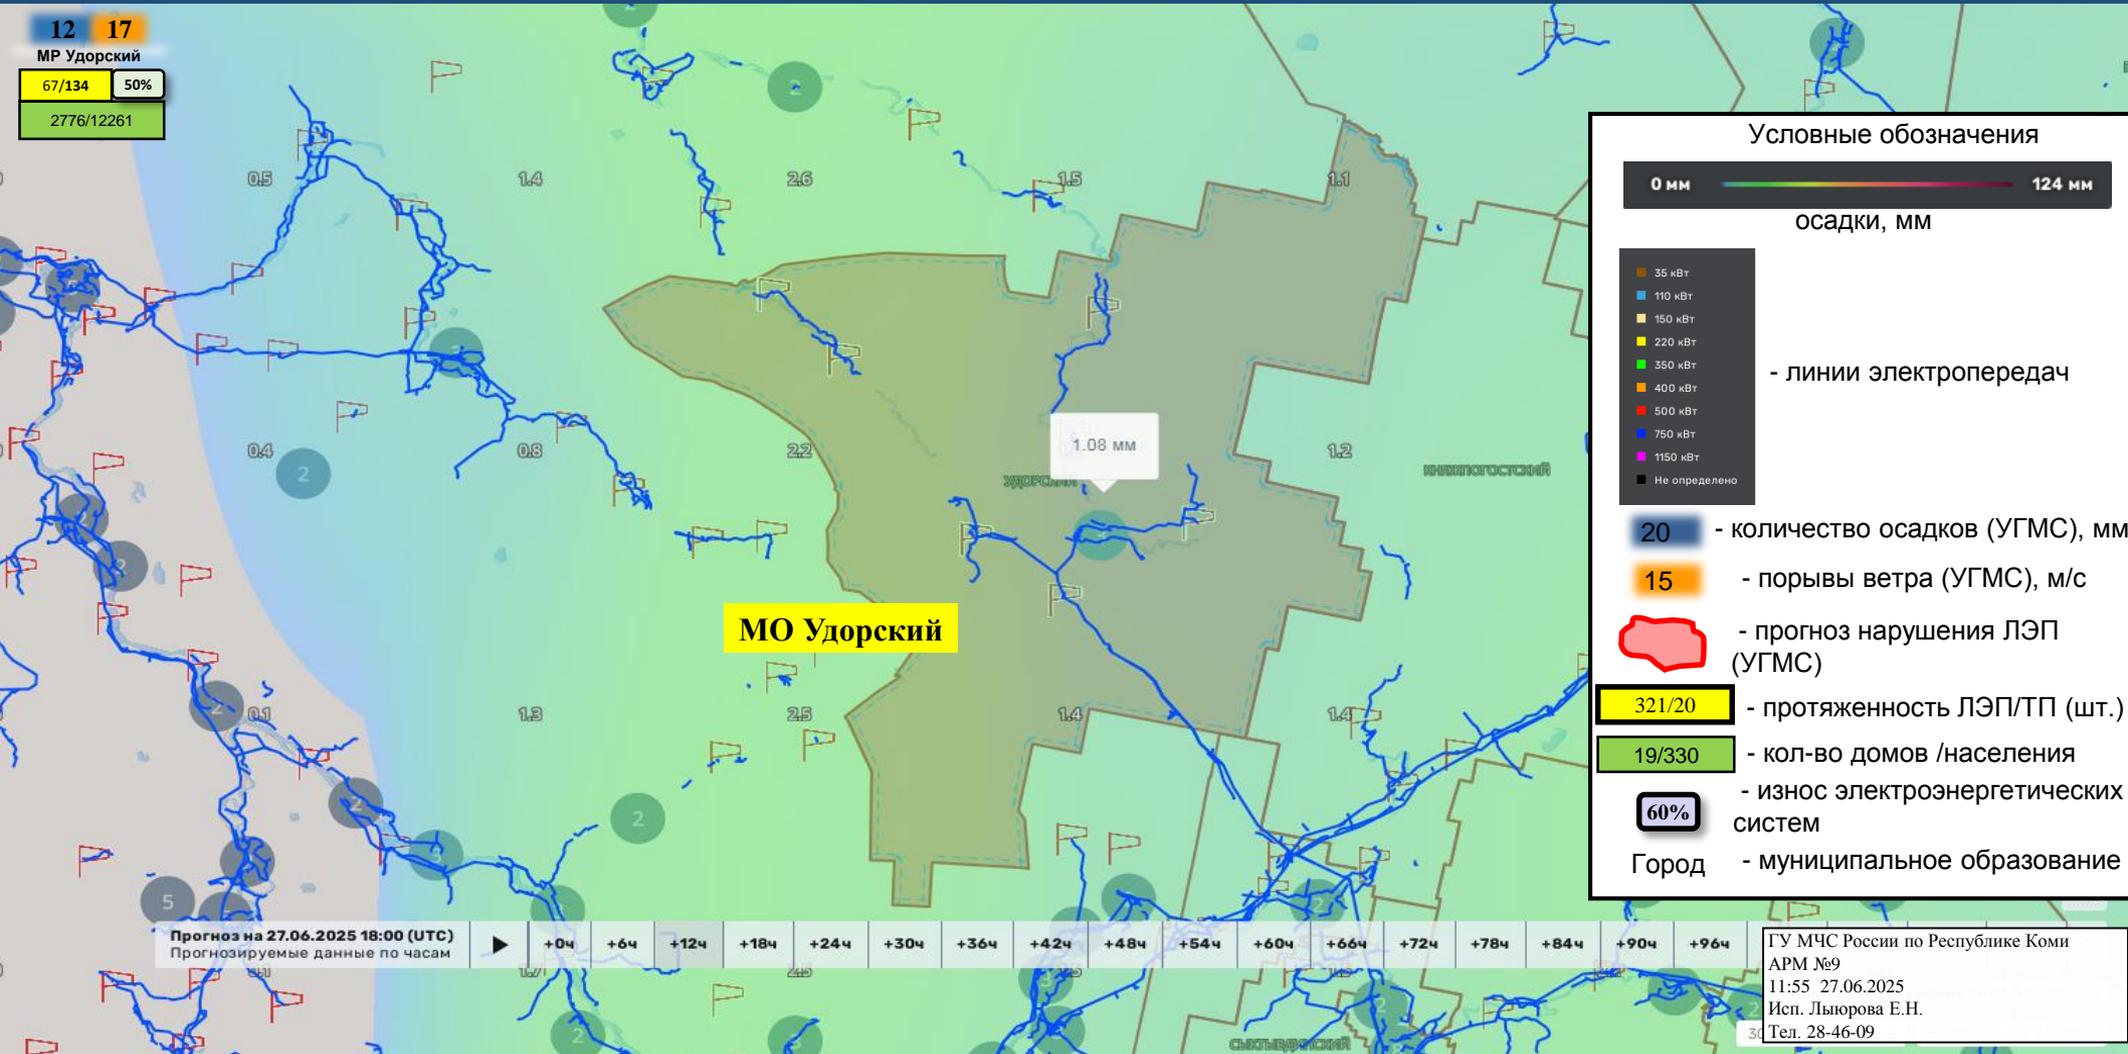


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

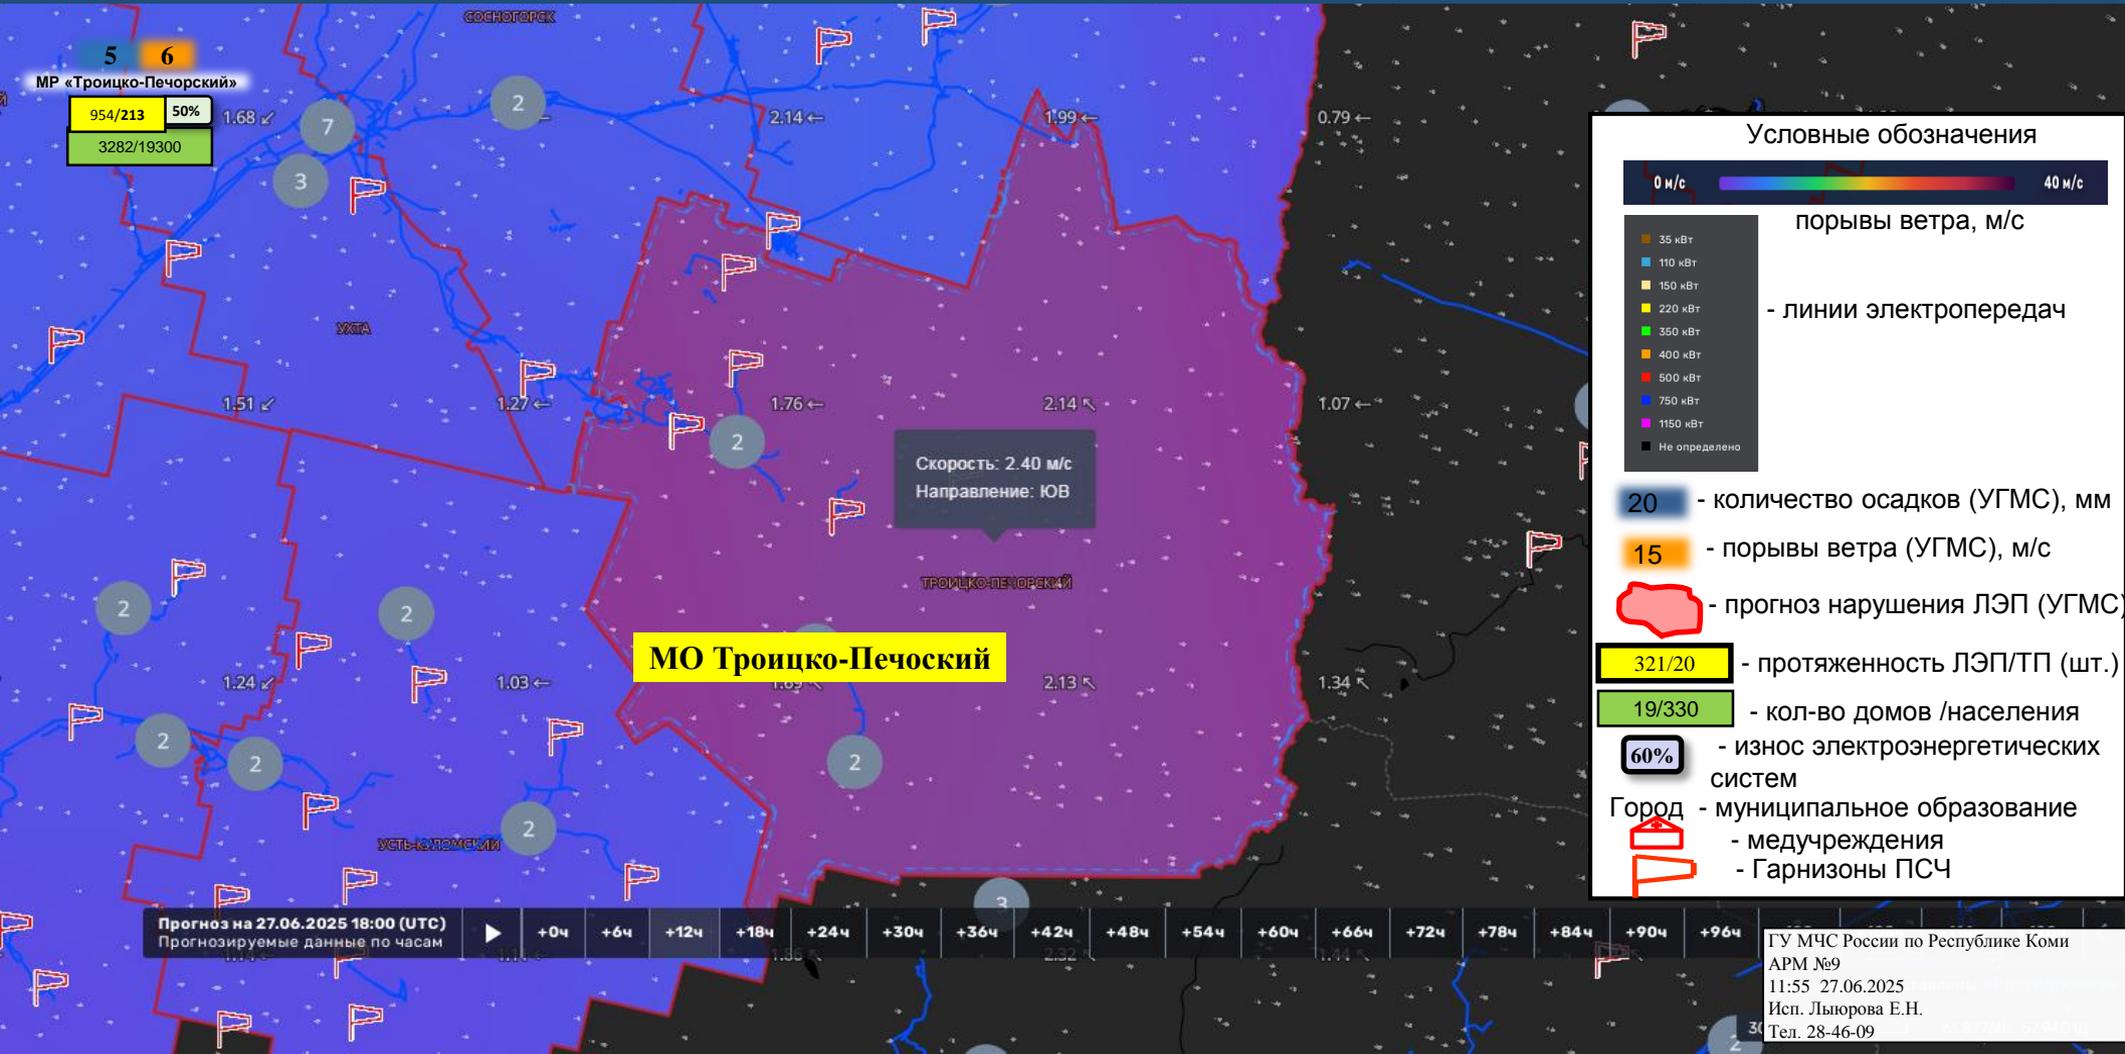


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

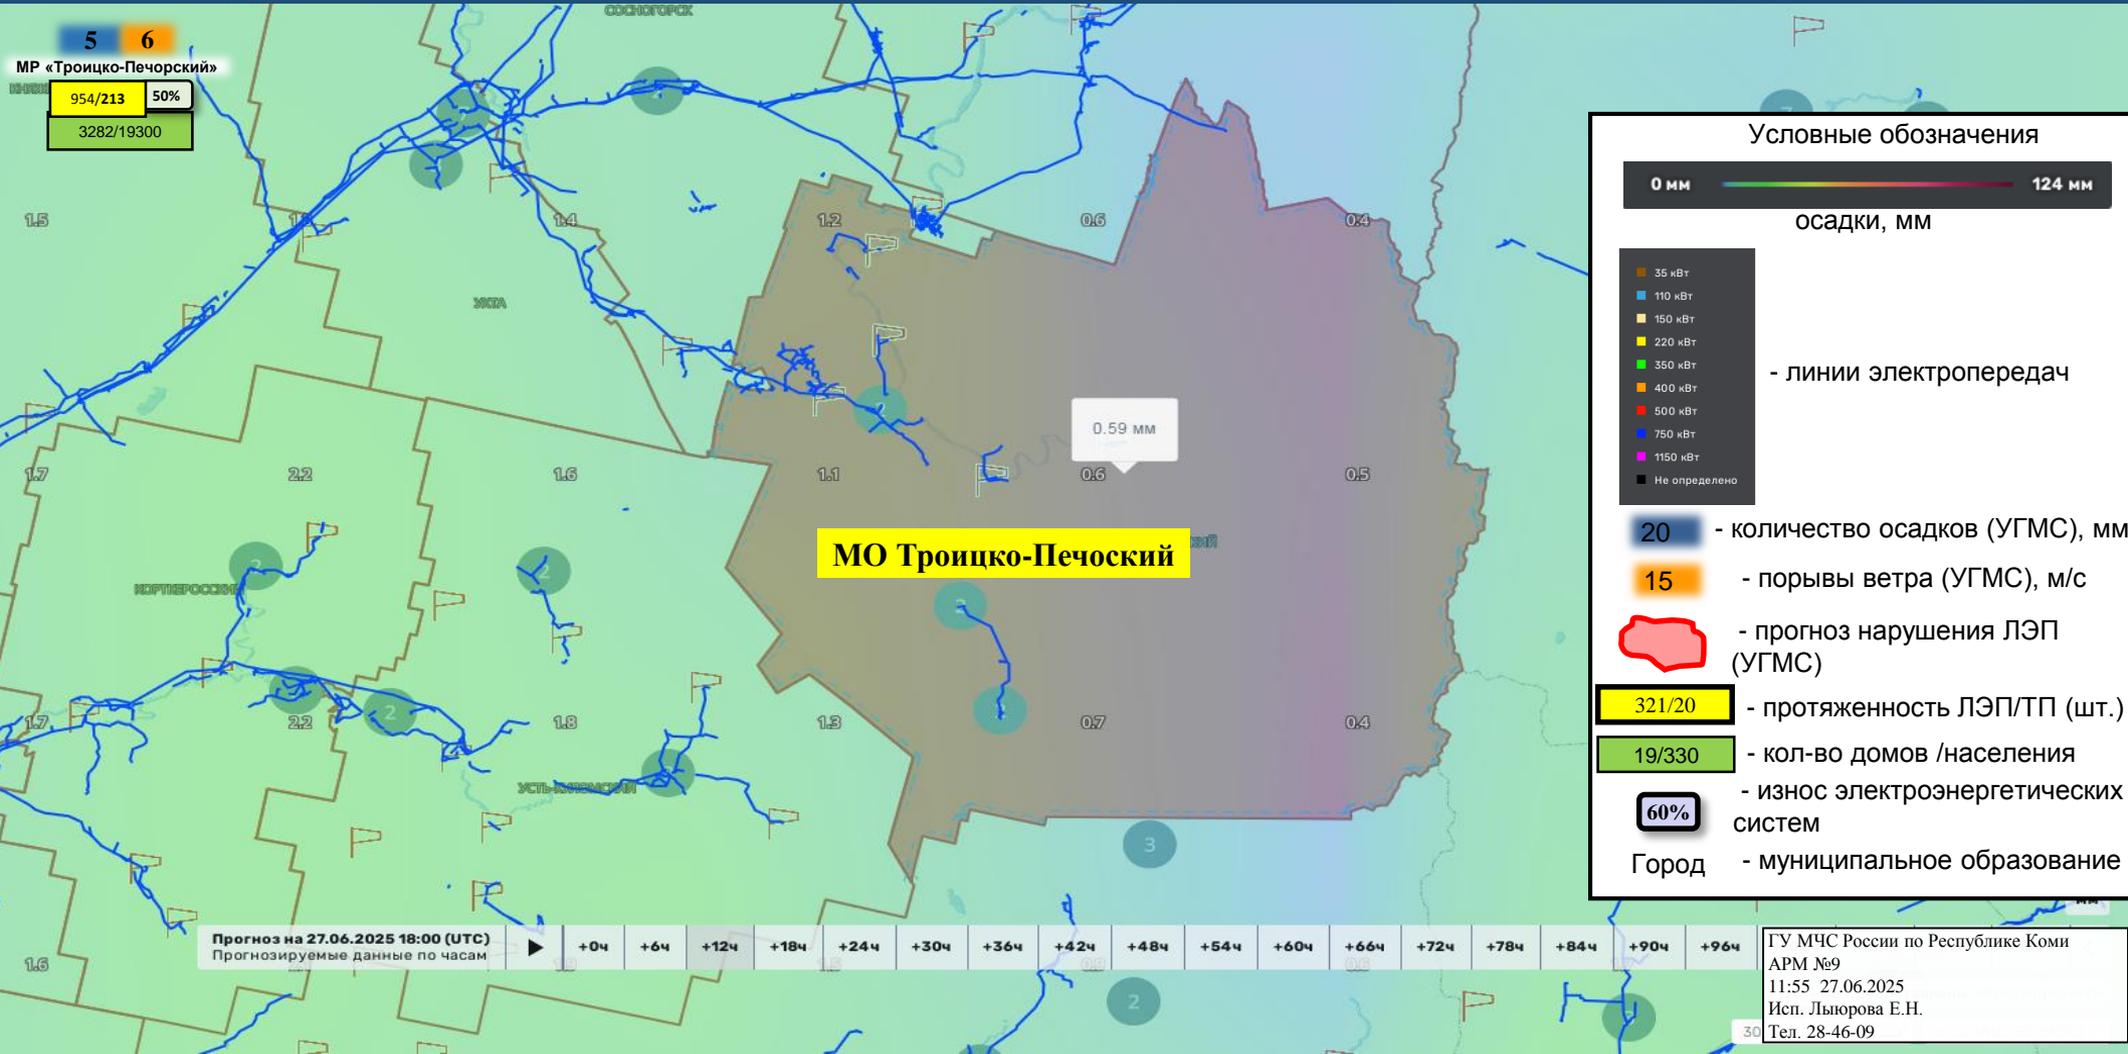


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

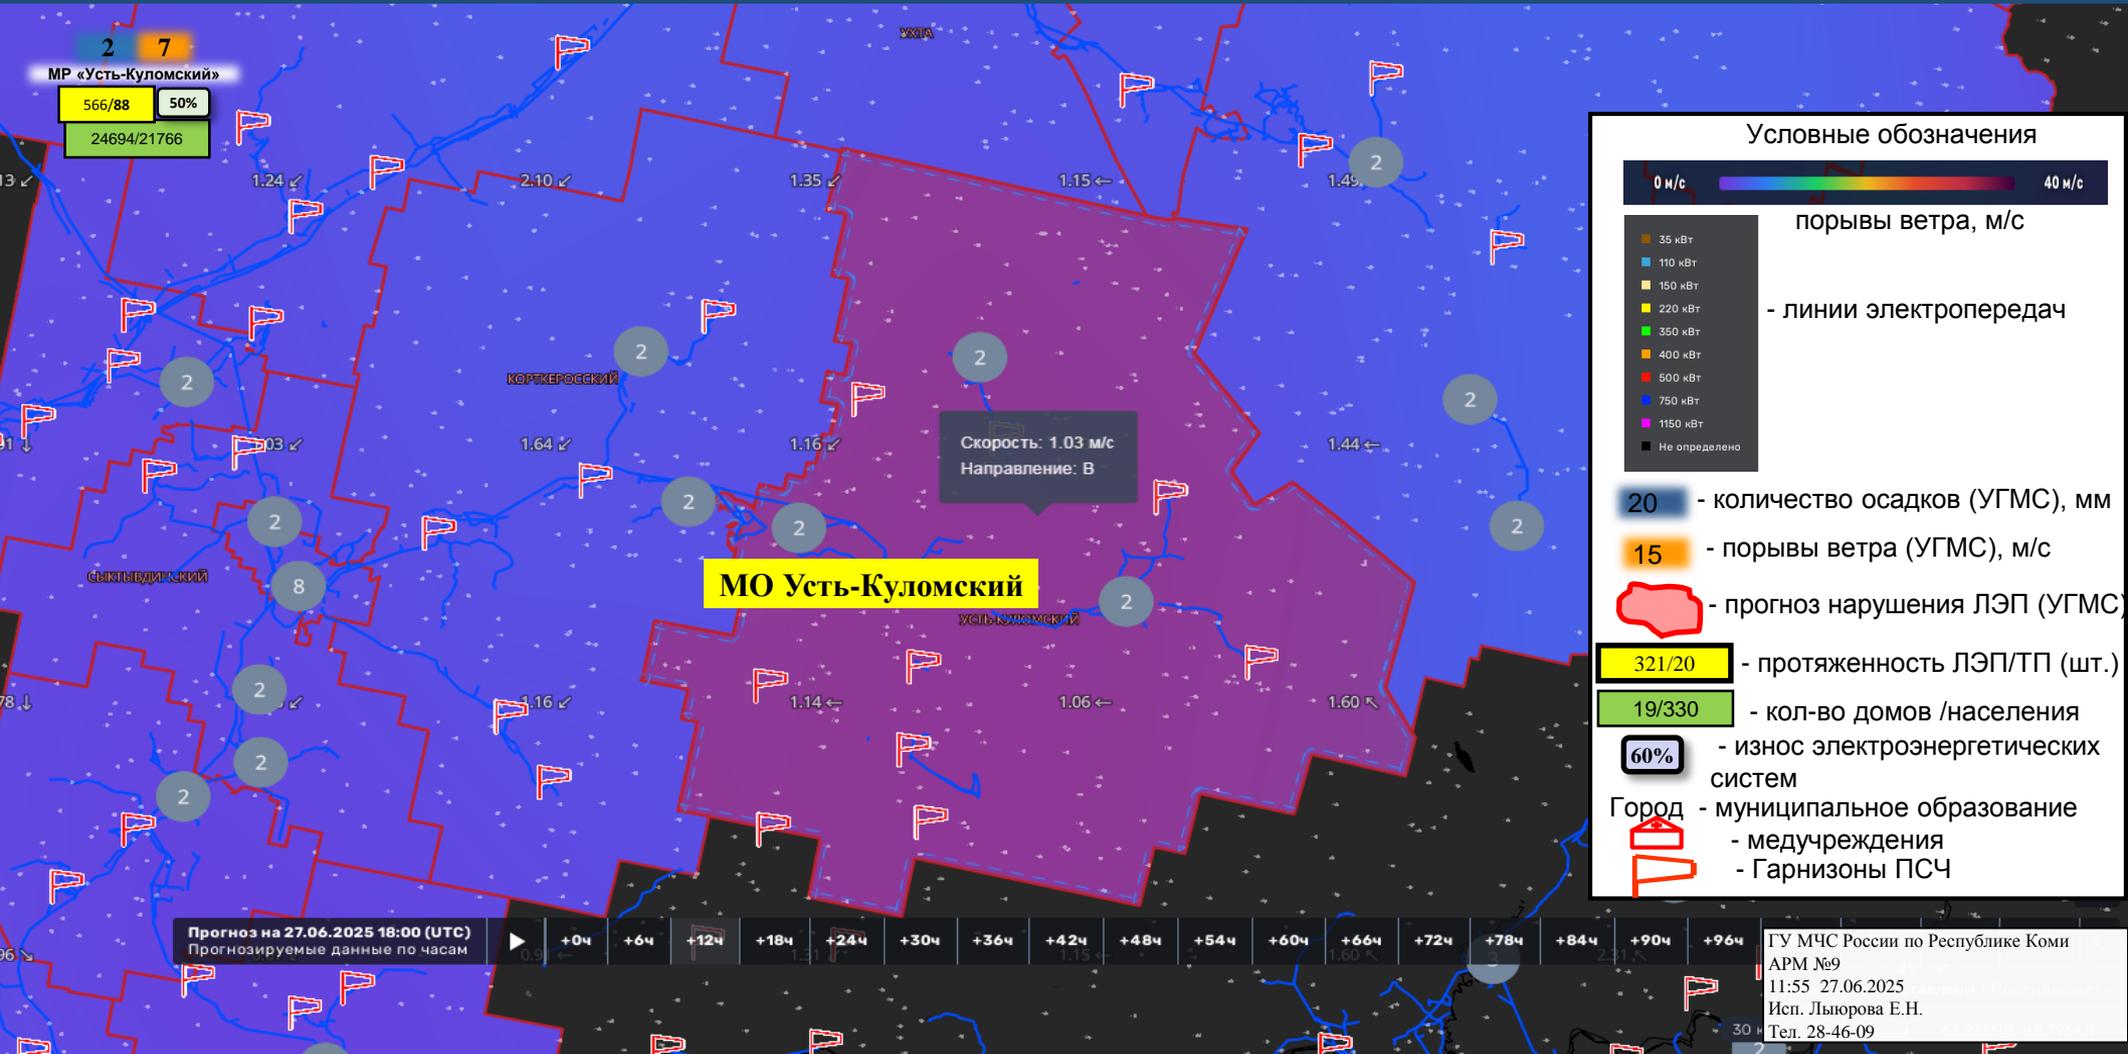


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

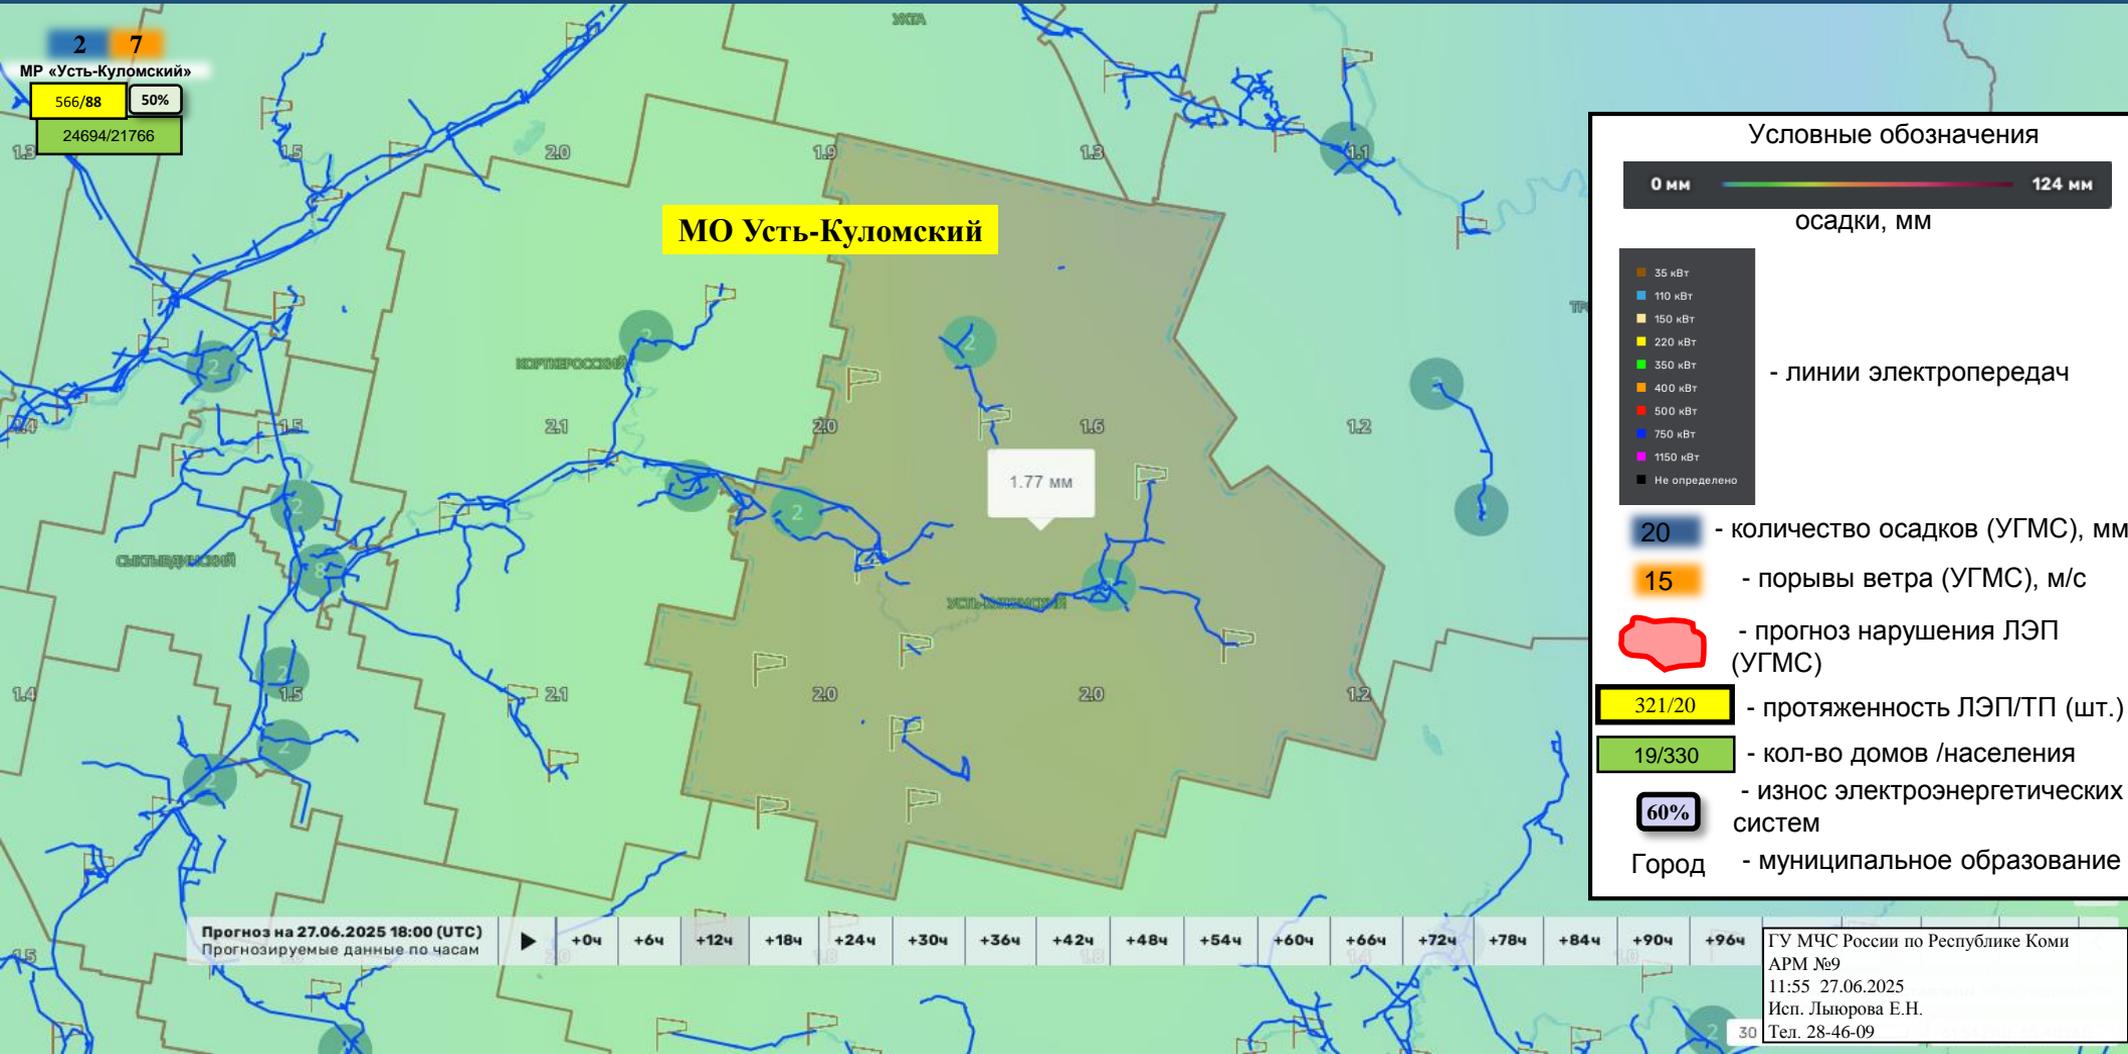


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «КОРТКЕРОССКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

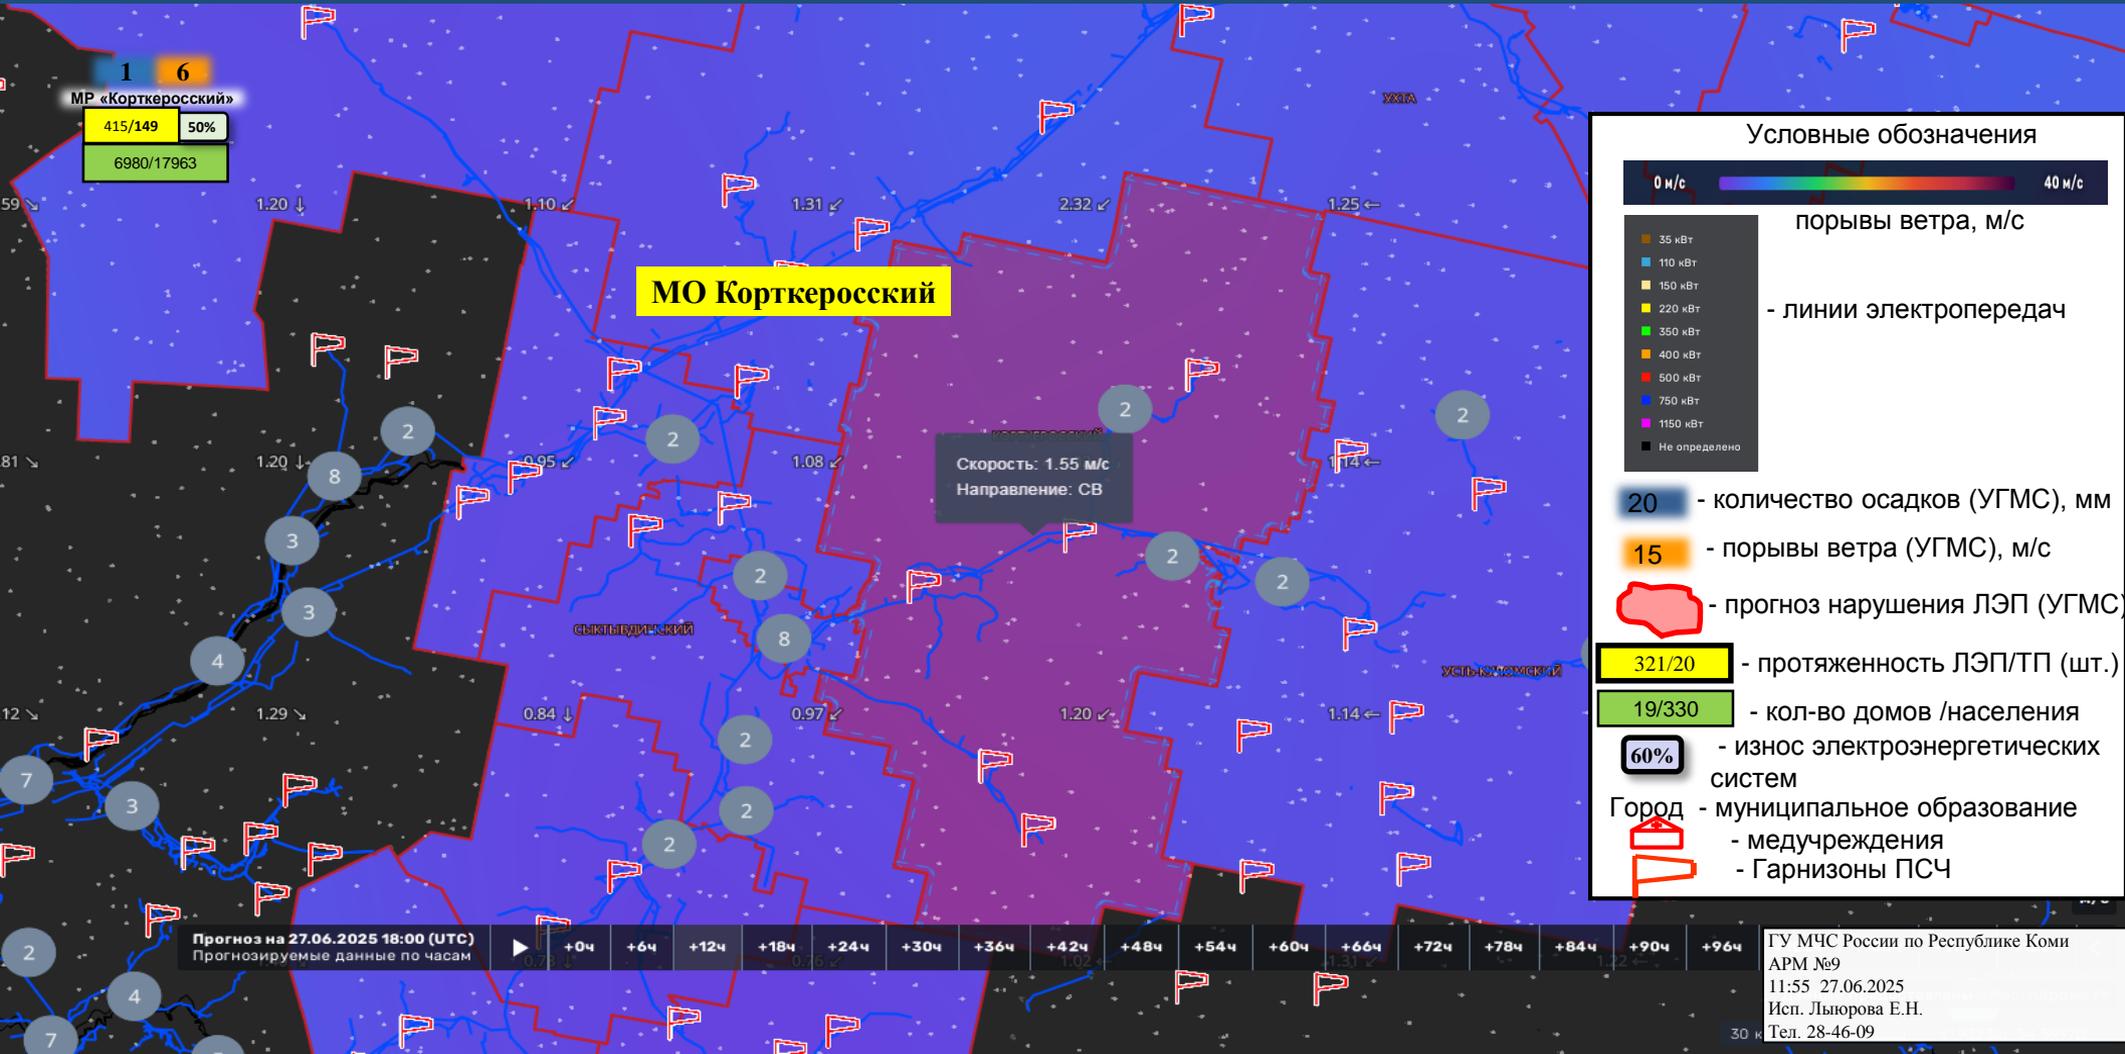


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КОРТКЕРОССКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

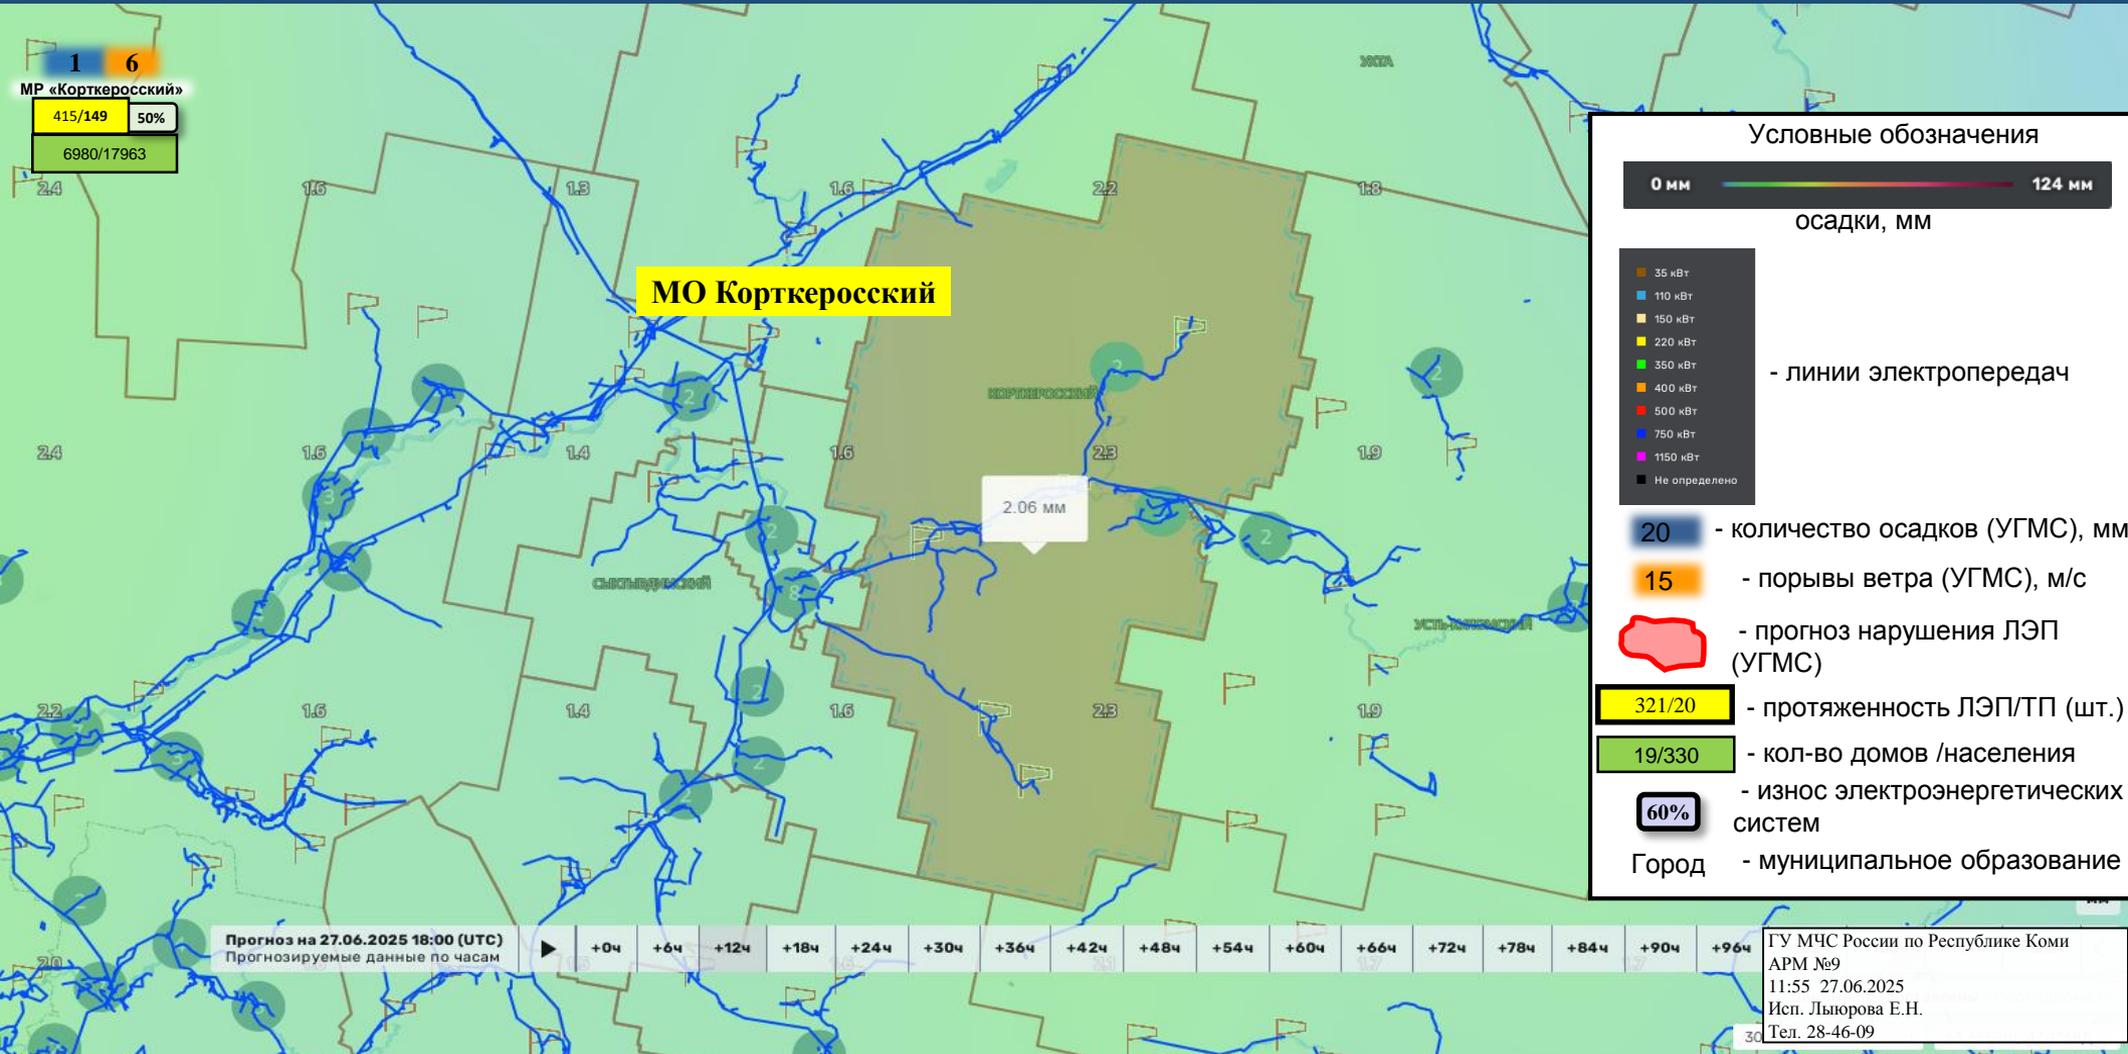


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

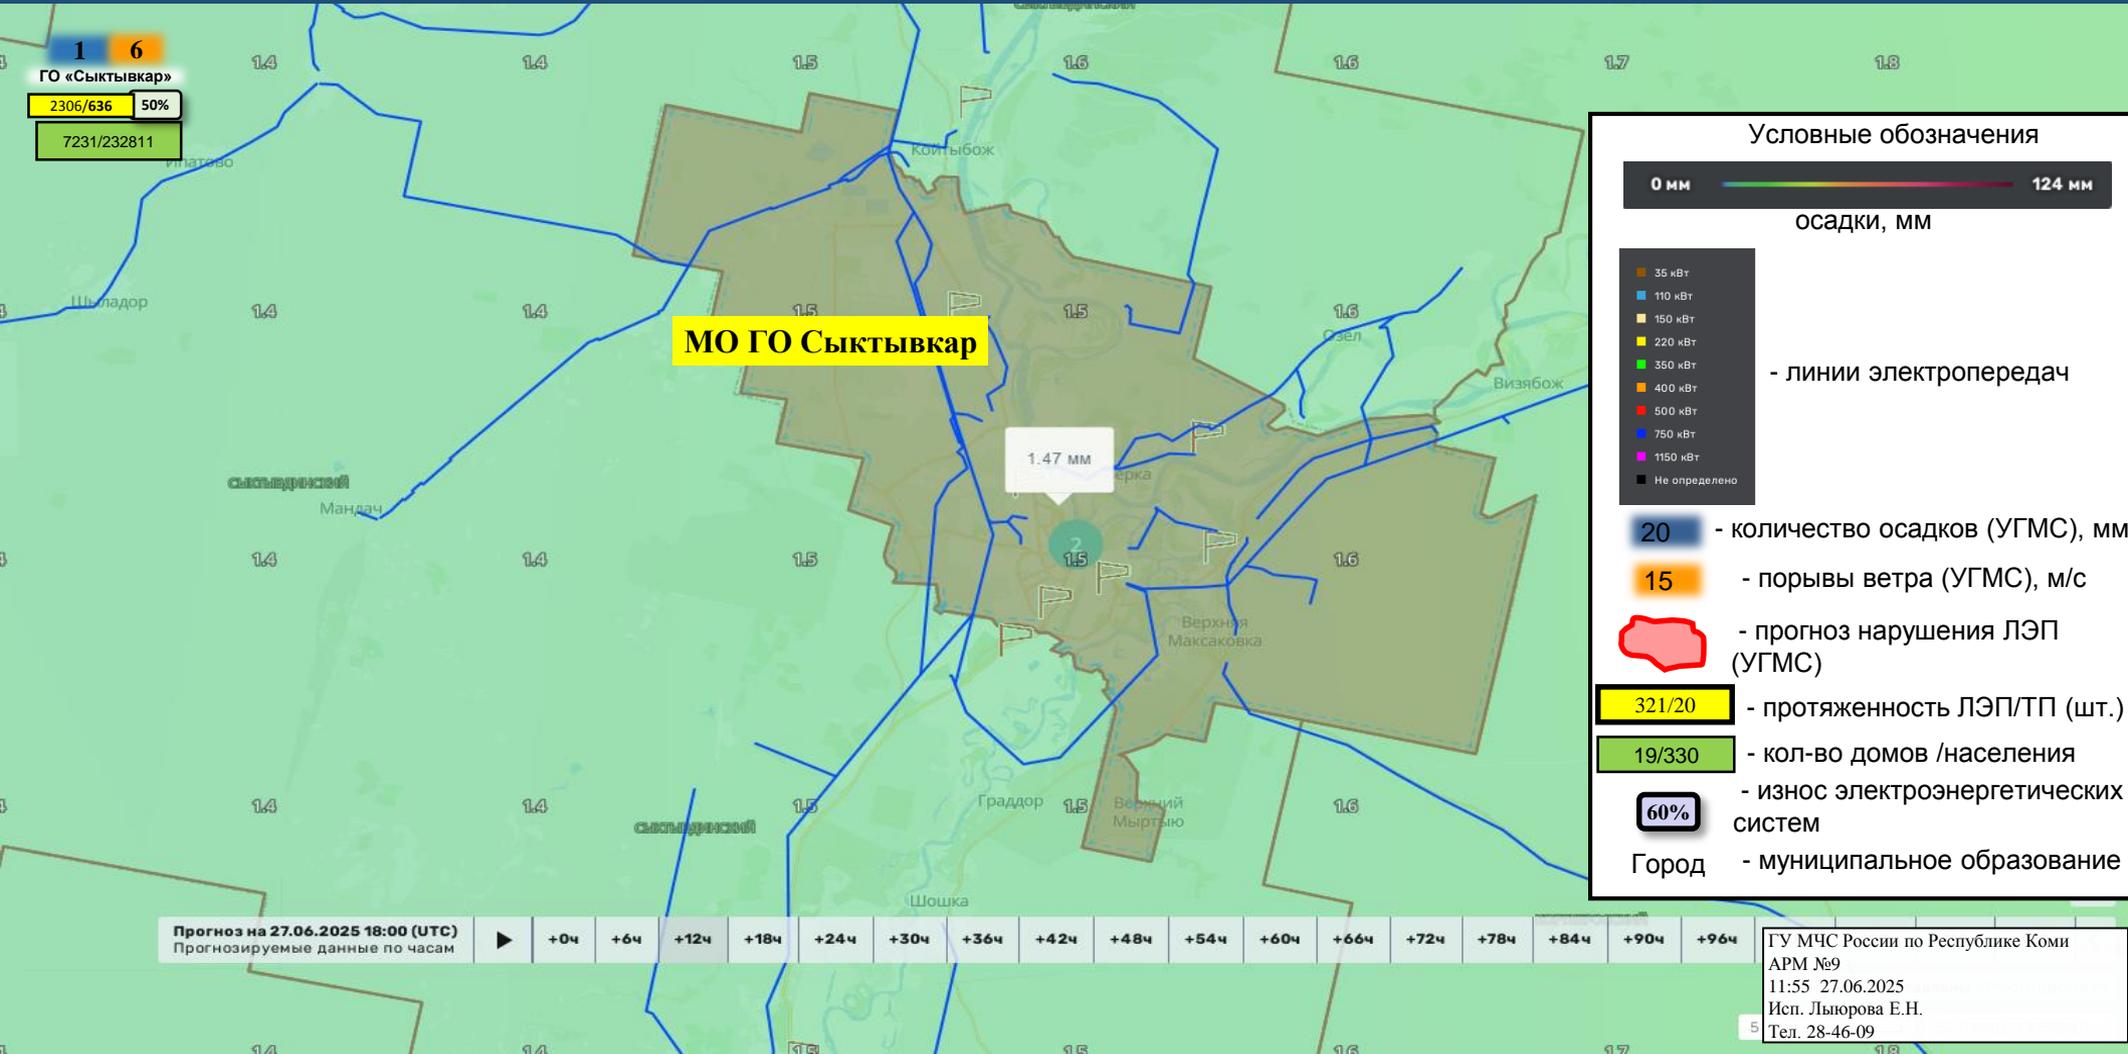


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «СЫКТЫВДИНСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

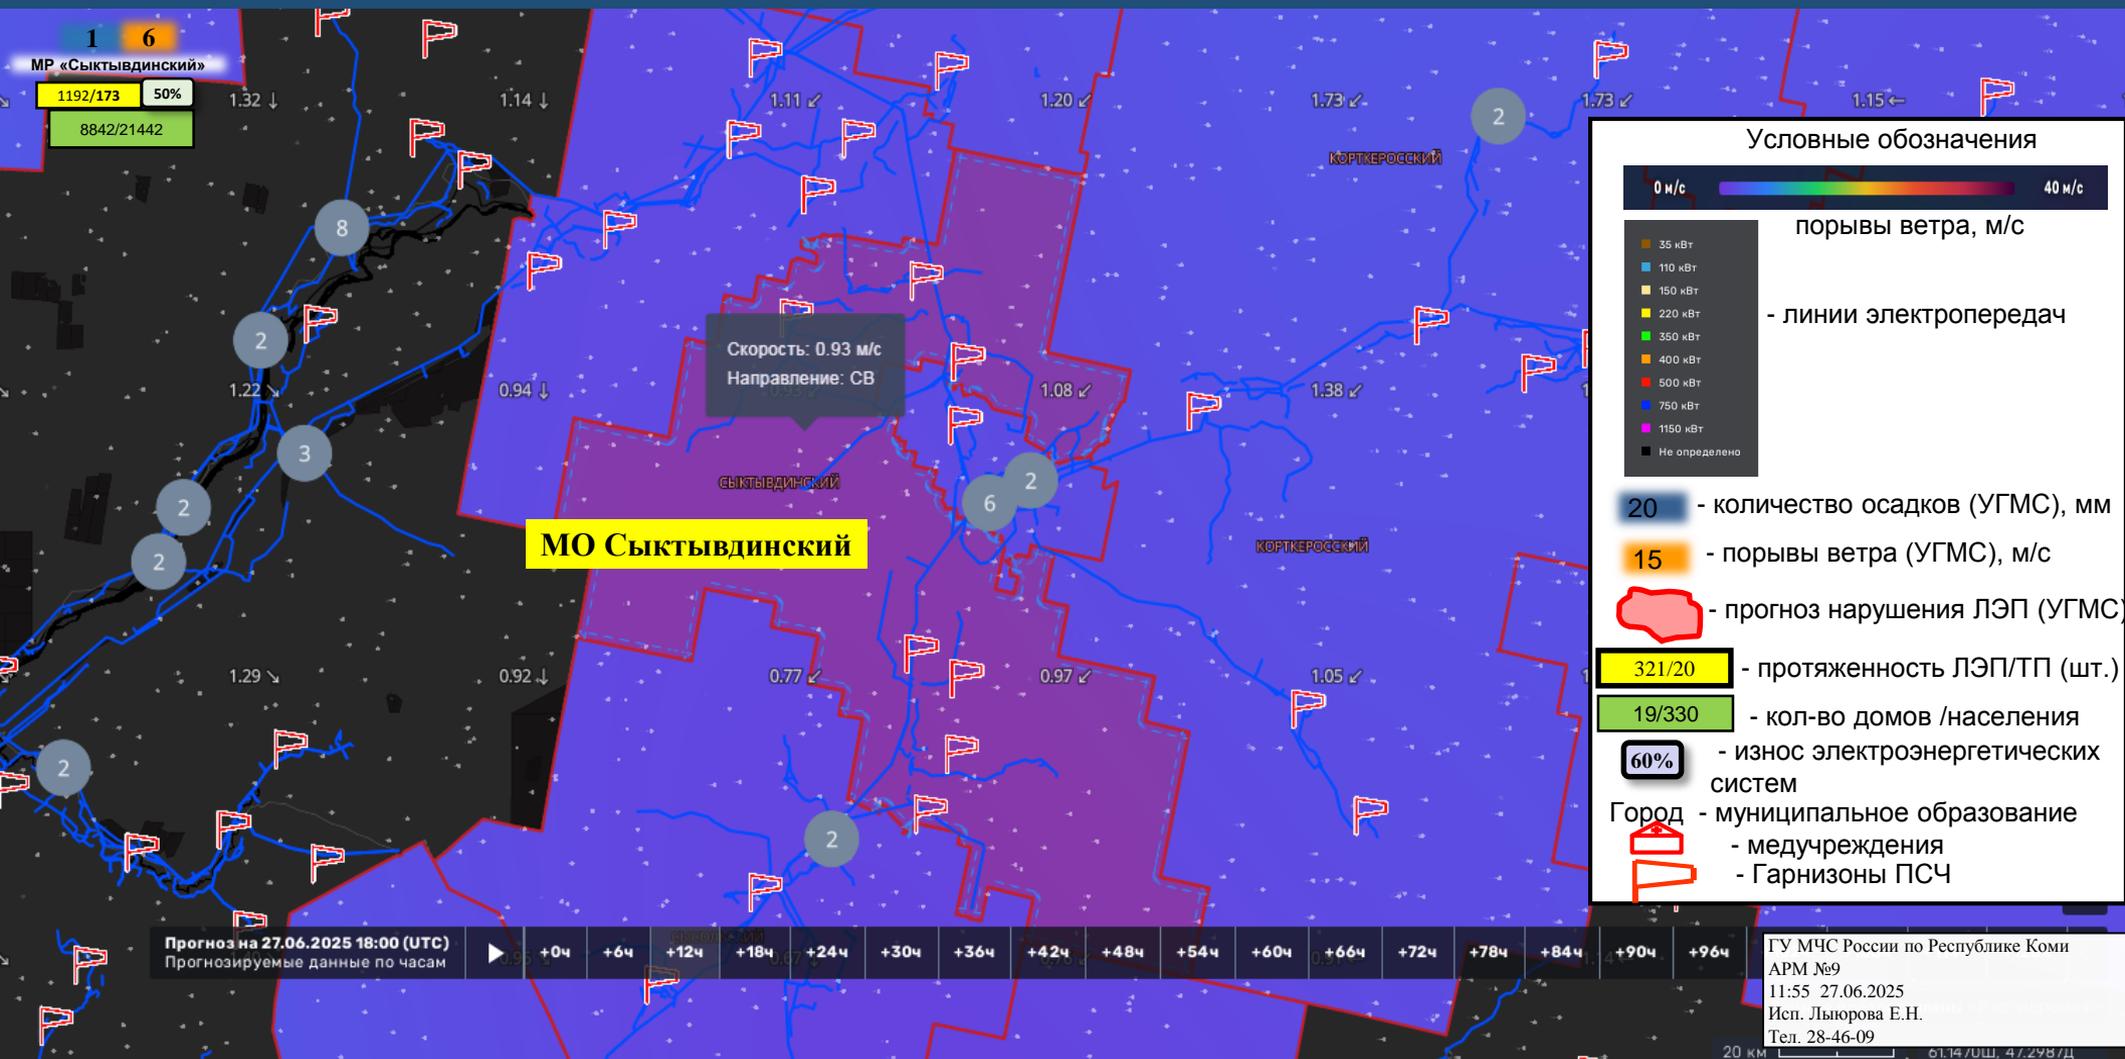


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СЫКТЫВДИНСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

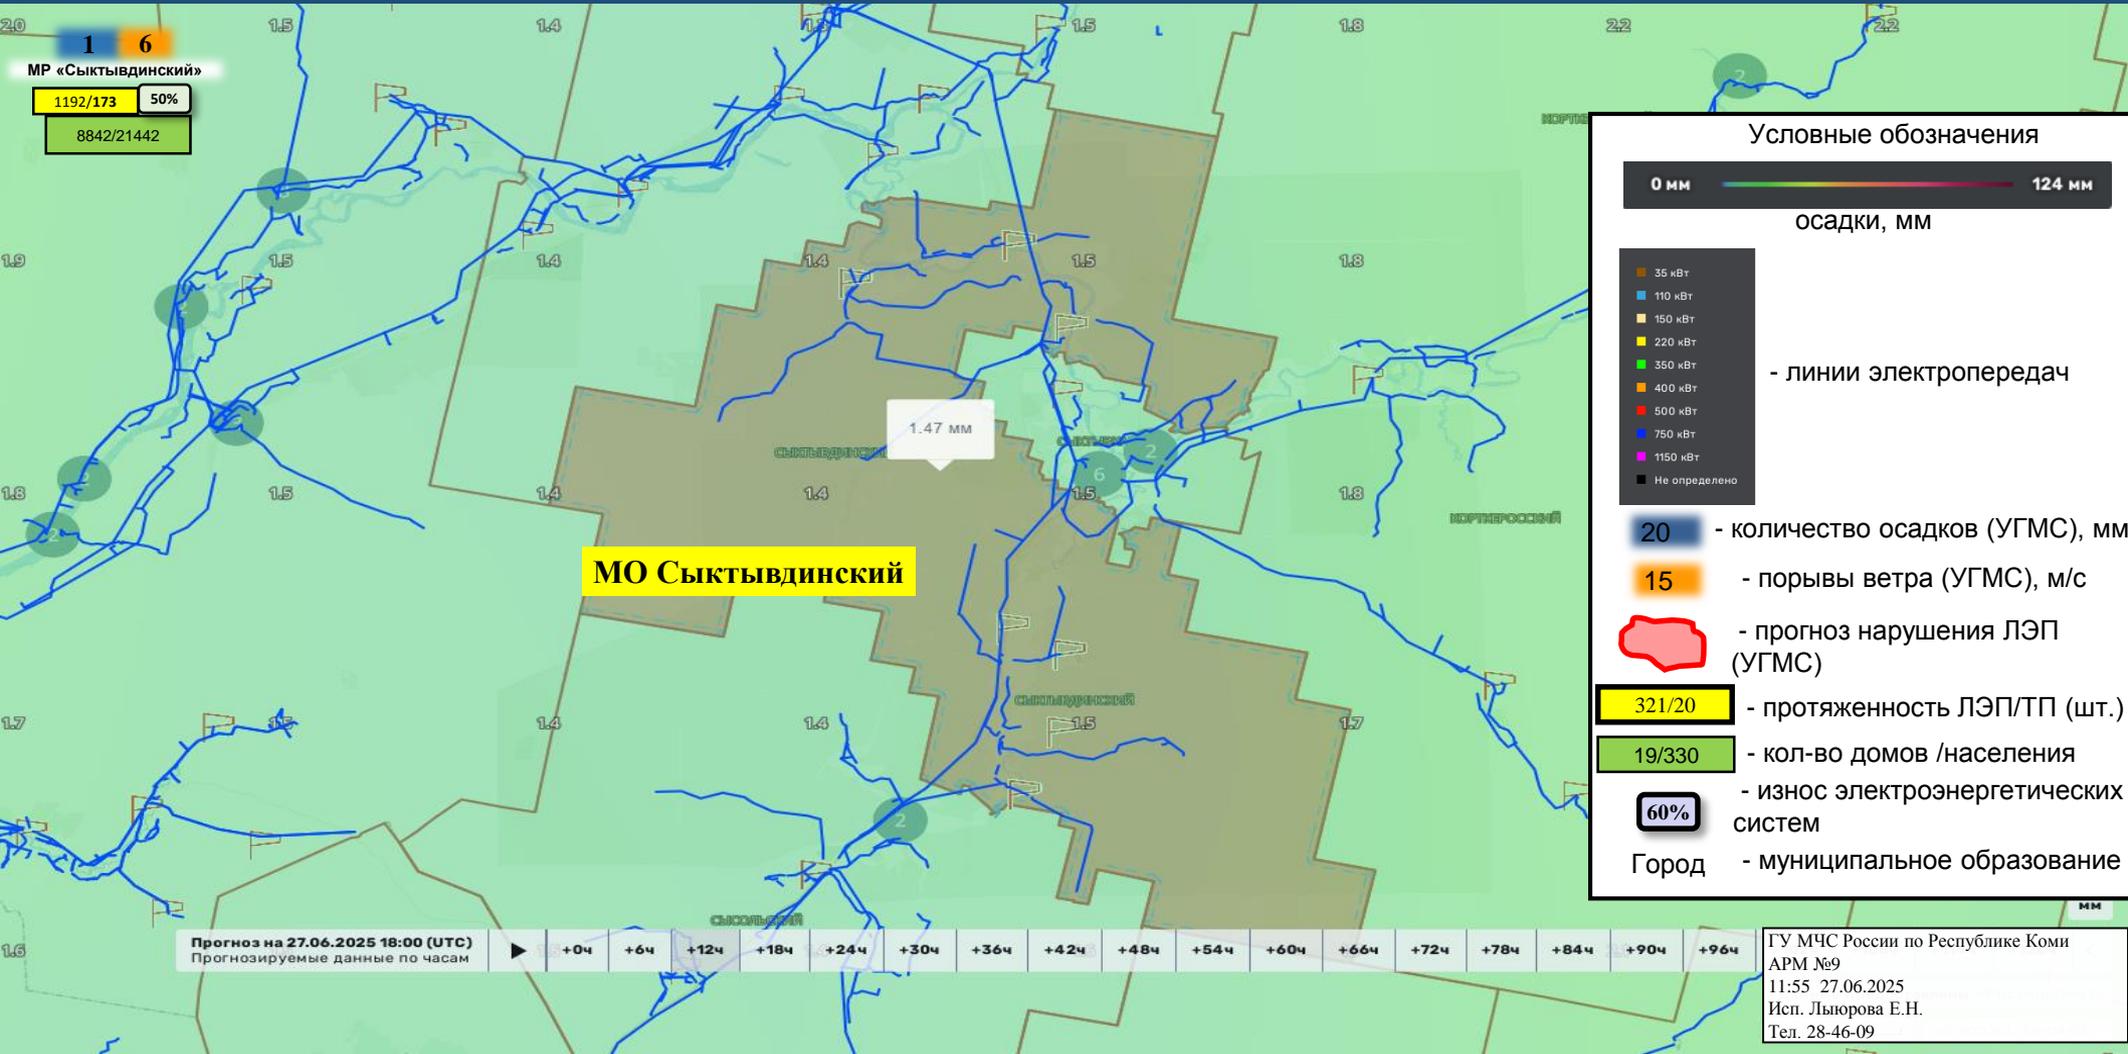


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «СЫСОЛЬСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

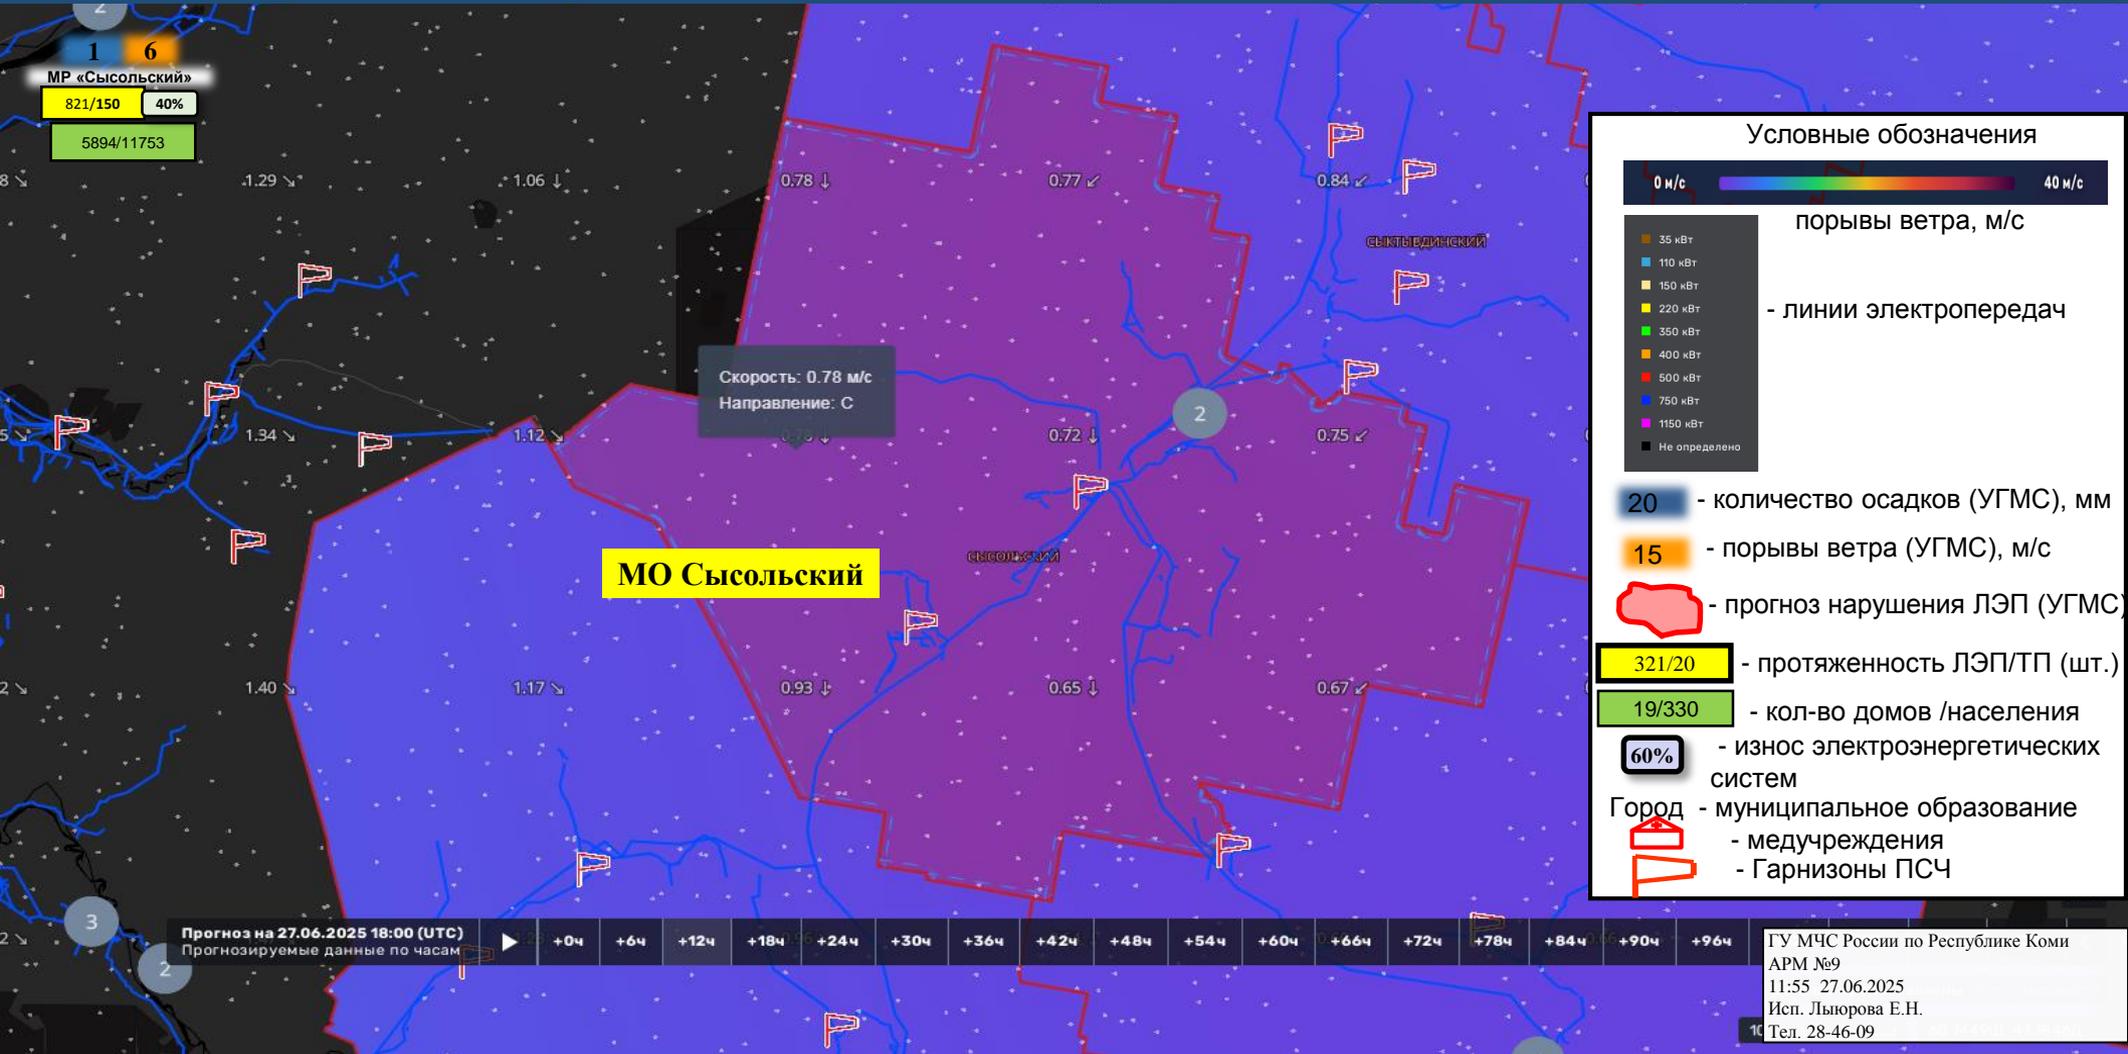


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СЫСОЛЬСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

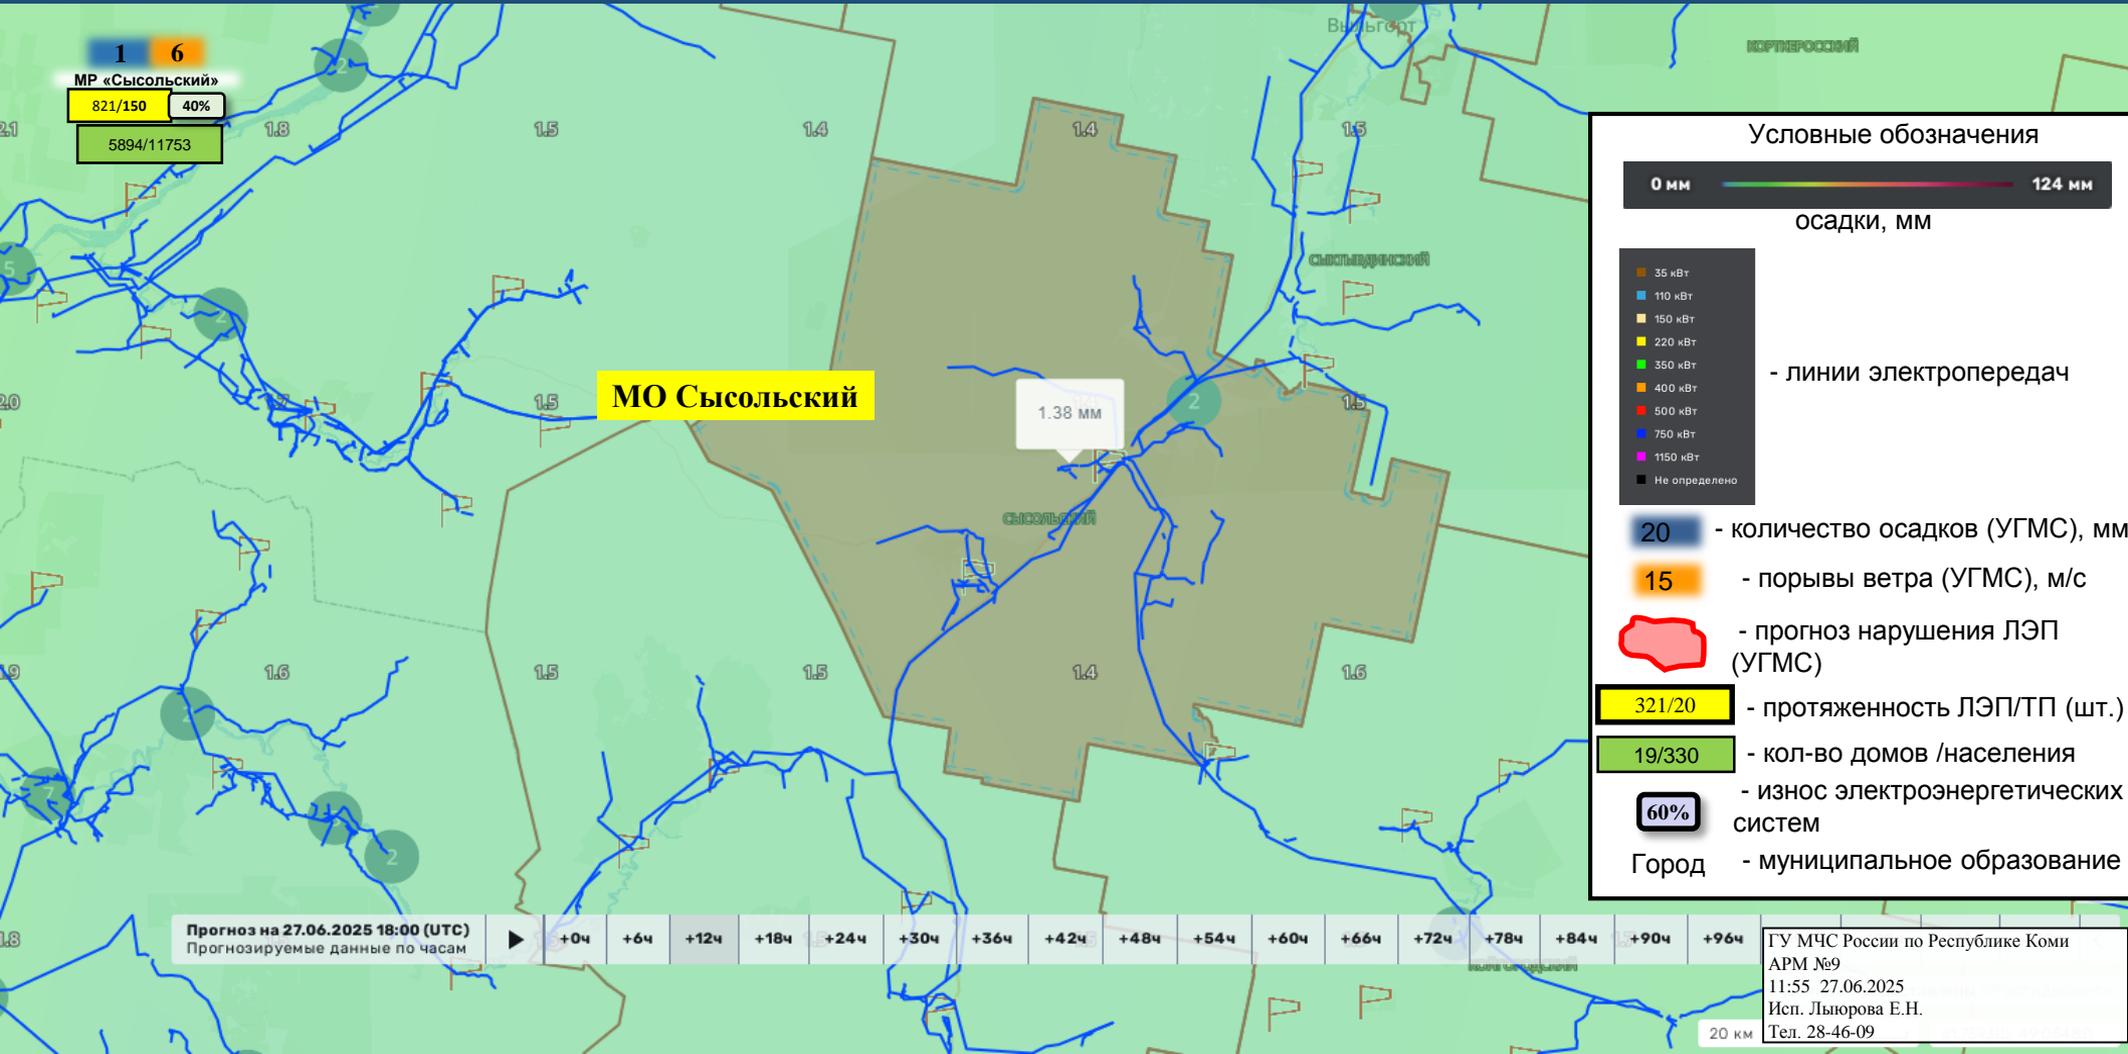

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПРИЛУЗСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

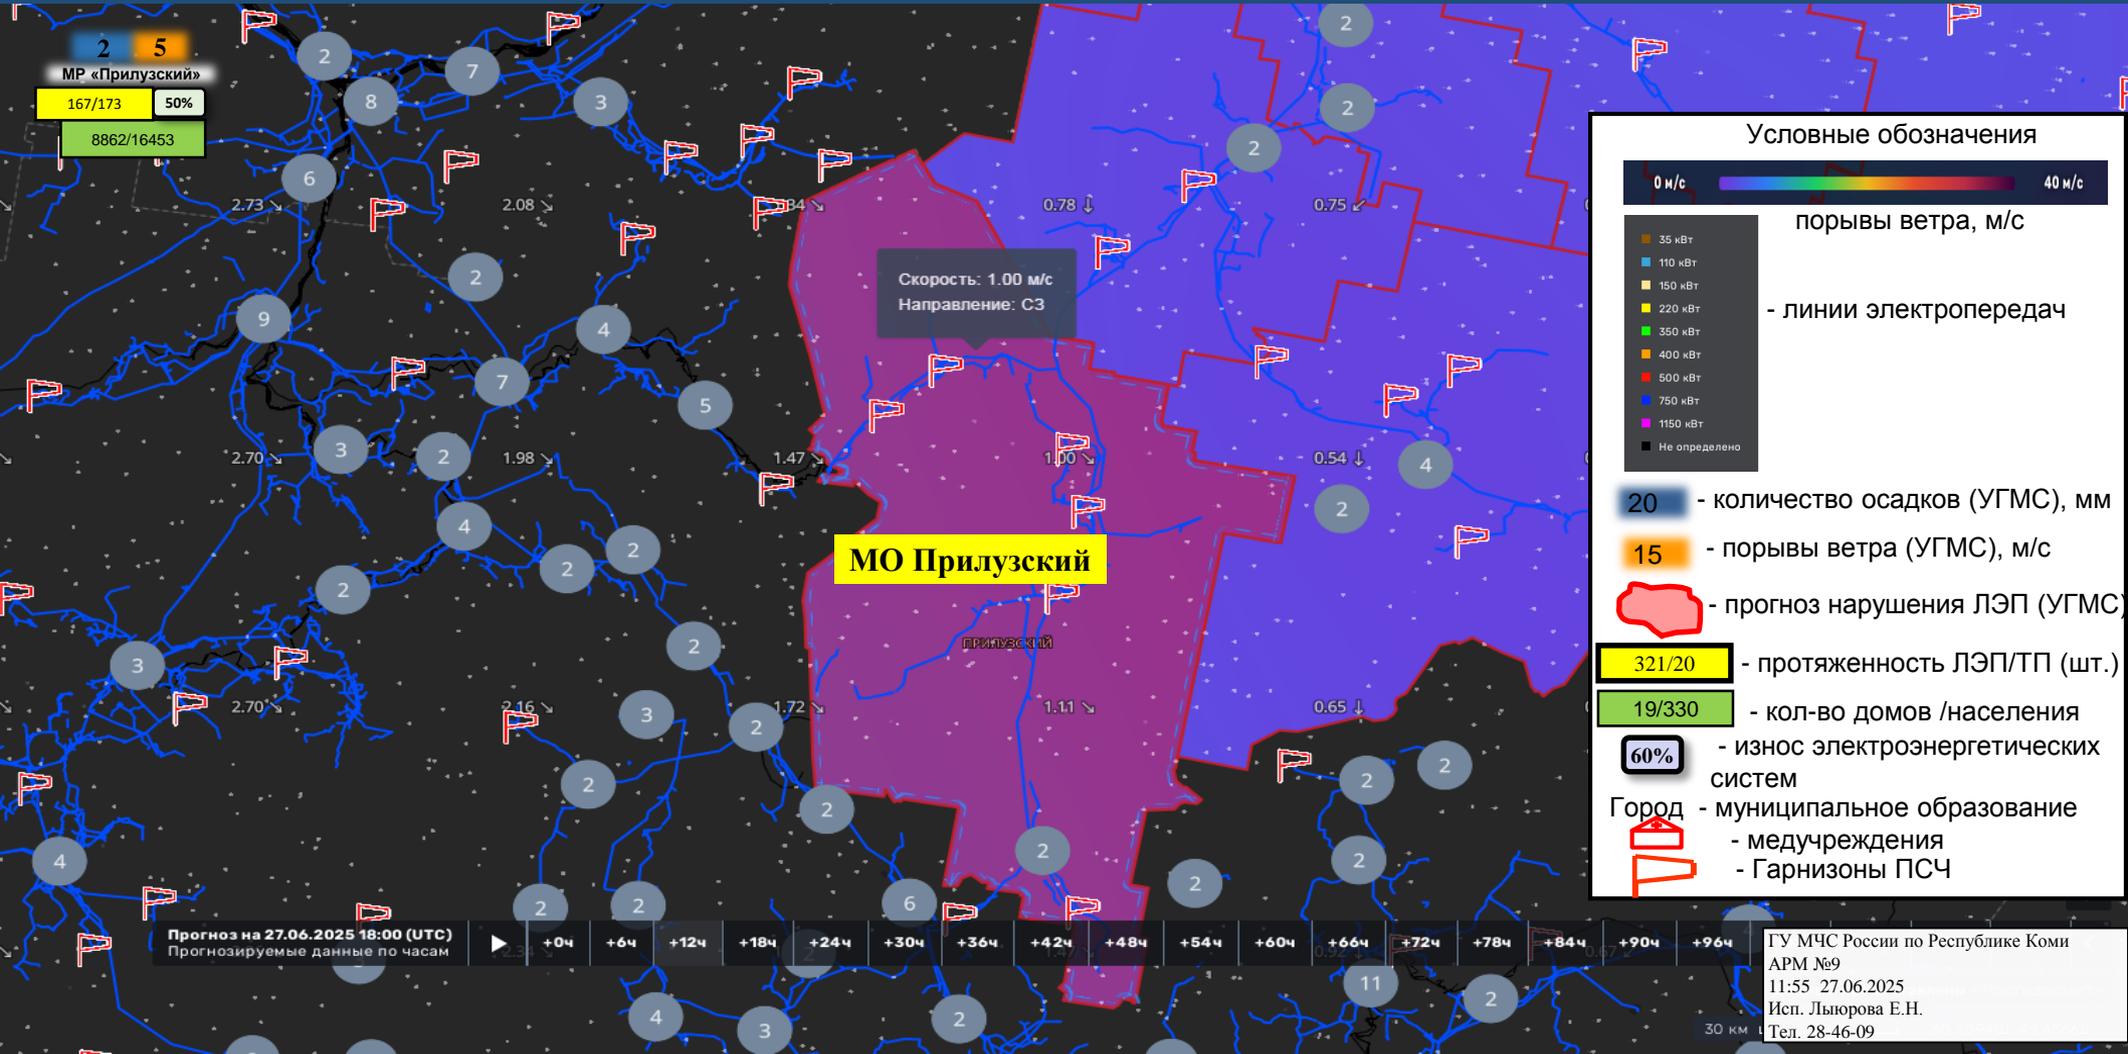

2 5
МР «Прилузский»
167/173 50%
8862/16453

Скорость: 1.00 м/с
Направление: СЗ

МО Прилузский

Условные обозначения

0 м/с — 40 м/с

порывы ветра, м/с

- 35 кВТ
- 110 кВТ
- 150 кВТ
- 220 кВТ
- 350 кВТ
- 400 кВТ
- 500 кВТ
- 750 кВТ
- 1150 кВТ
- Не определено

- линии электропередач

20 - количество осадков (УГМС), мм

15 - порывы ветра (УГМС), м/с

- прогноз нарушения ЛЭП (УГМС)

321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330 - кол-во домов /населения

60% - износ электроэнергетических систем

Город - муниципальное образование

мечучреждения

Гарнизоны ПСЧ


Прогноз на 27.06.2025 18:00 (UTC)
Прогнозируемые данные по часам

+0ч +6ч +12ч +18ч +24ч +30ч +36ч +42ч +48ч +54ч +60ч +66ч +72ч +78ч +84ч +90ч +96ч

ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
11:55 27.06.2025
Исп. Лыжорова Е.Н.
Тел. 28-46-09


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПРИЛУЗСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

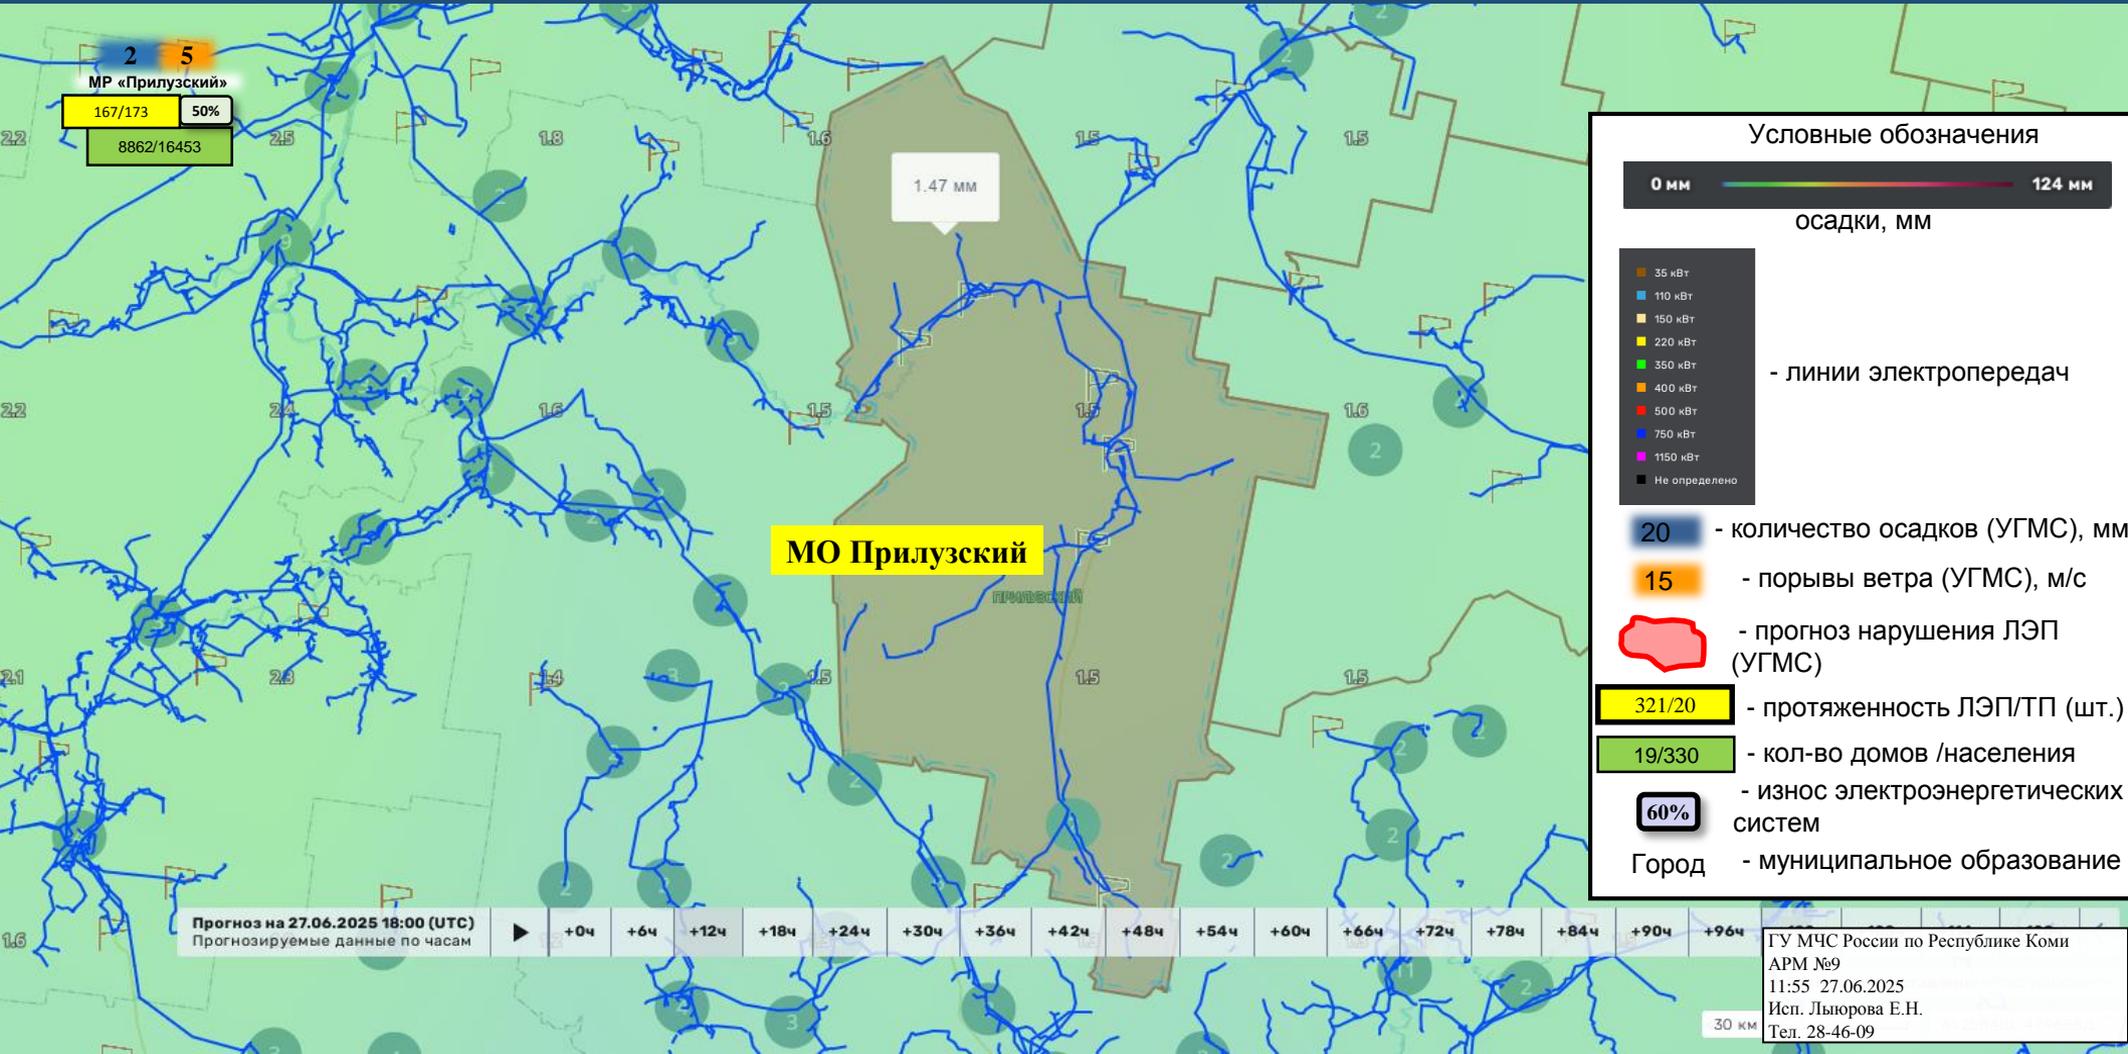


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КОЙГОРОДСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

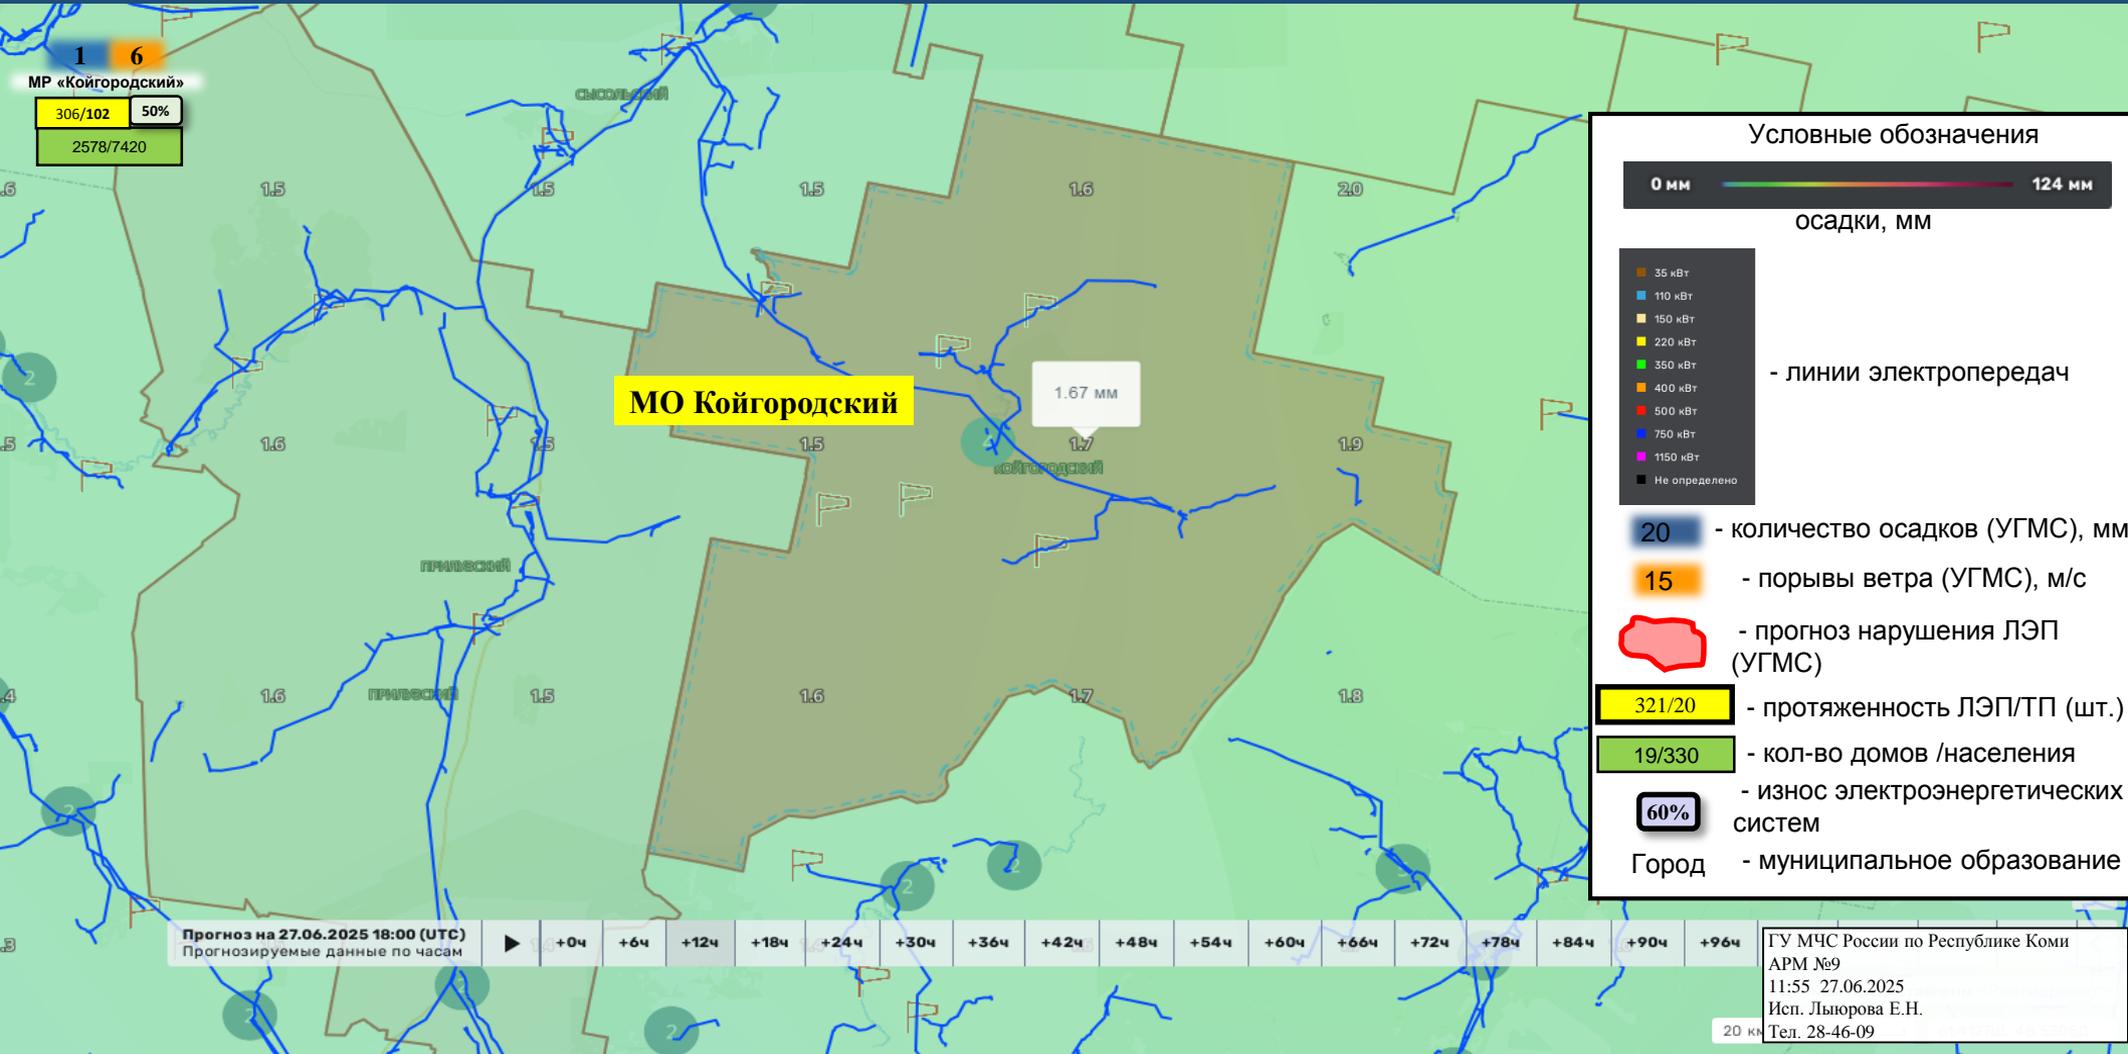


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСТЬ-ВЫМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

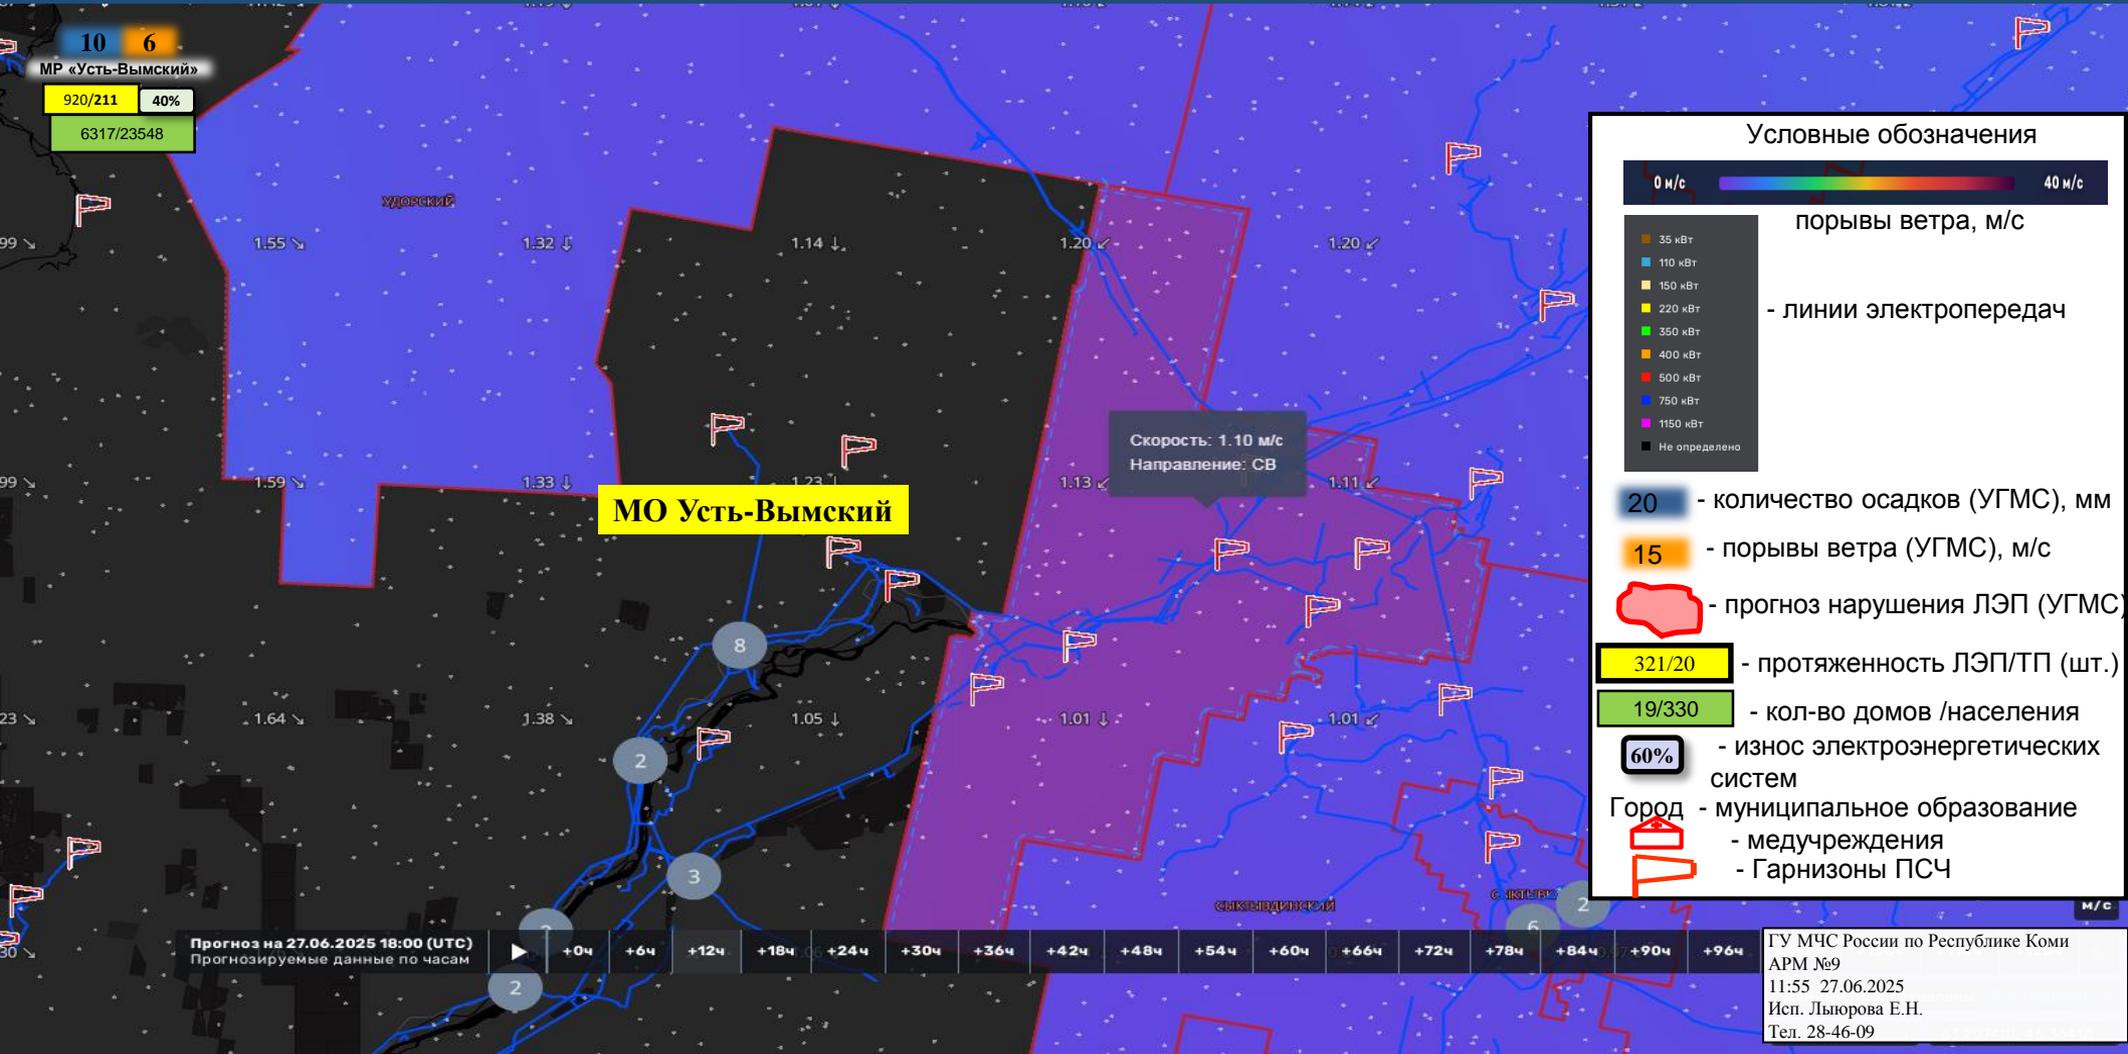


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО «УСТЬ-ВЫМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 27.06.2025)

Исх. № 897-2-4-1 от 27.06.2025

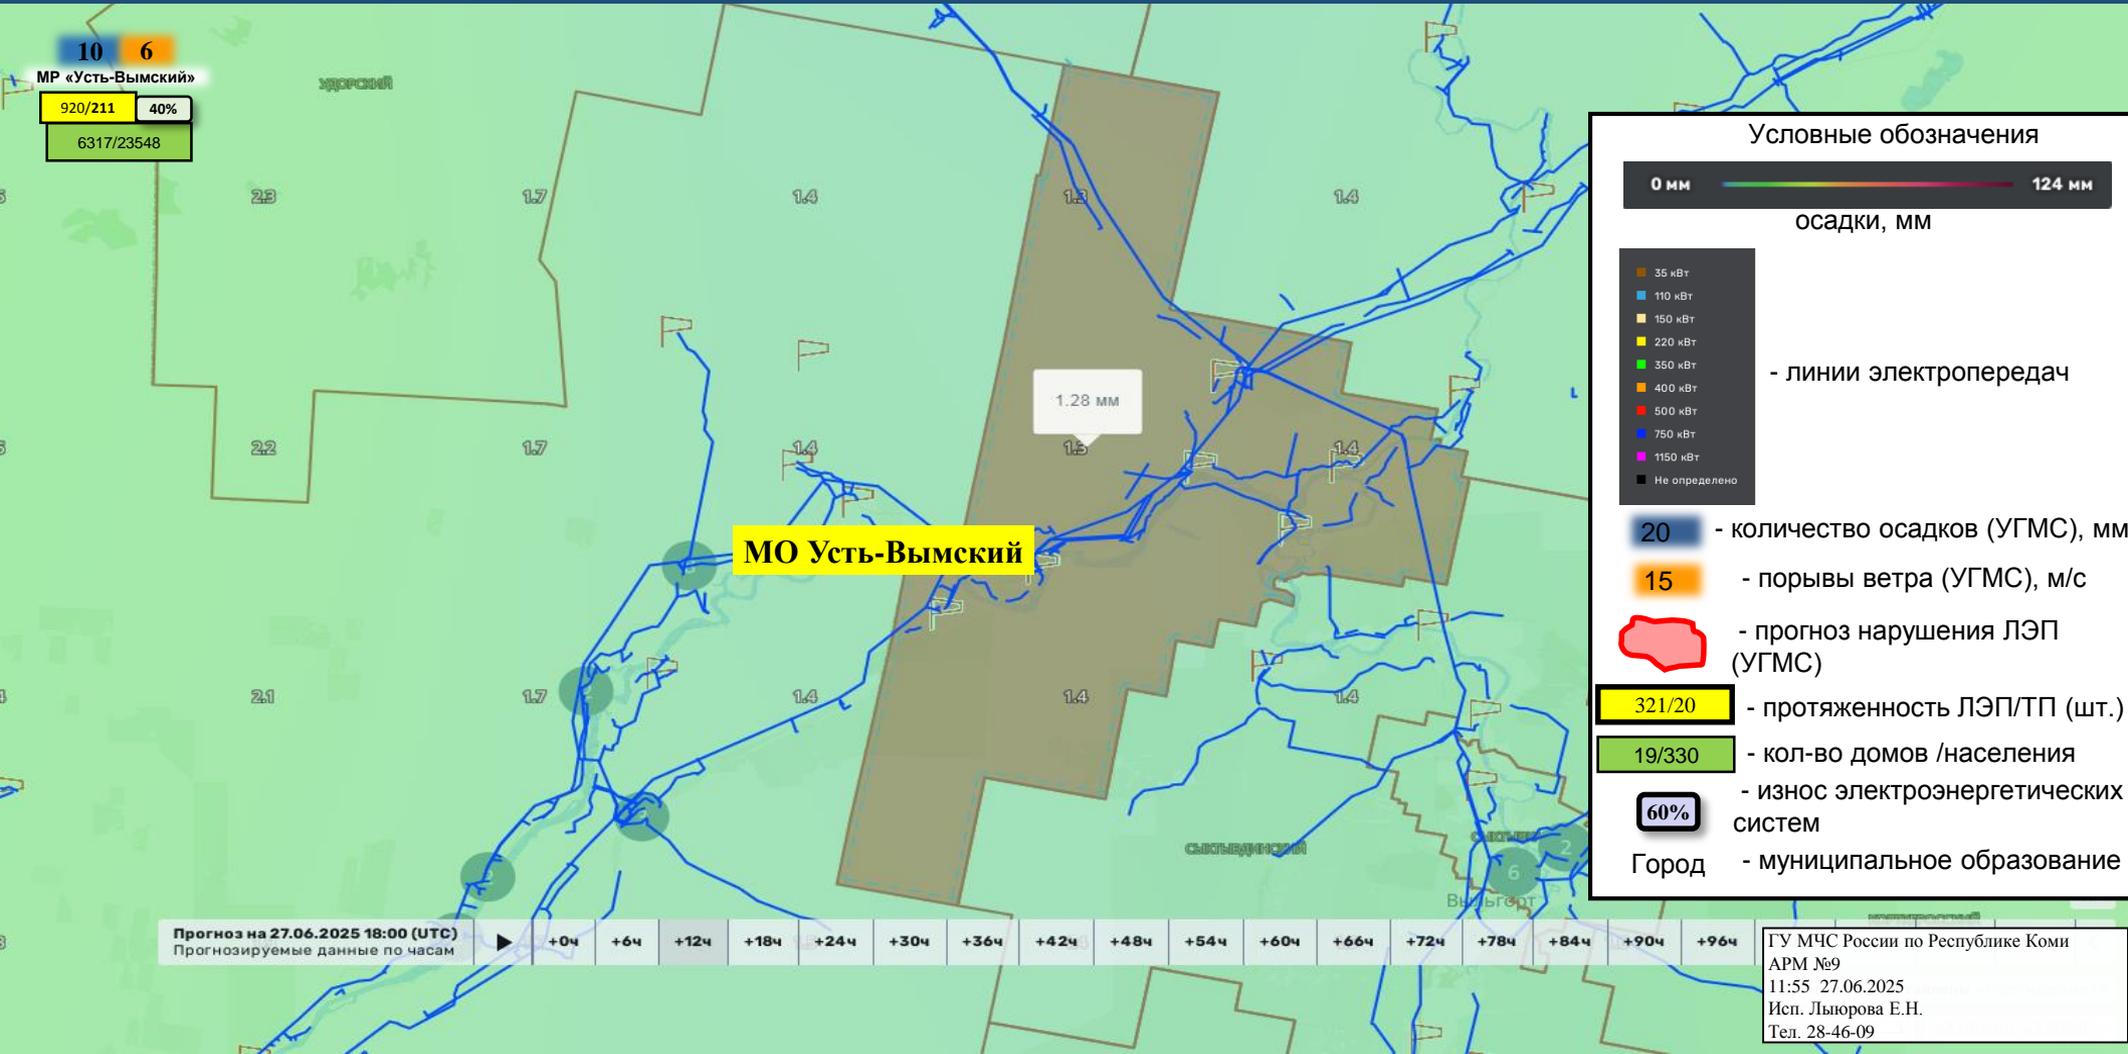

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГЕ Р-176 «ВЯТКА» В СЫКТЫВДИНСКОМ РАЙОНЕ НА 27.06.2025

Камера ФАД

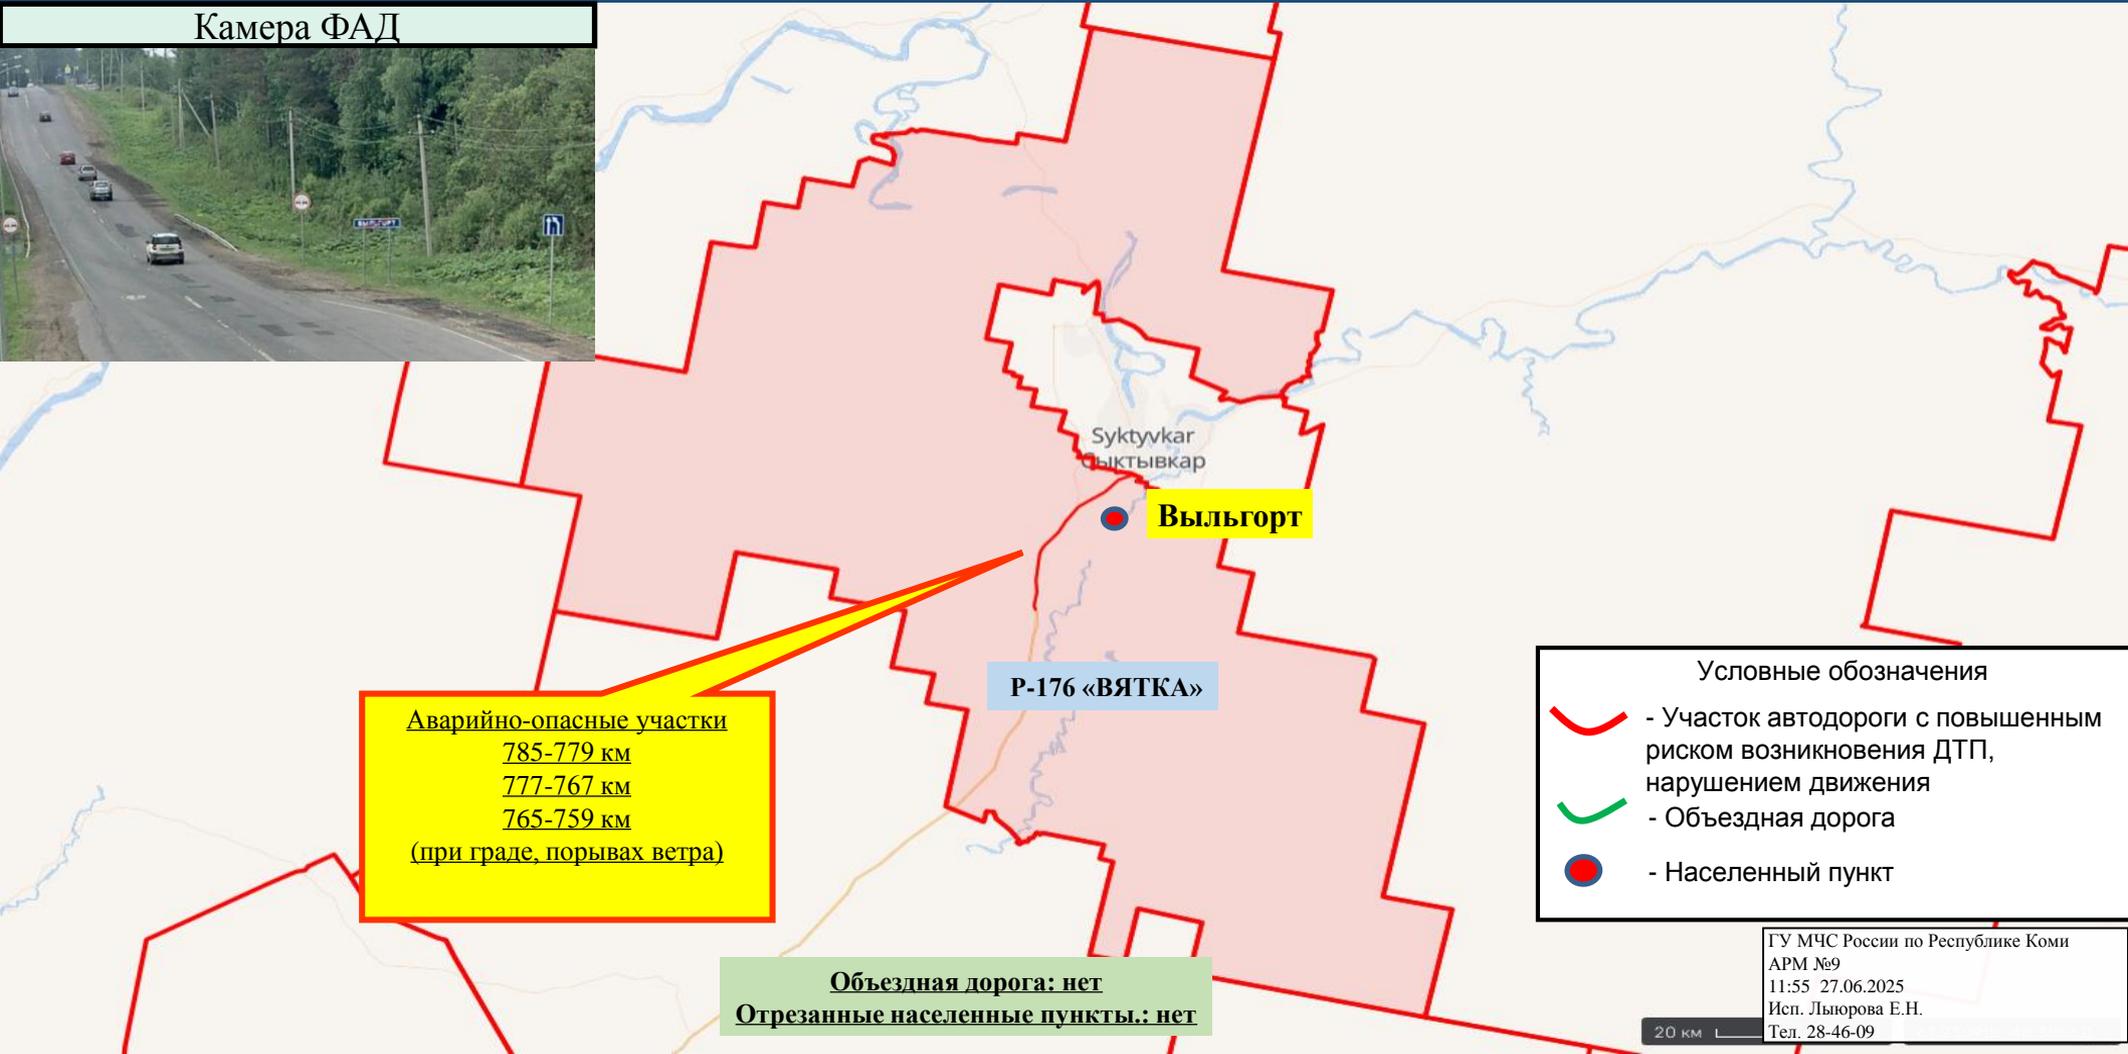

Аварийно-опасные участки
785-779 км
777-767 км
765-759 км
(при граде, порывах ветра)

Объездная дорога: нет
Отрезанные населенные пункты.: нет

Условные обозначения

-  - Участок автодороги с повышенным риском возникновения ДТП, нарушением движения
-  - Объездная дорога
-  - Населенный пункт

ГУ МЧС России по Республике Коми
АРМ №9
11:55 27.06.2025
Исп. Лыжорова Е.Н.
Тел. 28-46-09

20 км